

Demande d'examen au cas par cas
Construction d'une zone de stockage batteries de 5 MW
Ainsi qu'une IRVE de 1,250 MW
Méru 60110

Ainsi qu'une IRVE de 1,250 MW

Decade Maître d'ouvrage

1 rue de stockholm

SOMMAIRE

Annexe 3

2 - 3

Photographies environnement

Annexe 5

6

Plan des abords du projet

7

Sites NATURA 2000

Pièces complémentaires

Annexe supp 1

Plan de raccordement au poste HTA

Annexe supp 2

Emplacement du site par rapport aux territoires protégés

Annexe supp 3

Risques à proximité du projet


Annexe supp 4


Description du projet



Légende :

 : Sites NATURA 2000

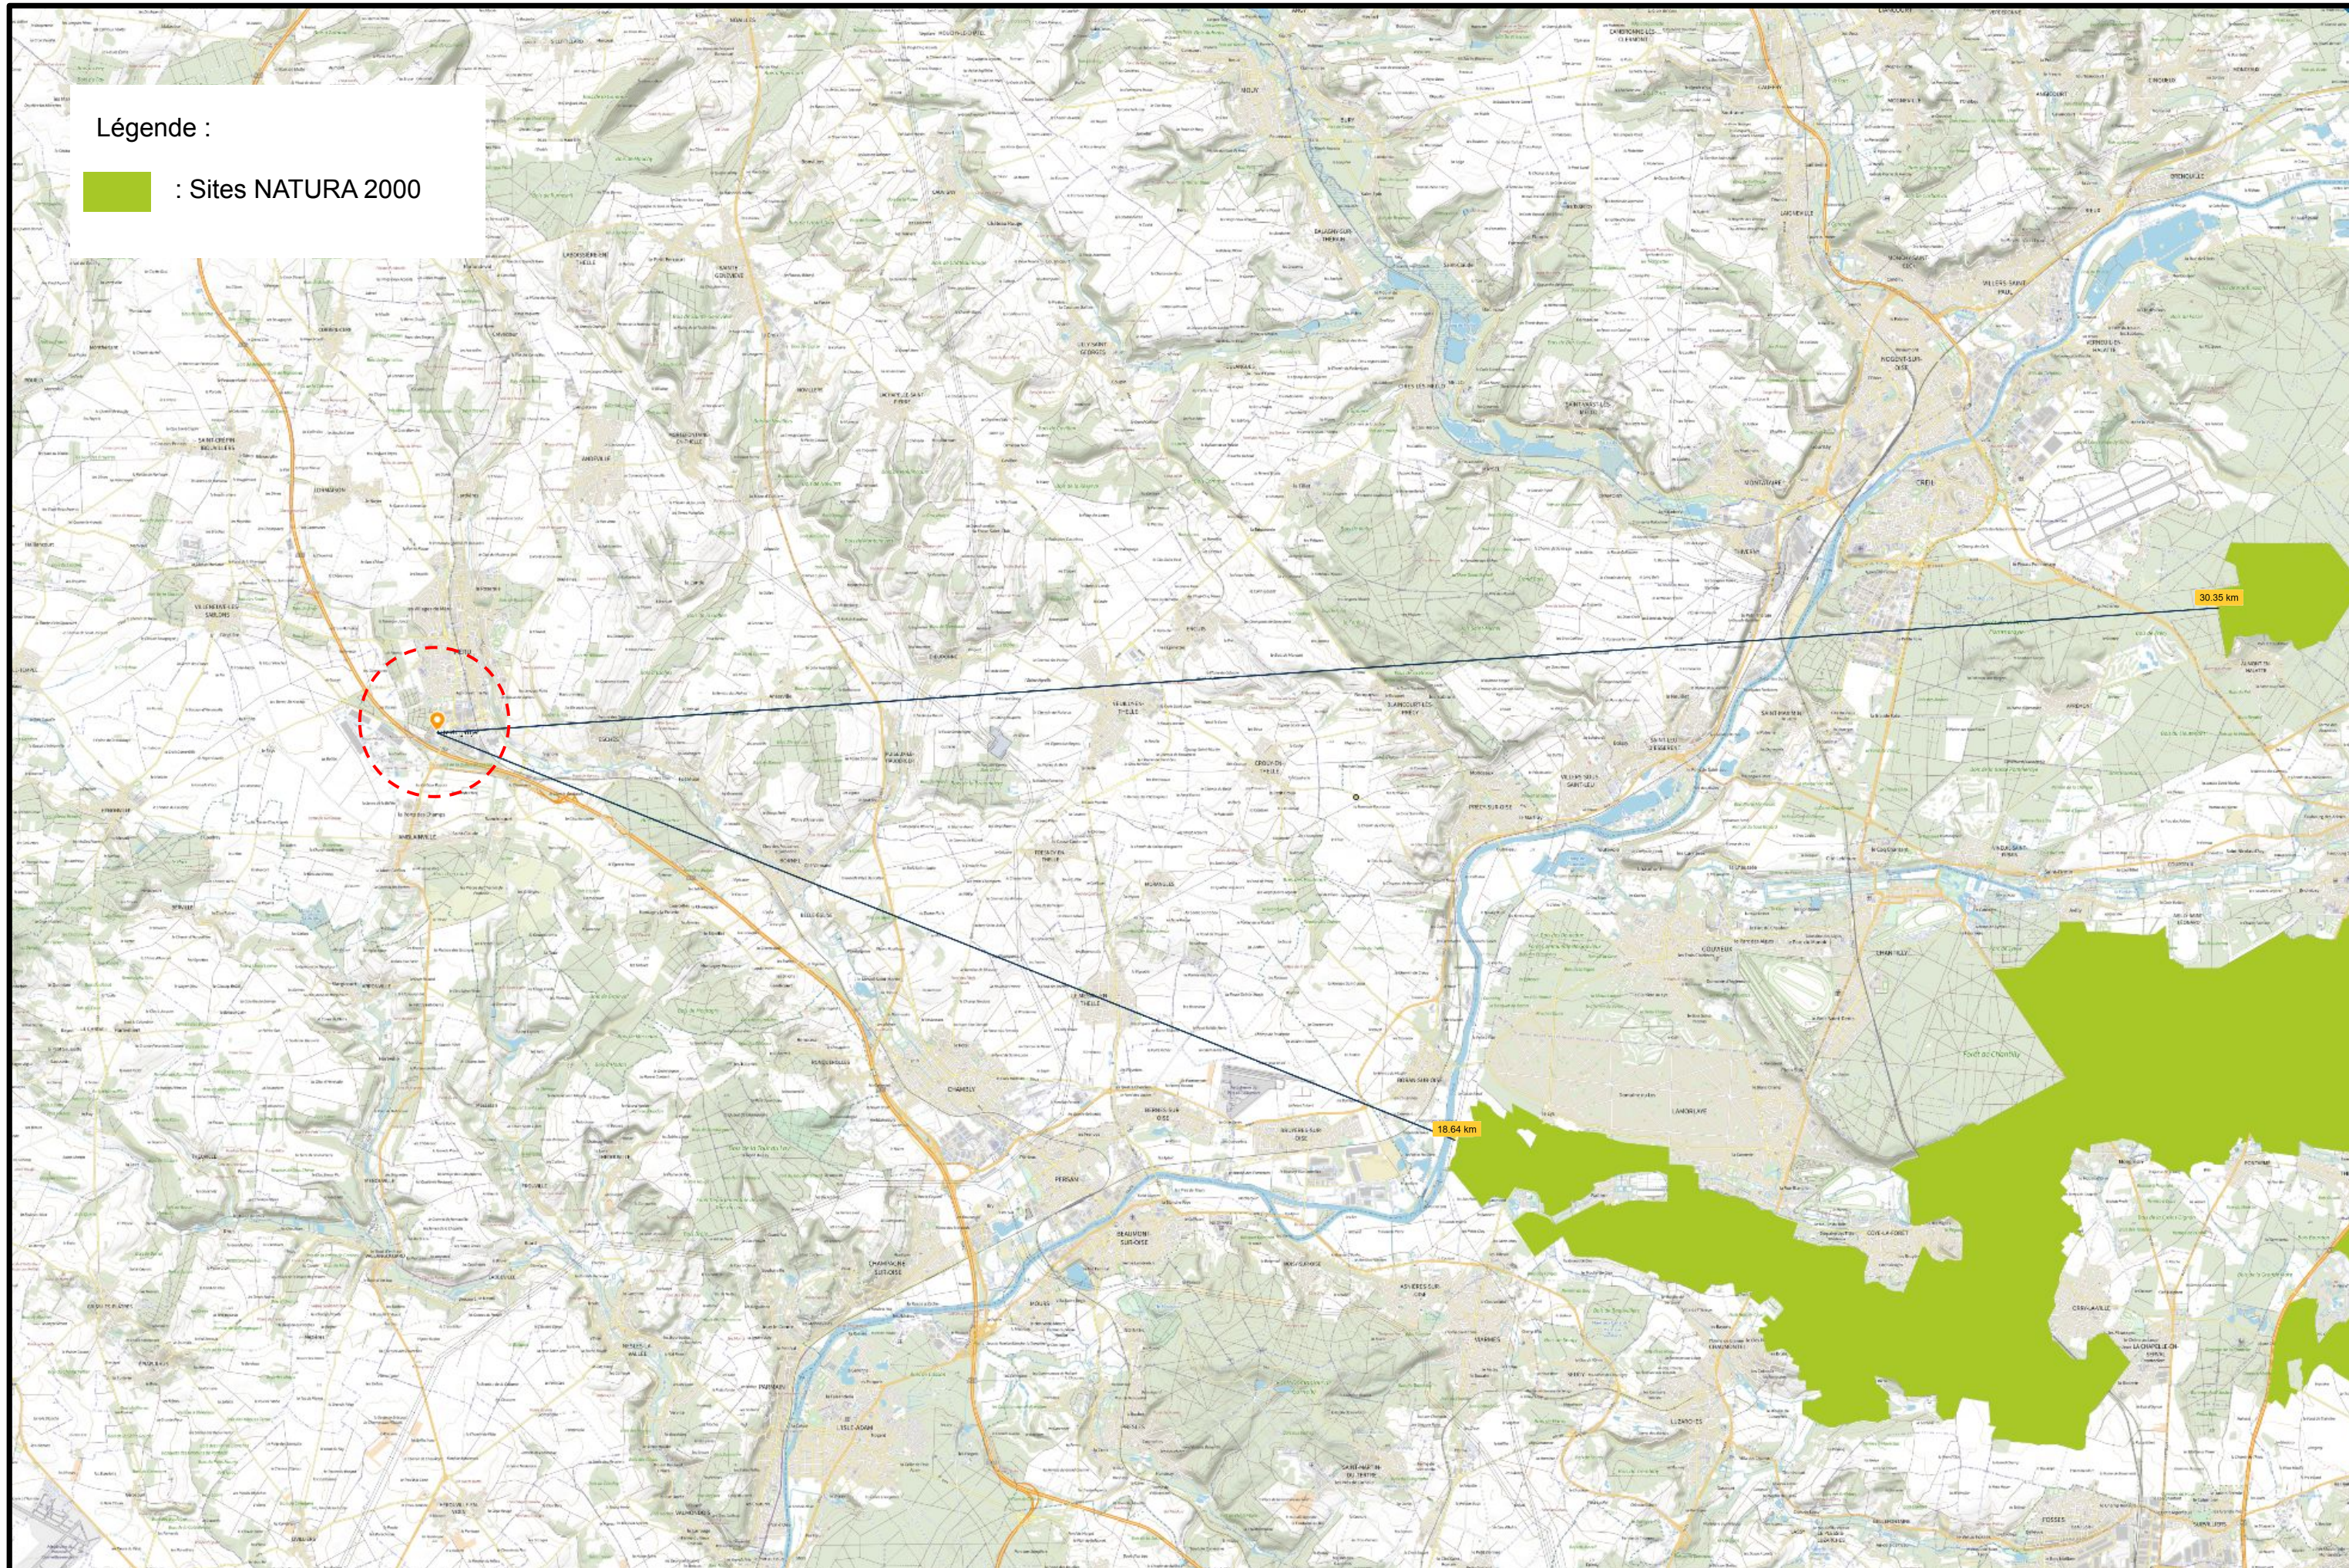

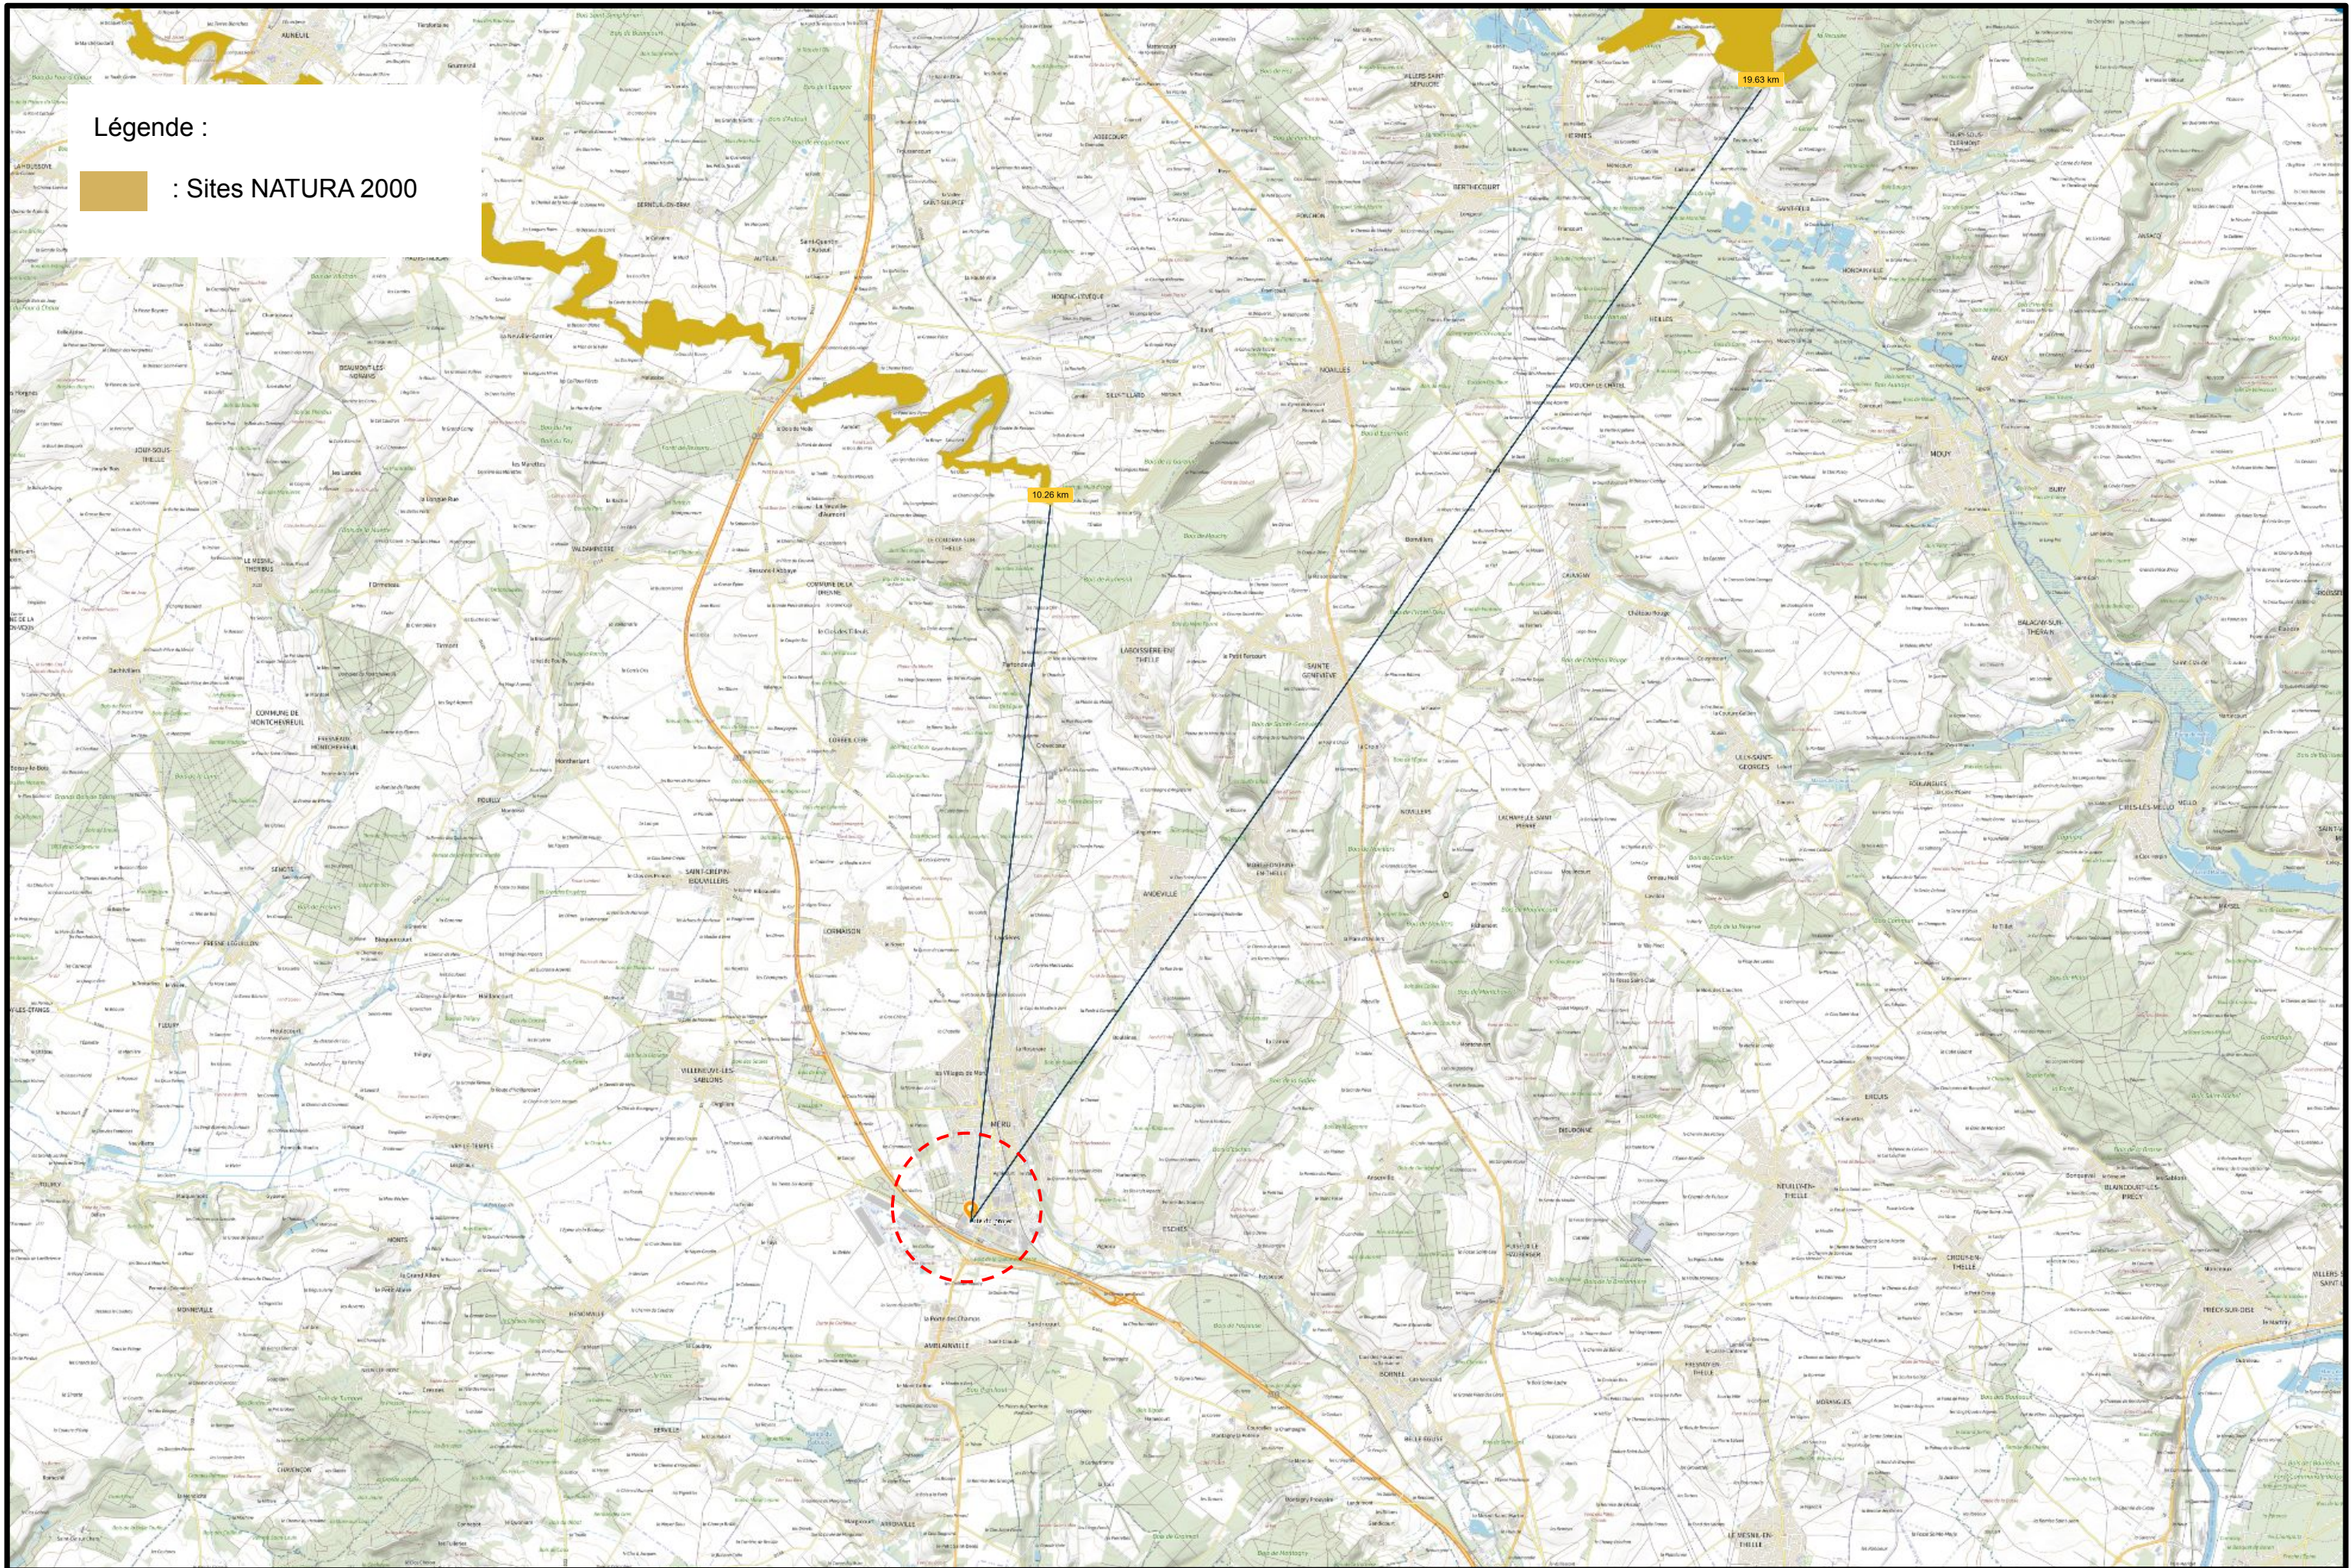

Légende :
 : Sites NATURA 2000