

Demande d'examen au cas par cas
Construction d'une zone de stockage batteries de 5 MW
Ainsi qu'une IRVE de 1,250 MW
Méru 60110


Decade Maître d'ouvrage
Decade energy
1 rue de stockholm
75008 Paris

SOMMAIRE		
Pièces obligatoires - Annexes 1 (PJ), 3, 4, 5, 6 et 7 du CERFA		
Annexe 3	Plan de situation	2 - 3
Annexe 4	Photographies environnement	4 - 5
Annexe 5	Plan du projet	6
Annexe 6	Plan des abords du projet	7
Annexe 7	Sites NATURA 2000	8 - 9
Pièces complémentaires		
Annexe supp 1	Plan de raccordement au poste HTA	10
Annexe supp 2	Emplacement du site par rapport aux territoires protégés	11 - 15
Annexe supp 3	Risques à proximité du projet	16 - 19
Annexe supp 4	Description du projet	20 - 22



Légende :

-  : Rivière
-  : Plan d'eau

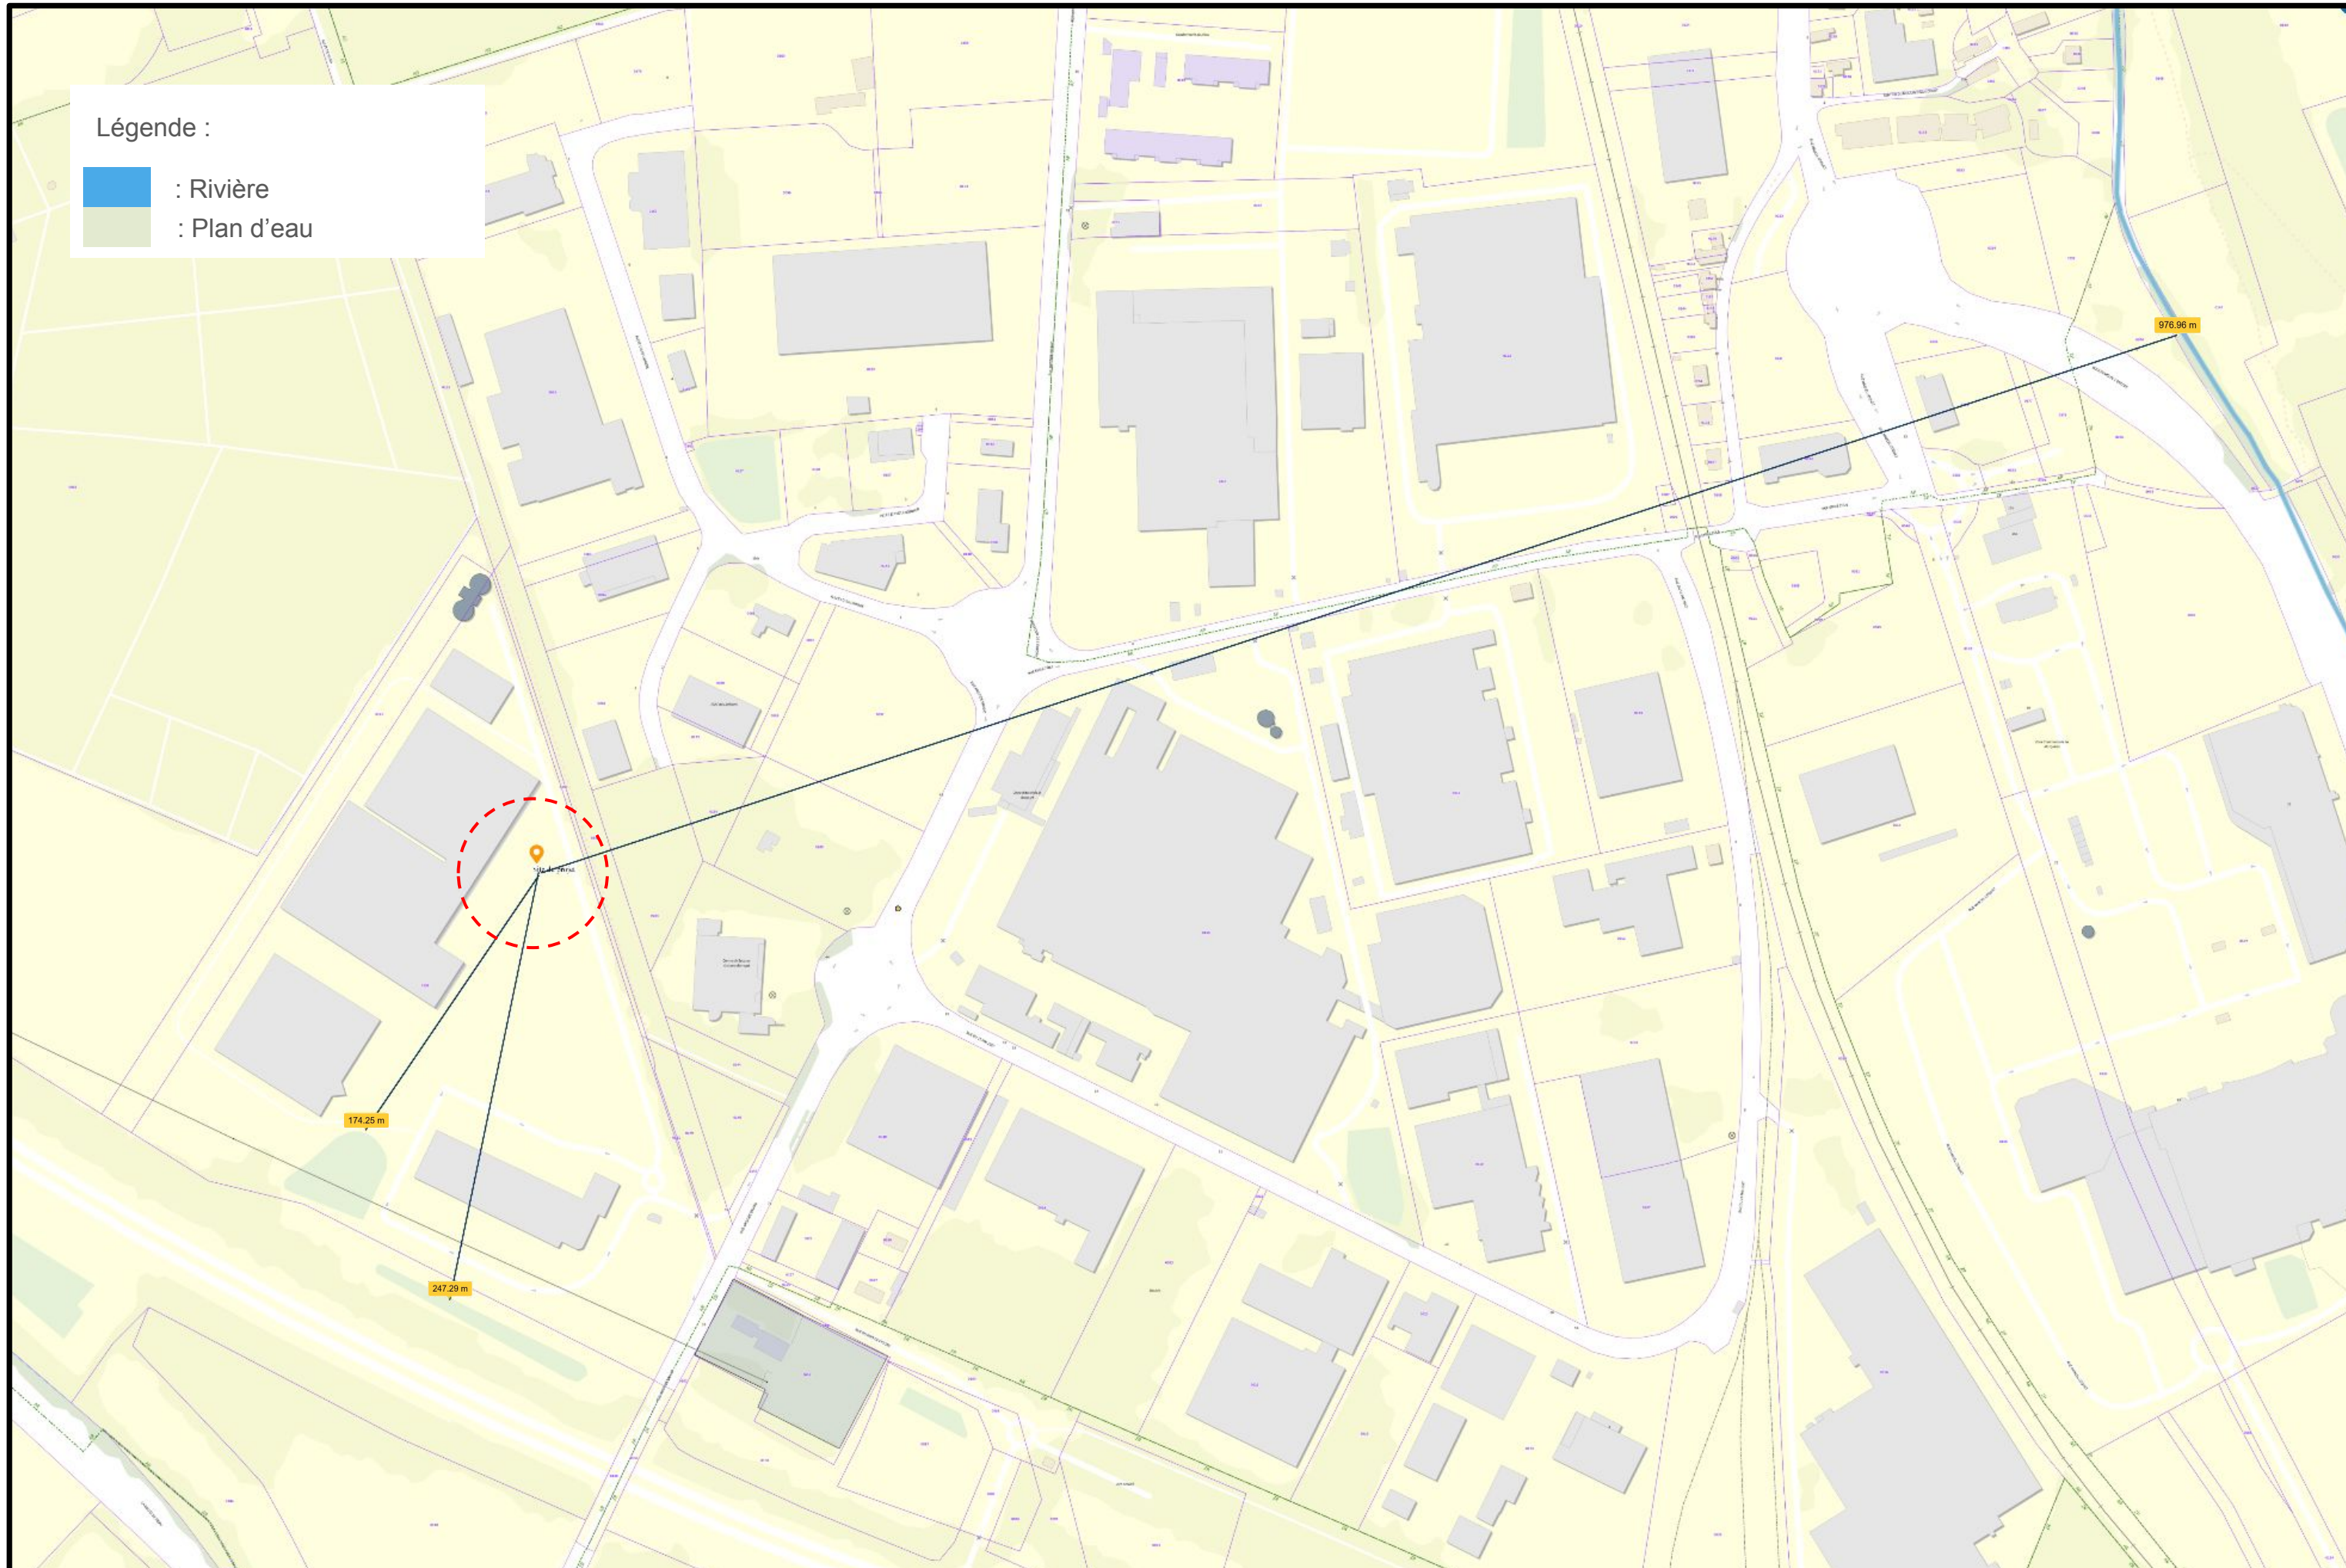






Risques à proximité du projet :

Exposition au retrait gonflement des argiles : MOYENNE

Zonage sismique de la France : TRES FAIBLE

Zonage des vents moyens de la France : MOYEN

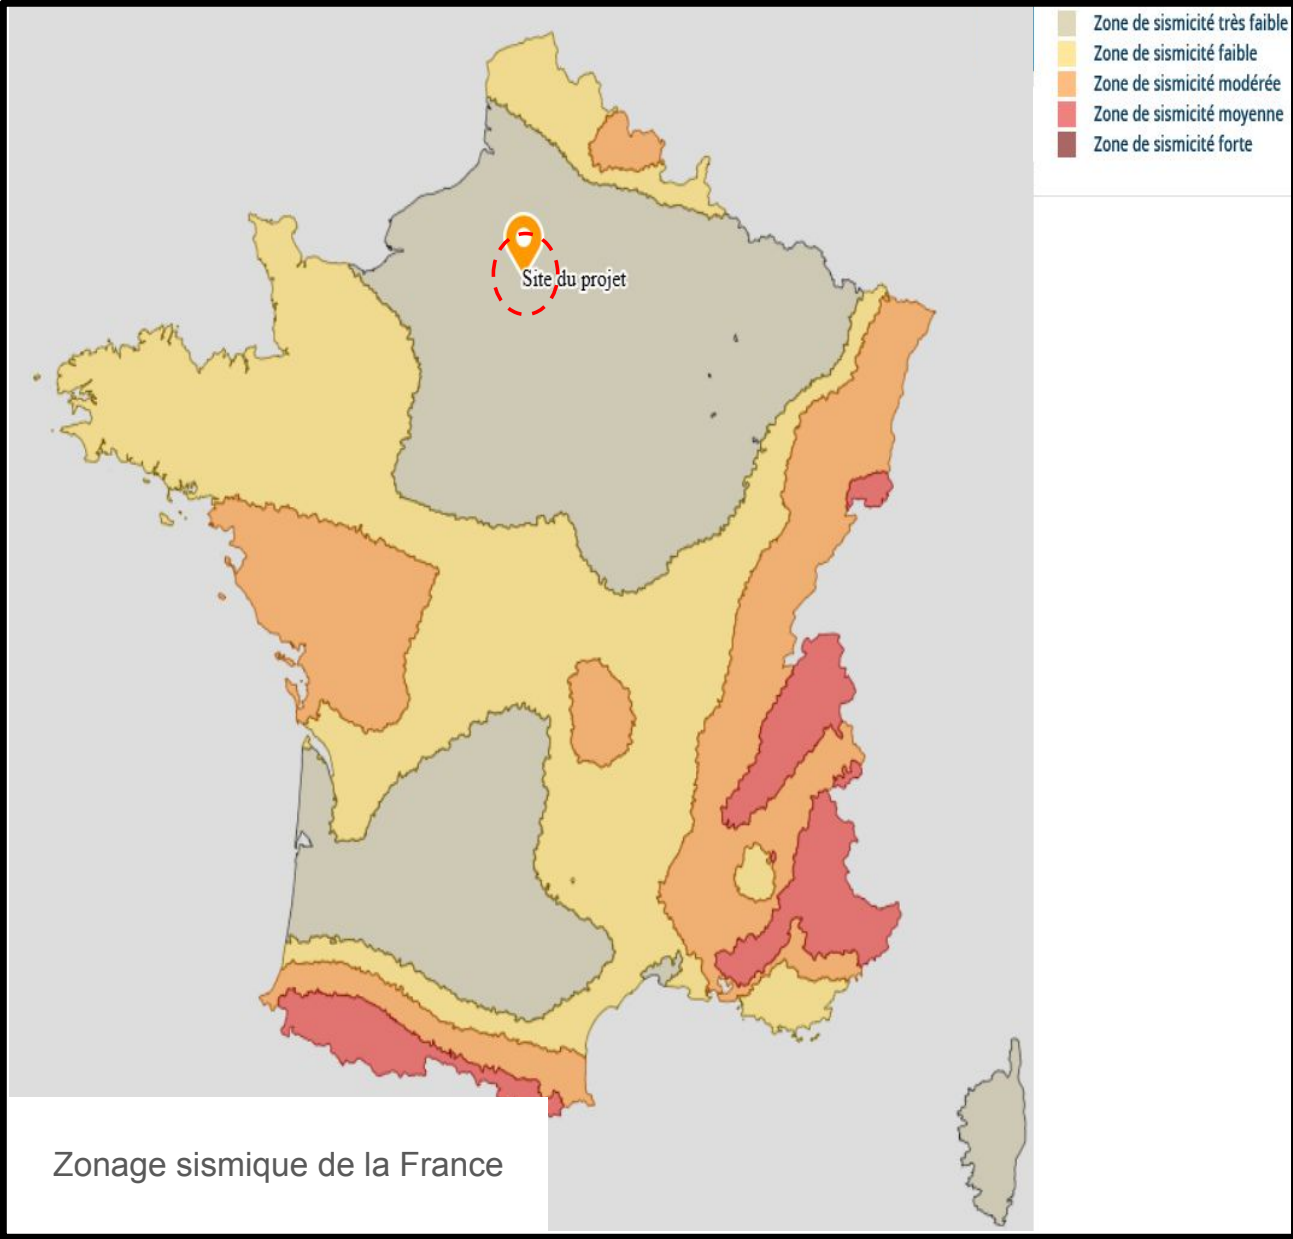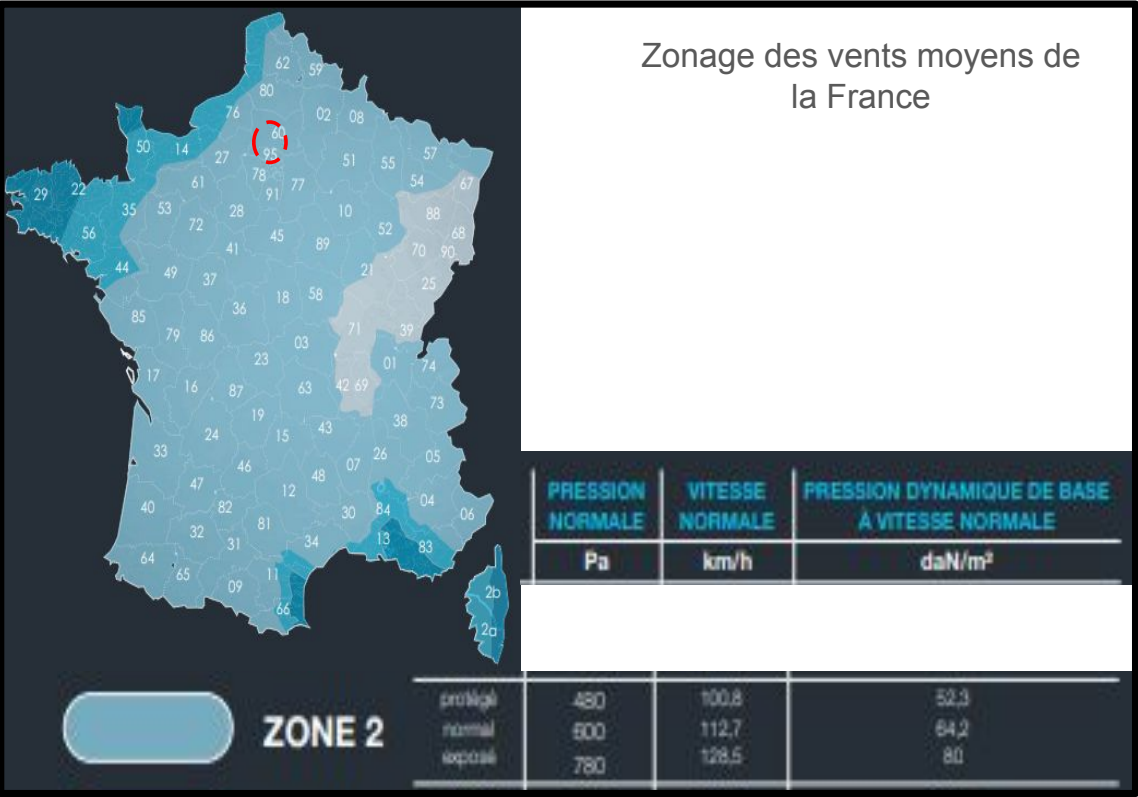

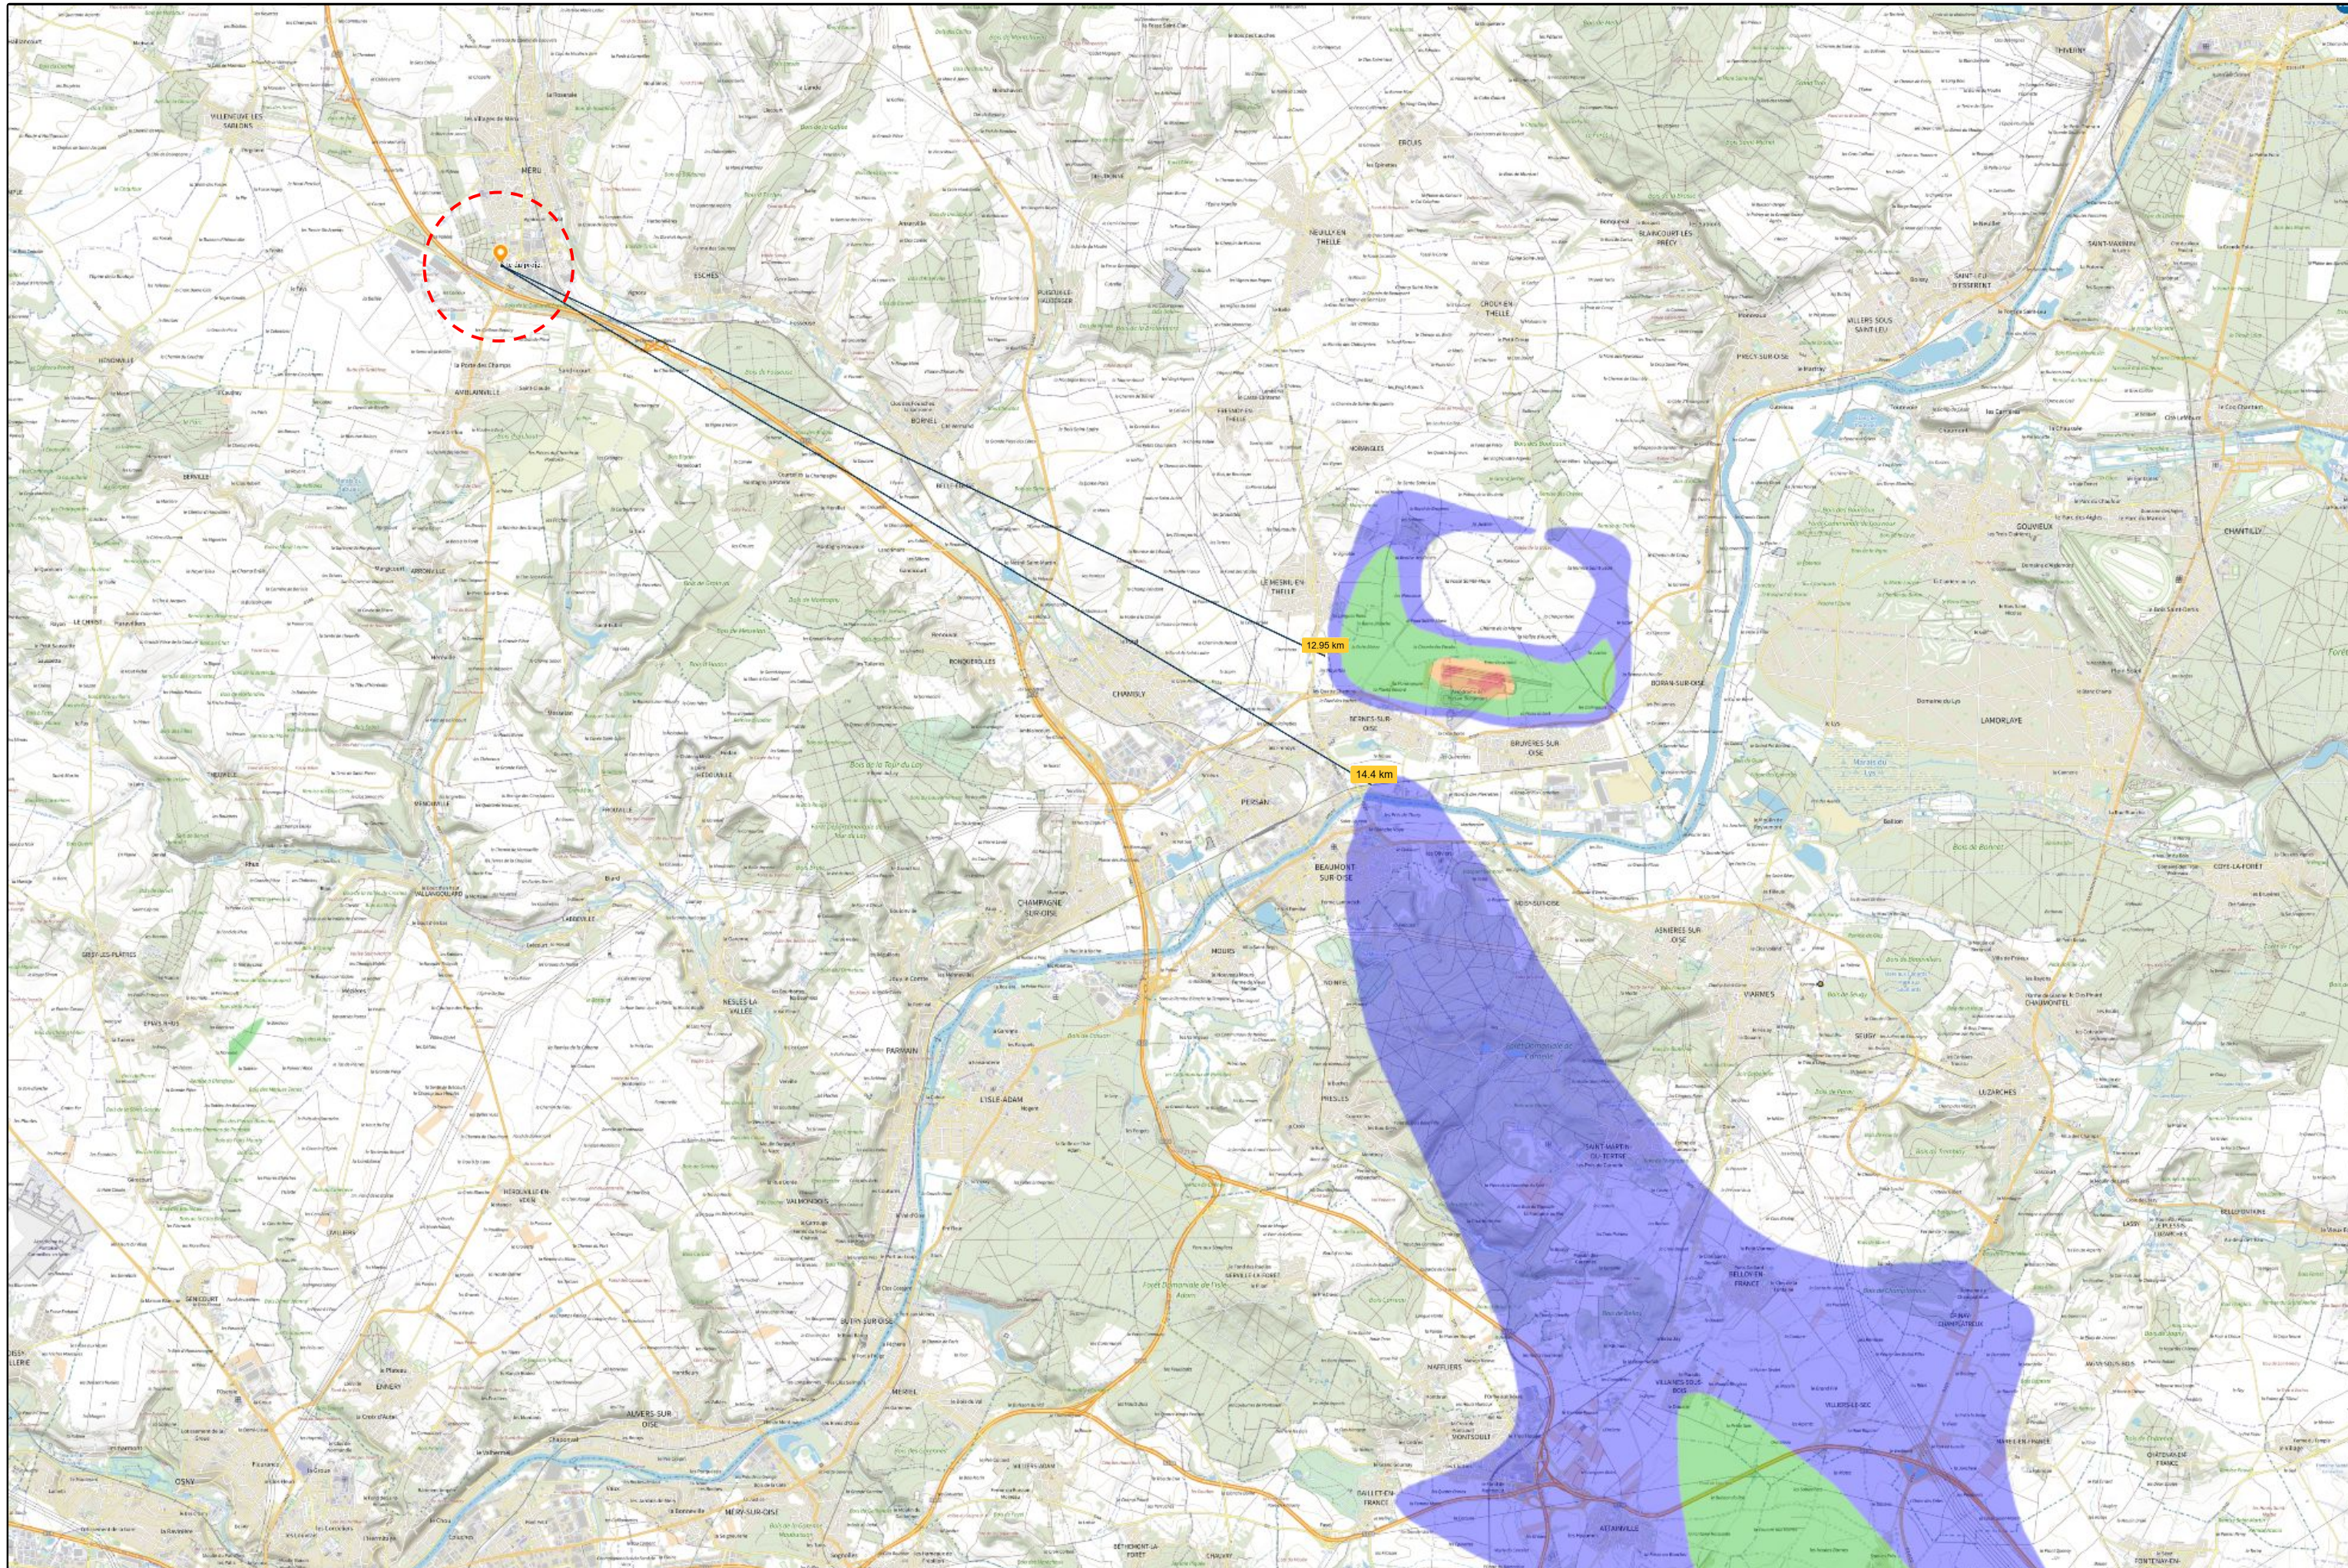

Légende :

 : terrains pollués

