


Annexe : Raccordement de la centrale partagée

Commune de Nogent sur Loir (72)

Raccordement :

Nous estimons que le projet nécessitera une extension de réseau sur 520 m maximum, pour aller chercher la ligne existante qui dispose de capacité technique pour accepter notre projet. Cette extension aura un impact limité du fait de sa faible distance, et de sa bordure de route, sans traverser d'espace naturel, forestier ou agricole.

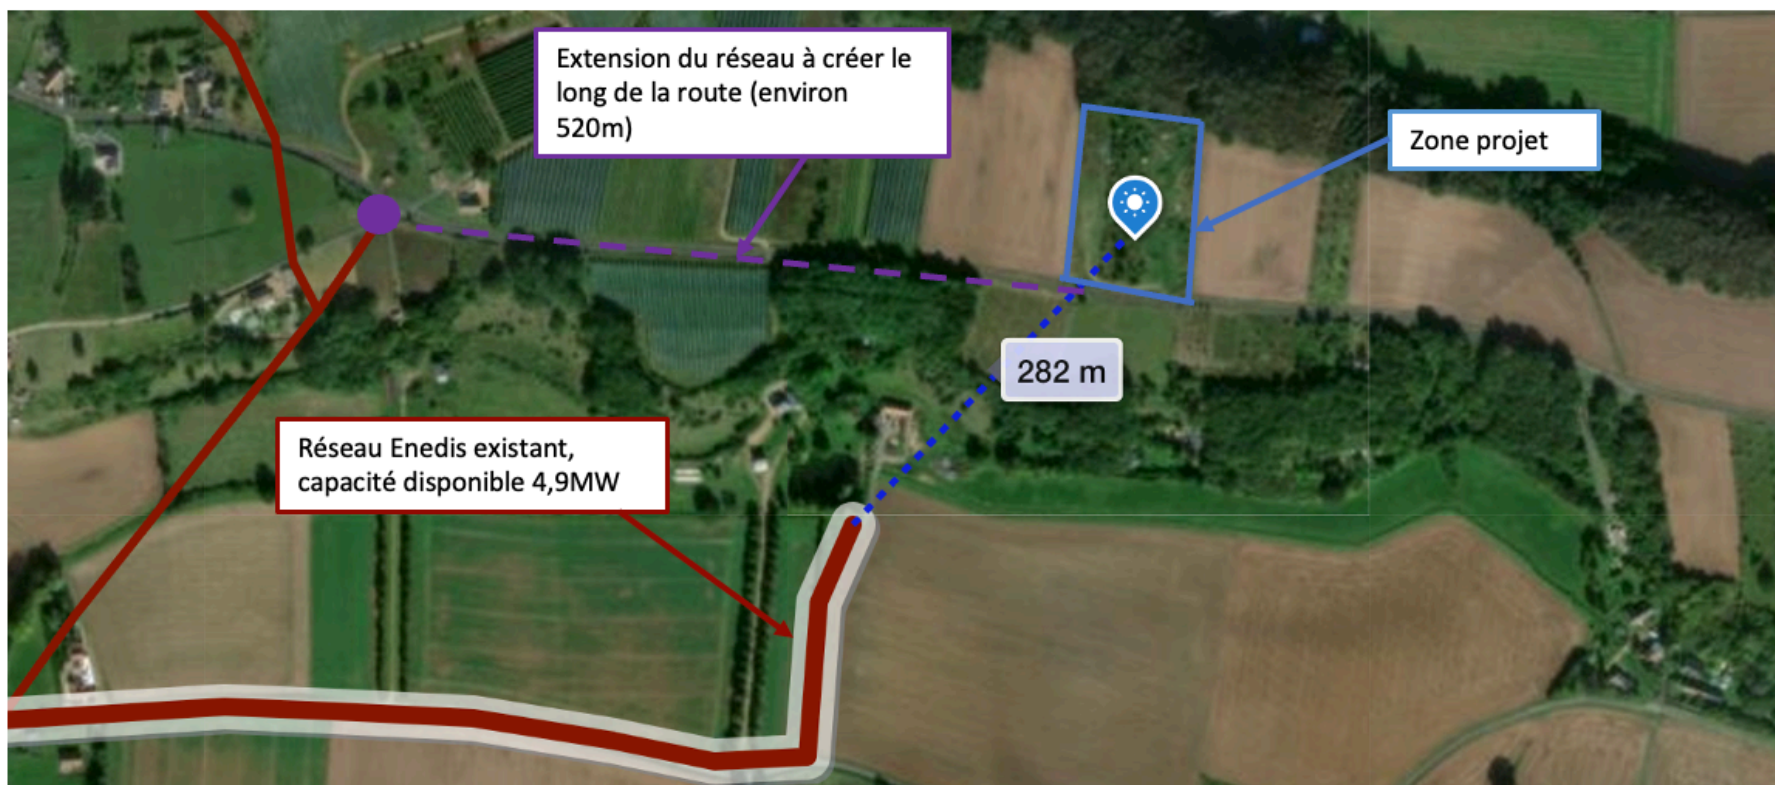

Cartographie des capacités du réseau de distribution (source : cartographie des capacités – Enedis)