



Rabatement calculé à 350 m (par rapport à l'ouvrage le plus proche répertorié sur la BSS)

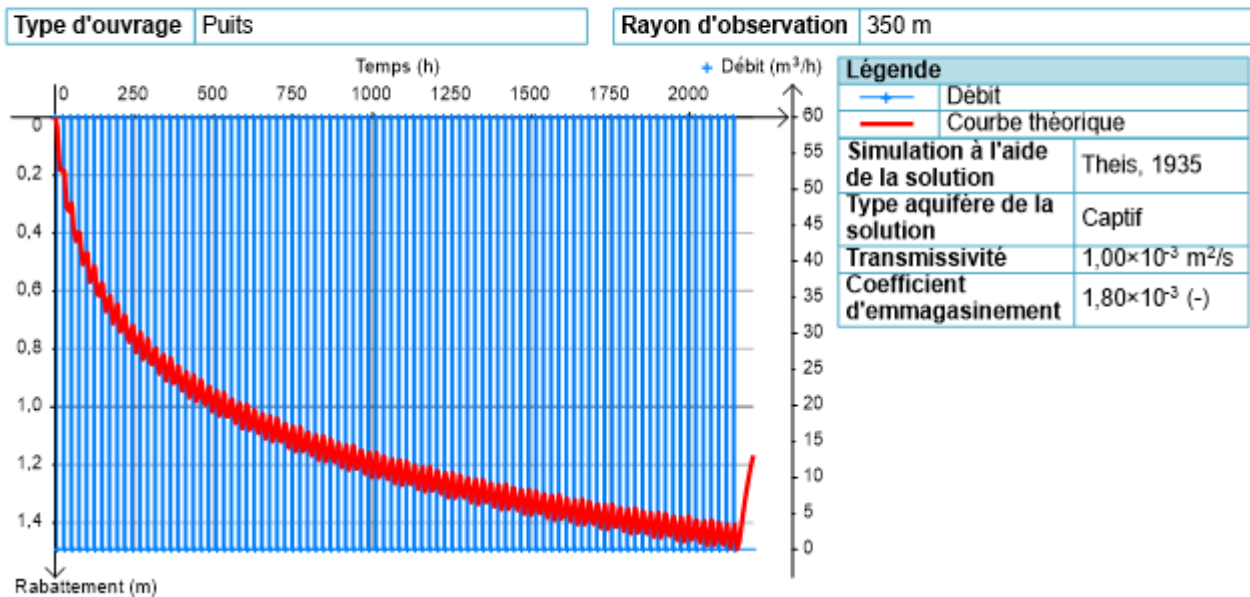


Données de transmissivité et de coefficient d'emmagasinement issu du tableau de synthèse des propriétés hydrodynamiques (T et S) extraites de la BSS. Le rabattement obtenu sur l'ouvrage est inférieur à 1,5 mètre à 350 m de distance sur une simulation de 90 jours soit pendant la période de basses eaux (le débit utilisé est $60 \text{ m}^3/\text{h}$ pendant 6 h/j).

Rabatement calculé à 1700 m (par rapport au forage Les Roussières)

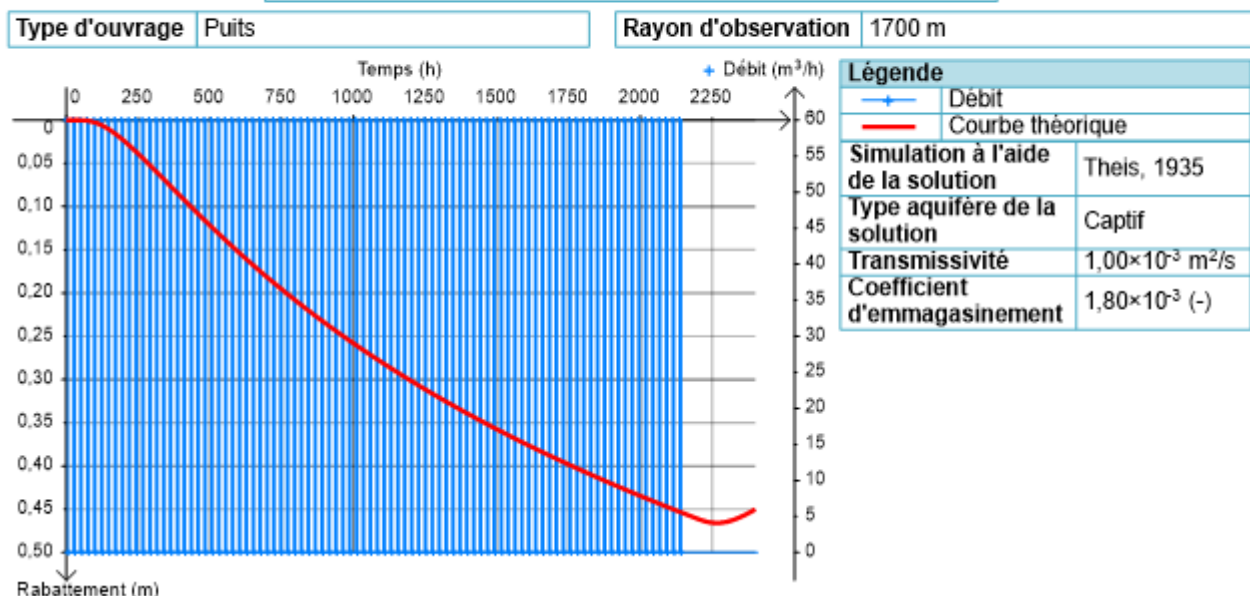


Données de transmissivité et de coefficient d'emmagasinement issu du tableau de synthèse des propriétés hydrodynamiques (T et S) extraites de la BSS. Le rabattement obtenu sur la mare est inférieur à 0,47 mètre à 1700 m de distance sur une simulation de 90 jours soit pendant la période de basses eaux (le débit utilisé est $60 \text{ m}^3/\text{h}$ pendant 6 h/j).

Rabatement calculé à 1950 m (par rapport au forage alimentant la réserve La Guilbaudière)

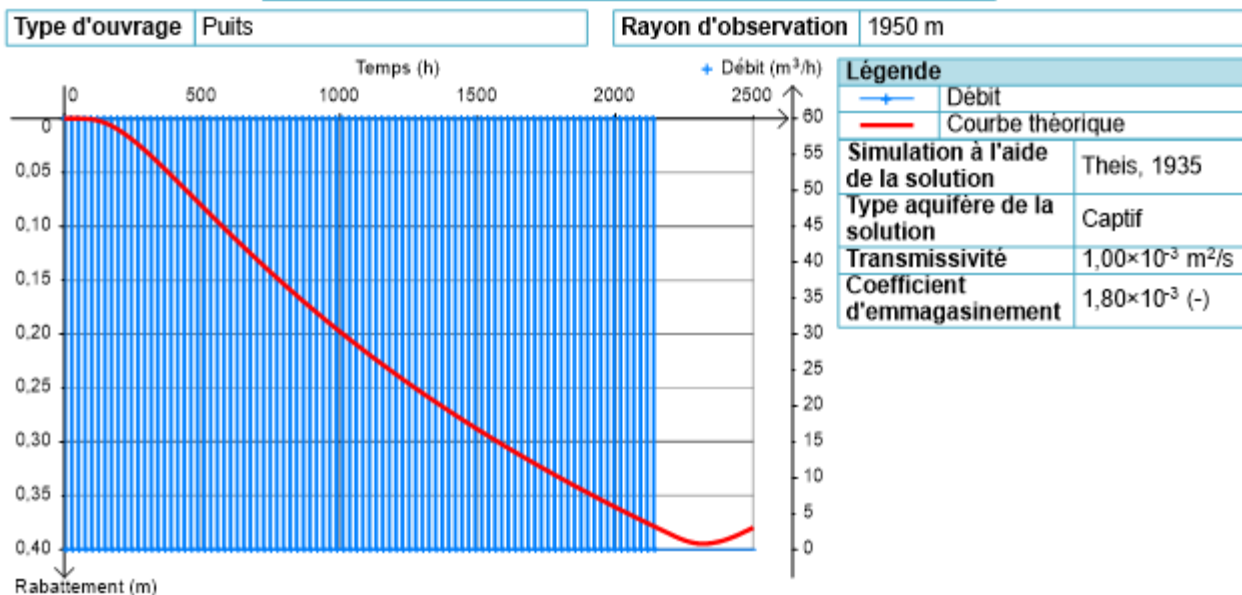

Données de transmissivité et de coefficient d'emmagasinement issu du tableau de synthèse des propriétés hydrodynamiques (T et S) extraites de la BSS. Le rabattement obtenu sur la mare est inférieur à 0,4 mètre à 1950 m de distance sur une simulation de 90 jours soit pendant la période de basses eaux (le débit utilisé est $60 \text{ m}^3/\text{h}$ pendant 6 h/j).

Rabatement calculé à 2750 m (par rapport aux pompes tracteur et St Victor)

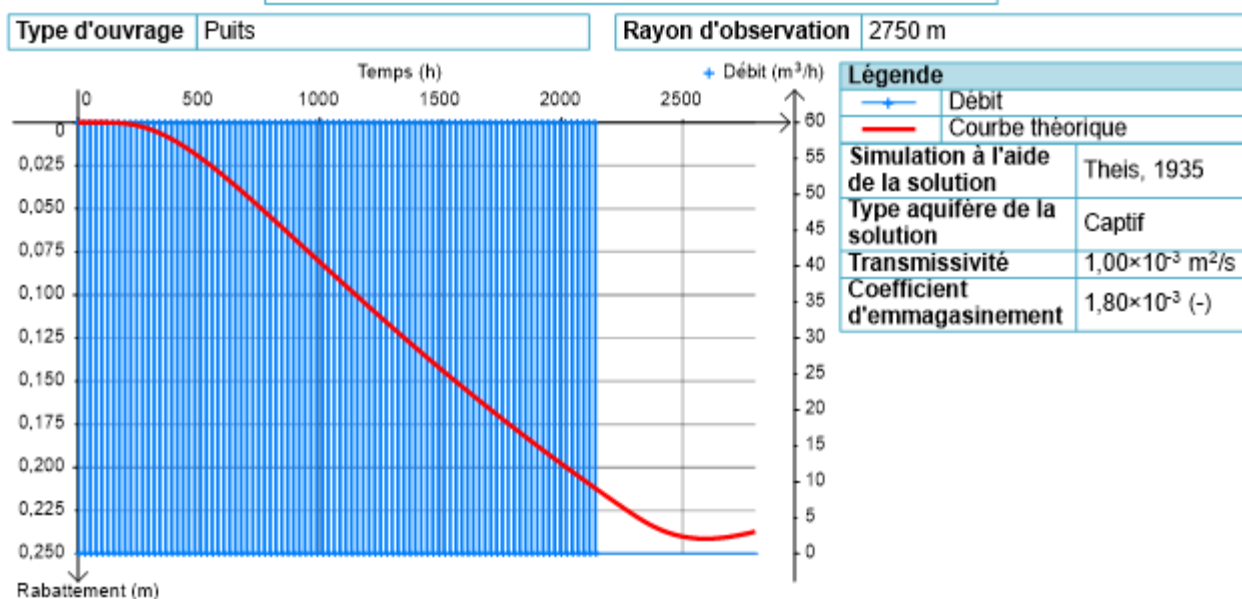

Données de transmissivité et de coefficient d'emmagasinement issu du tableau de synthèse des propriétés hydrodynamiques (T et S) extraites de la BSS. Le rabattement obtenu sur la mare est inférieur à 0,25 mètre à 2750 m de distance sur une simulation de 90 jours soit pendant la période de basses eaux (le débit utilisé est $60 \text{ m}^3/\text{h}$ pendant 6 h/j).