

## ANNEXE 5 : SCHEMA D'IMPLANTATION DES POSTES RTE ET ENEDIS ET COUPE TYPE DES LIAISONS SOUTERRAINES

**Schéma du poste RTE 225 000 / 90 000 volts et du poste Enedis 225 000 / 90 000/ 20 000 volts**


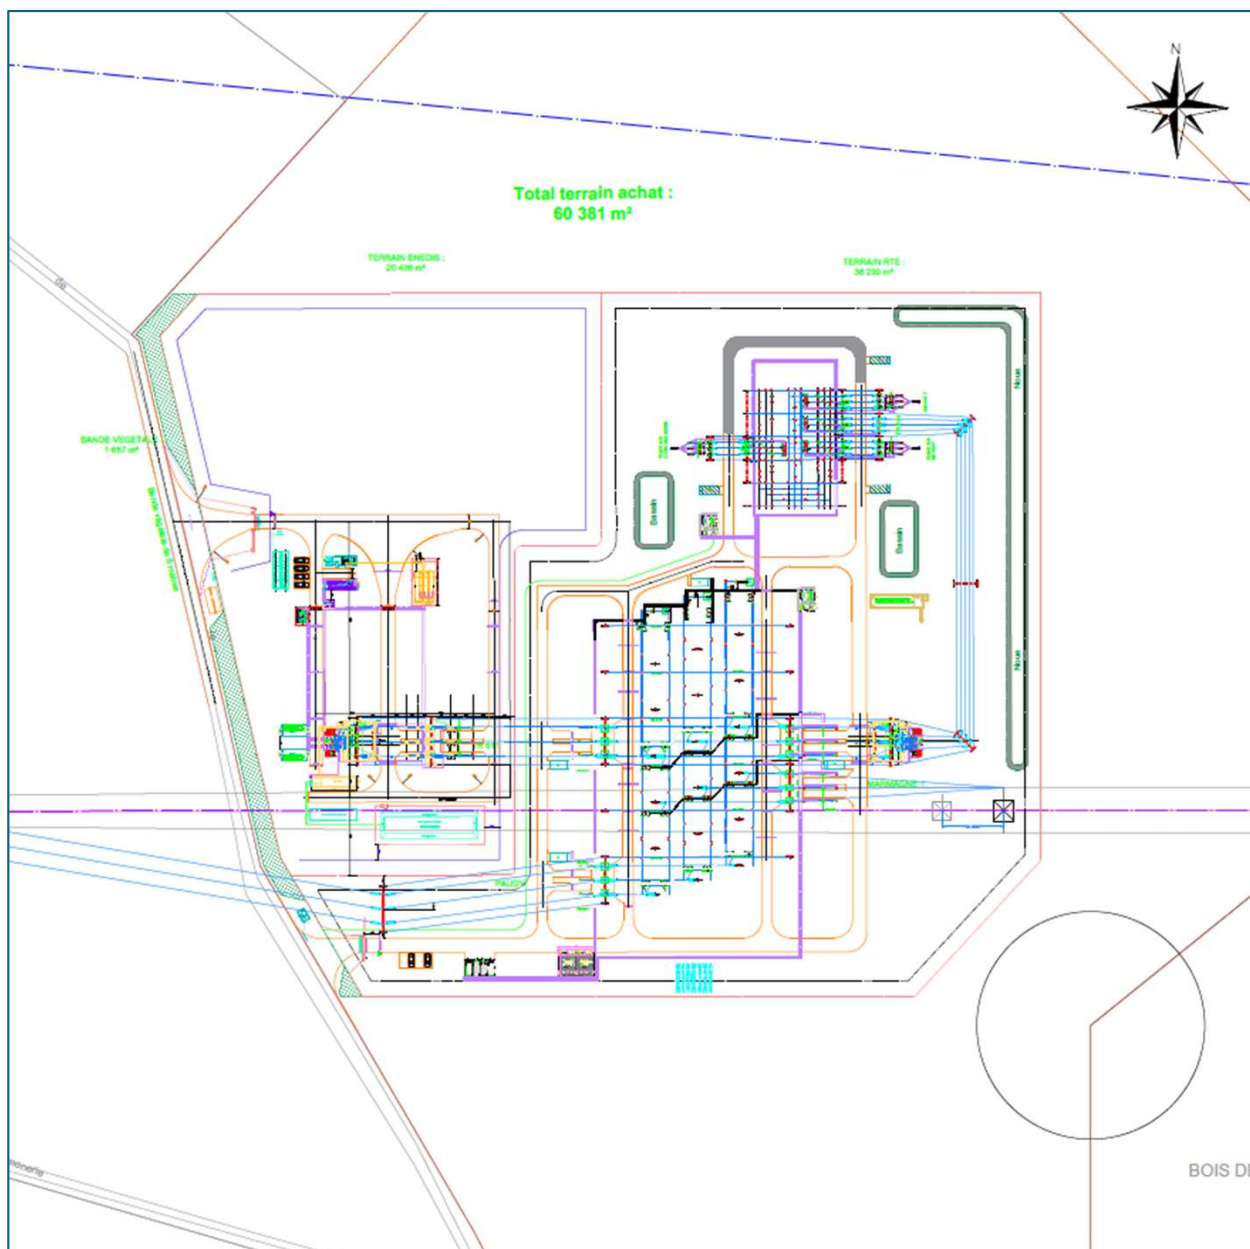


**Schéma d'implantation initial des postes RTE et Enedis à Chéry**

## ANNEXE 5 : SCHEMA D'IMPLANTATION DES POSTES RTE ET ENEDIS ET COUPE TYPE DES LIAISONS SOUTERRAINES


### Schéma du poste RTE 225 000 / 90 000 volts et du poste Enedis 225 000 / 90 000/ 20 000 volts

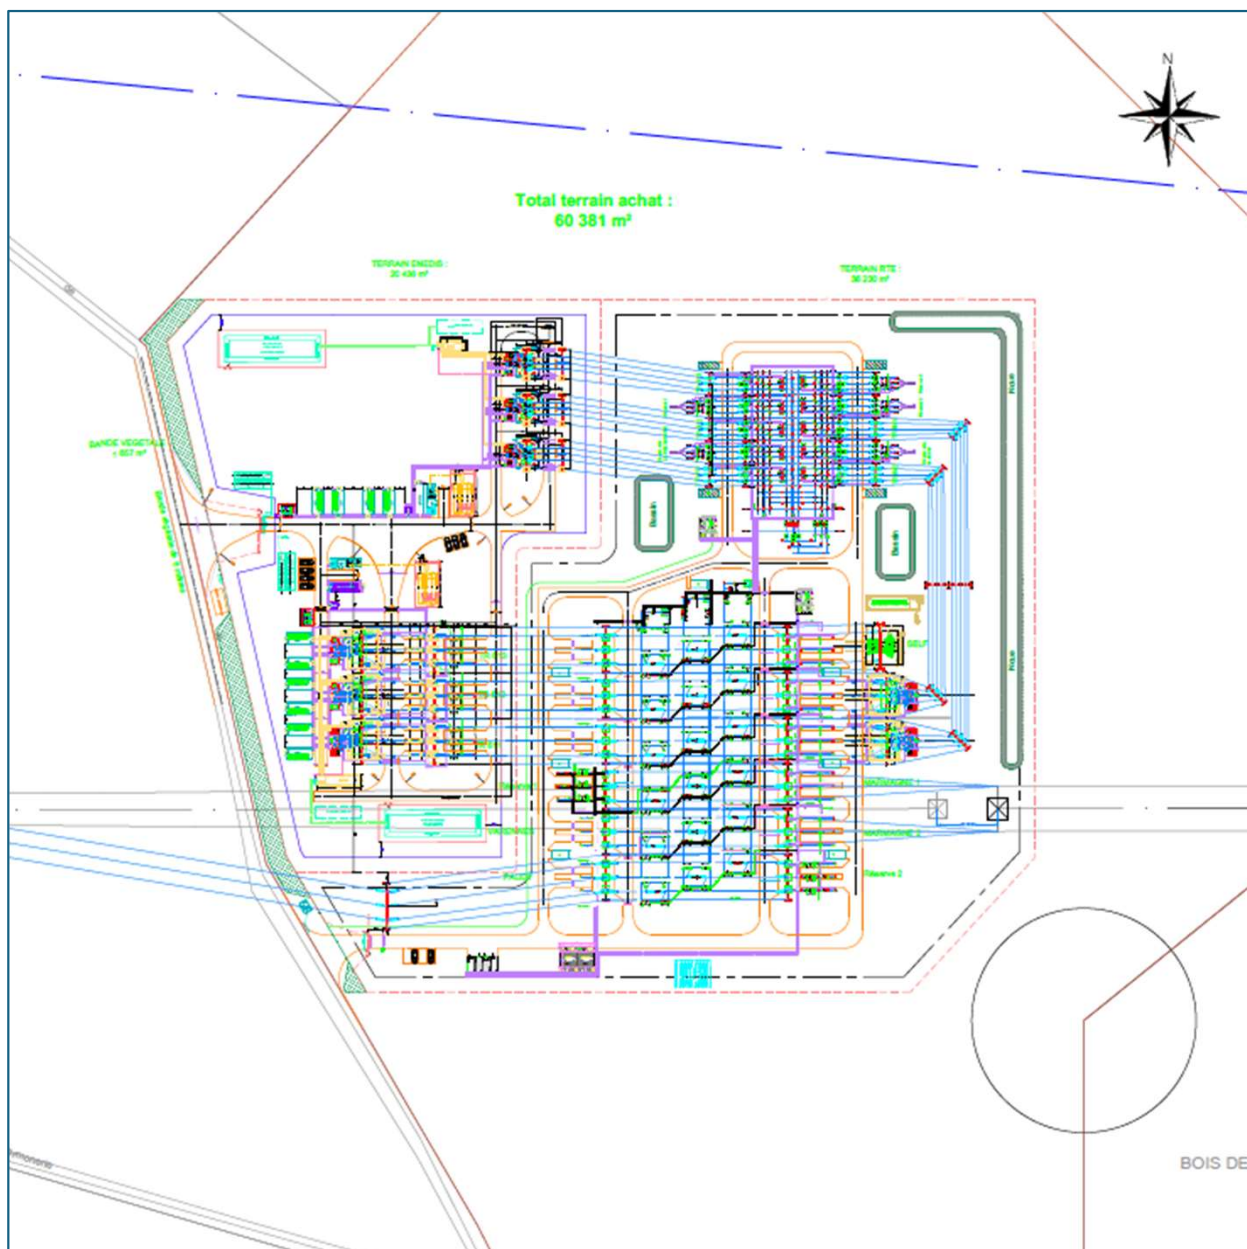


## Schéma d'implantation à terme des postes RTE et Enedis à Chéry

## ANNEXE 5 : SCHEMA D'IMPLANTATION DES POSTES RTE ET ENEDIS ET COUPE TYPE DES LIAISONS SOUTERRAINES

### Coupe type des liaisons souterraines

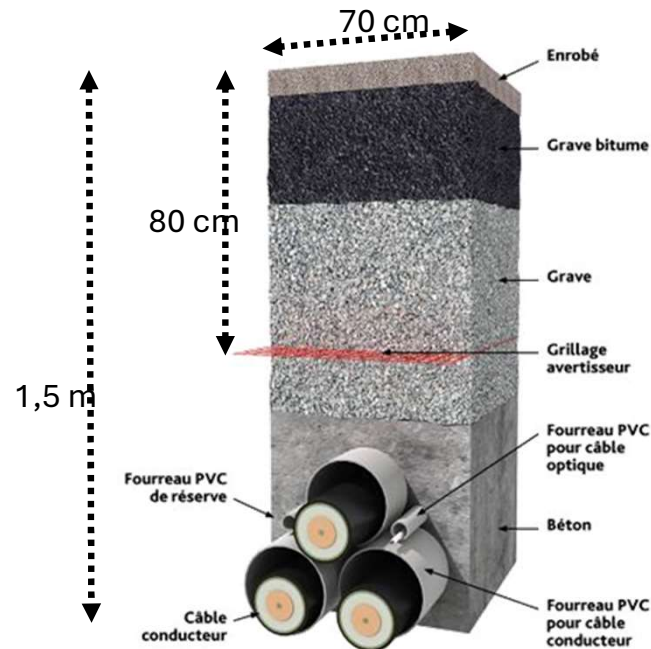

### Coupe type d'enfouissement des fourreaux PVC avec coffrage béton des lignes électriques souterraines en zone urbaine (source: RTE)

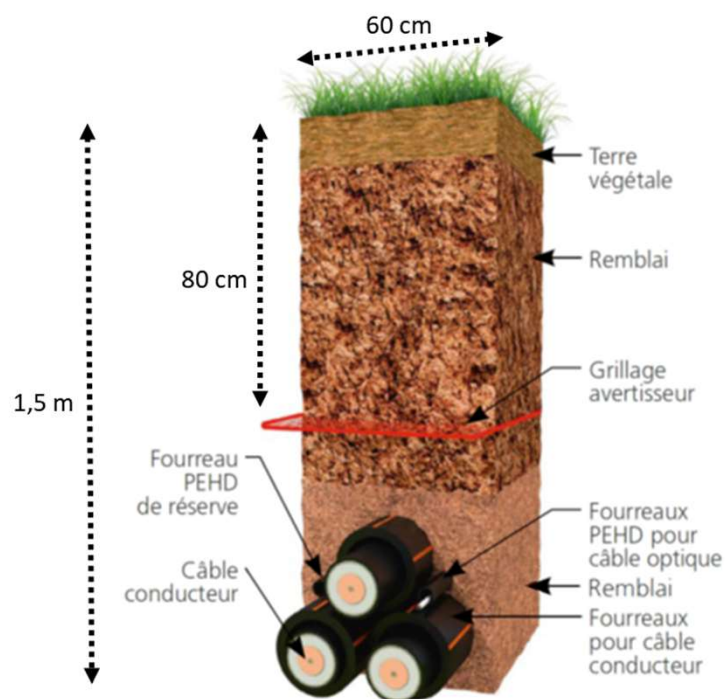

### Coupe type d'enfouissement des fourreaux PEHD (polyéthylène haute densité) des lignes électriques souterraines en milieu agricole, sous accotements, sous chemins ou chaussées de routes secondaires (source: RTE)