


TABLEAU DE DÉSENFUMAGE

PLAN DE REPÉRAGE DES CANTONS

Cellule	Numéro de canton	Longueur de canton (<60m max.)	Largeur de canton	Surface de canton (< 1 650m² max.)	Nombre de désenfumage par canton existant	Nombre de désenfumage par canton PROJET	Surface géométrique de désenfumage par trappe de désenfumage	Surface utile de désenfumage par trappe de désenfumage	Surface utile minimum de désenfumage exigée (2% x surface du canton)	Surface utile désenfumée
Projet Bâtiment de production	CANTON 1 	40,00 m	25,85 m	961,60 m²	4	6	2,30x2,30m	3,50	19,23 m²	6 x 3,50 = 21,00 m²
	CANTON 2 	22,60,85 m	8,40 m	187,60 m²	0	2	2,30x2,30m	3,50	3,75 m²	2 x 3,50 = 7,00 m²
	CANTON 3 	44,93 m	14,13 m	635 m²	0	4	2,30x2,30m	3,50	12,70 m²	4 x 3,50 = 14,00 m²
	CANTON 4 	40,00 m	14,30 m	1430 m²	4	9	2,30x2,30m	3,50	28,60 m²	9 x 3,50 = 31,50 m²
Projet Bâtiment de production extension	CANTON 5 	34,70 m	26,42 m	750,00 m²	0	3	2,00x3,00m	5,50	15,00 m²	3 x 5,50 = 16,50 m²

14,10 m²

26,10 m²

44,42 m²

51,40 m²


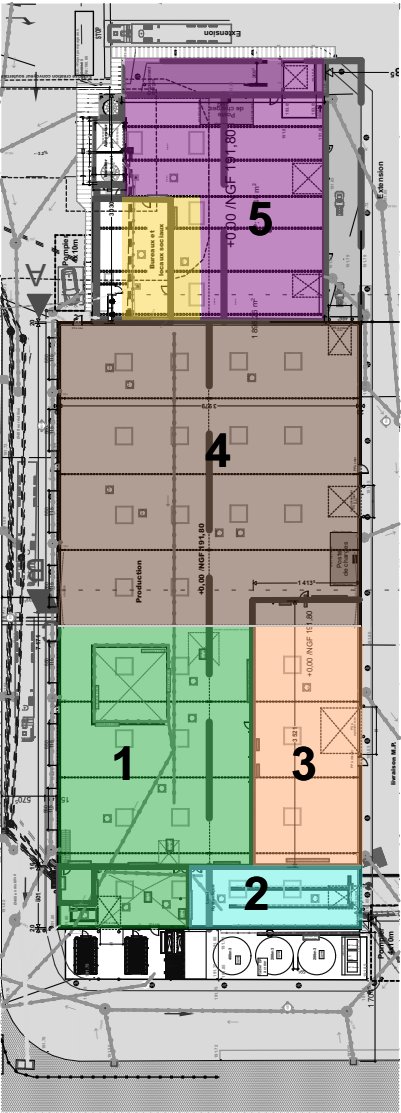


TABLEAU DES AMENEES D'AIR

Nom de zone	a	b	c	d	e
Détail des amenées d'air frais par cellules (porte, ouvrants, etc.) et surfaces associées par zone	28,40 m²	5,90 m²	14,10 m²	32,10 m²	101,91 m²

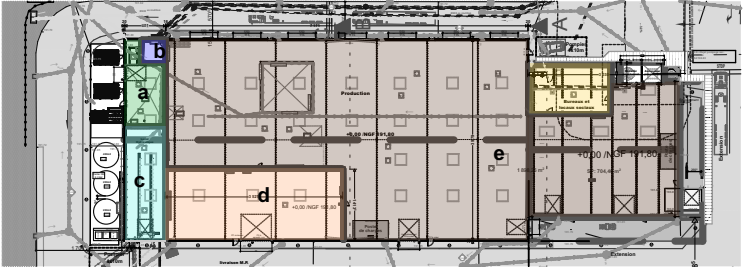

Plans d'Avant-Projet pour le dossier de la demande de Permis de Construire. -Plans non destinés à la construction. Les cotes sont à vérifier sur place avant toute exécution.