SAS MONTREAL

AMENAGEMENT D'UNE ZONE COMMERCIALE

AVENUE DU CANADA ET

RUE VICTOR HUGO A VIMY

ZONE COMMERCIALE

MAITRISE D'OUVRAGE :

SAS MONTREAL
20 Rue Edouard Froissart
62300 LENS
Tel : 03 21 28 99 00

PHASE :	N° PLAN :	NOM DU PLAN :
PA	**8E**	*Profil en travers type I*

MAITRISE D'ŒUVRE :

semotec ingénierie	*SEMOTEC* *21, rue THIERS* *C.S. 80 027* *62800 LIEVIN*	*Tél : 03.21.45.49.49* *Email : contact@semotec.fr*
scenario ara architectes	*SCENARIO-ARA* *Résidence "Ile des Eaux Vives"* *19, rue Laurent Gers* *62 223 - SAINT LAURENT BLANGY*	*Tel: 03.21.51.10.00* *contact@scenario-ara.com*
2CT GÉOMÈTRE-EXPERT	*SCENARIO-ARA* *81 Rue René Lanoy* *81 Rue René Lanoy, 62300 Lens*	*Tel: 03.21.67.33.77* *contact@2ctgeometre-expert.fr*
SOCOTEC URBYCOM	*SOCOTEC - URBYCOM* *Espace Neptune,* *62110 Hénin-Beaumont*	*Tel: 03.62.07.80.00*

DRESSE PAR :	N° AFFAIRE :	DATE :	ECHELLE :
M.V.	SE/2023/CC-010	01/09/2025	1/-

Noue enherbé

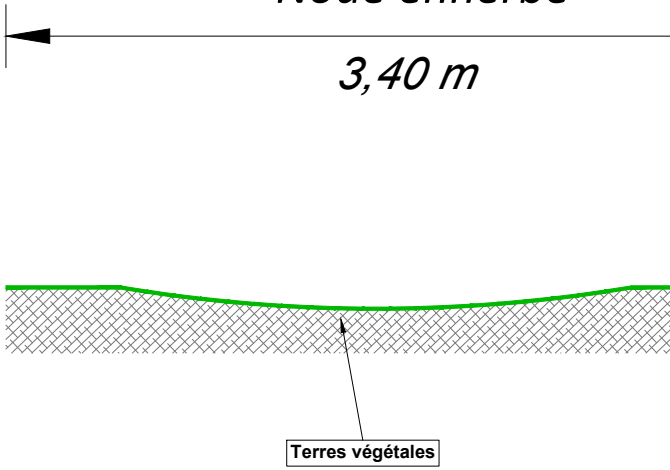
3,40 m
Terres végétales

SOUS VOIE DE CIRCULATION EN ENROBES

① *Couche de roulement en B.B.S.G. 0/10 granulats porphyres ép. : 0,06 m*
② *Couche d'accrochage à l'émultion de bitume y compris balayage soignée du support au préalable*
③ *Couche de base en grave bitume 0/14 classe 3 ép. : 0,07 m*
④ *Couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume*
⑤ *Couche de base en grave bitume 0/14 classe 3 ép. : 0,07 m*
⑥ *Couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume*
⑦ *Couche de forme-fondation en matériaux d'apport neuf classe D21 ép. : 0,50 m*
⑧ *Géotextile (220 g/m² mini.)*

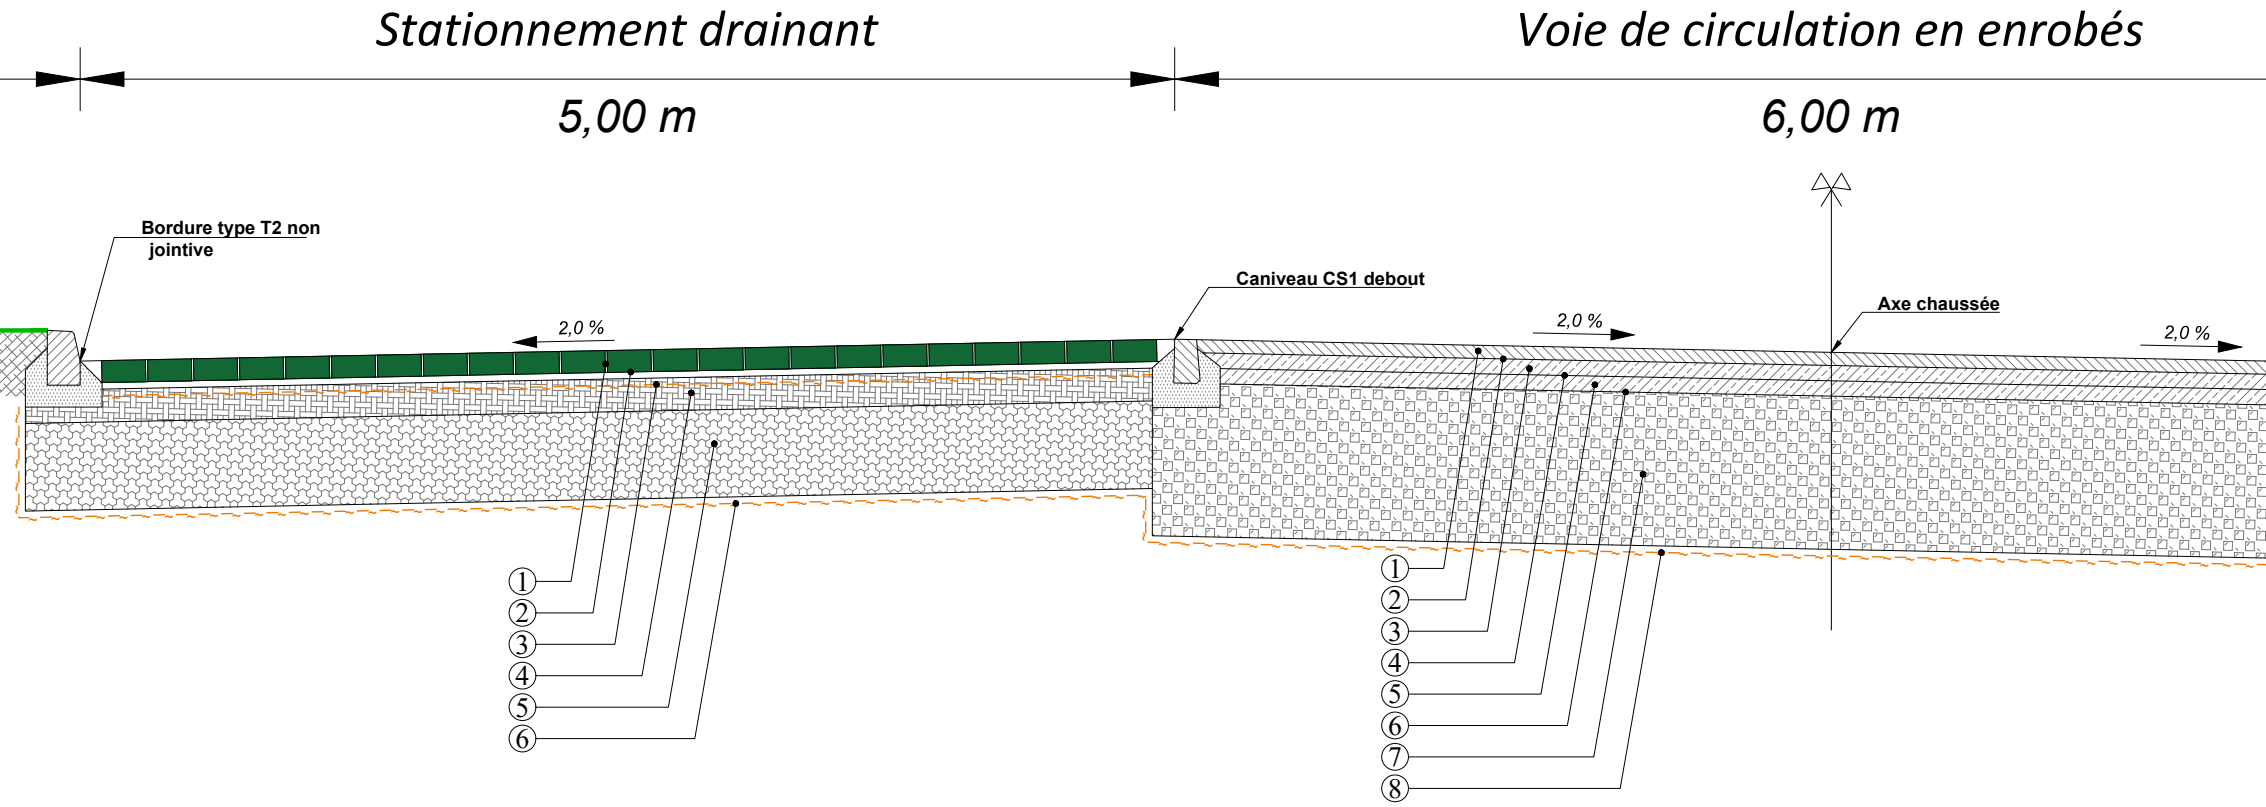
Stationnement drainant
5,00 m
Voie de circulation en enrobés
6,00 m
Bordure type T2 non jointive
Caniveau CS1 debout
Axe chaussée
2,0 %
2,0 %
2,0 %
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8

SOUS STATIONNEMENT DRAINANT

① *Pavés bétons drainants à joints verts (gazon) ép. : 0,10 m y compris lit de pose en sable classe D1 ép. : 0,03 mini. (choix au Maître d'Ouvrage)*

② *Lit de pose en matériaux drainant ép. : 0,03 m granulométrie 2/4*

③ *Géotextile (220 g/m² mini.)*

④ *Couche d'aveuglement en matériaux d'apport neuf classe D31 ép. : 0,10 m granulométrie 10/20*

⑤ *Couche de fondation en matériaux d'apport neufs classe D31 ép. : 0,40 m granulométrie 20/60*

⑥ *Géotextile (220 g/m² mini.)*

SOUS TROTTOIRS EN ENROBES

① *Revêtement en enrobés 0/6 continu ép. : 0,05 m*

② *Enduit de cure et de protection*

③ *Assises en grave traitée 0/20 ép. : 0,15 m*

④ *Remblais en matériaux d'apport neufs classe D31 ép. : 0,20 m*

⑤ *Géotextile (220 g/m² mini.)*

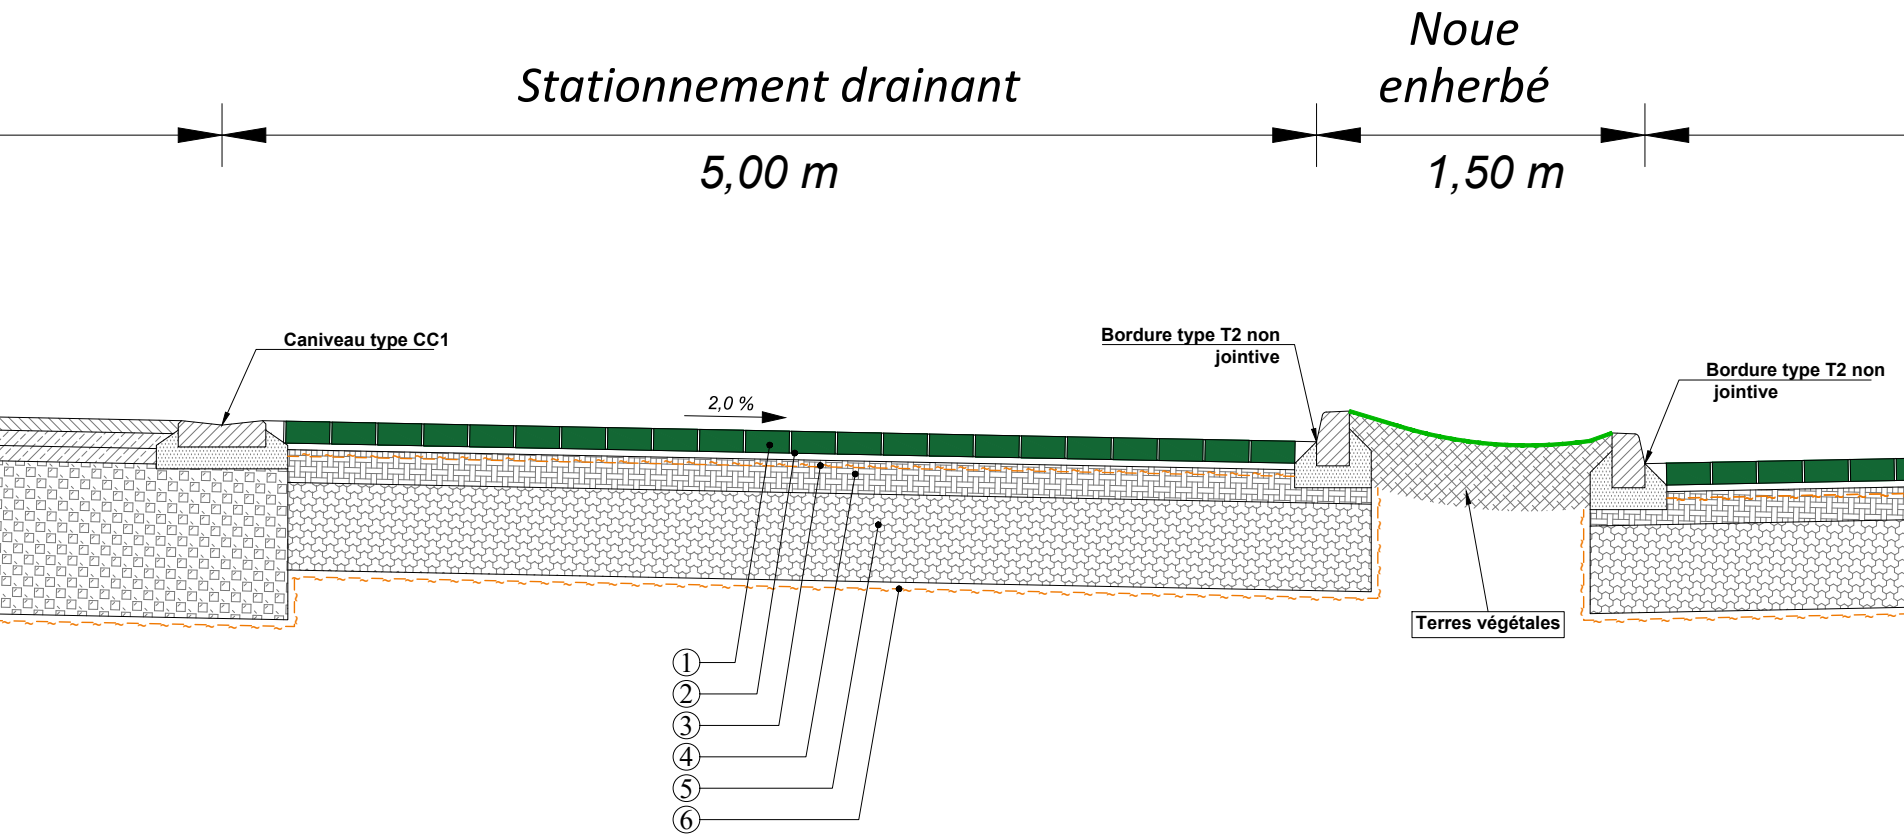
Noue enherbé
Stationnement drainant
5,00 m
1,50 m
Caniveau type CC1
Bordure type T2 non jointive
2,0 %
Bordure type T2 non jointive
Terres végétales
①
②
③
④
⑤
⑥

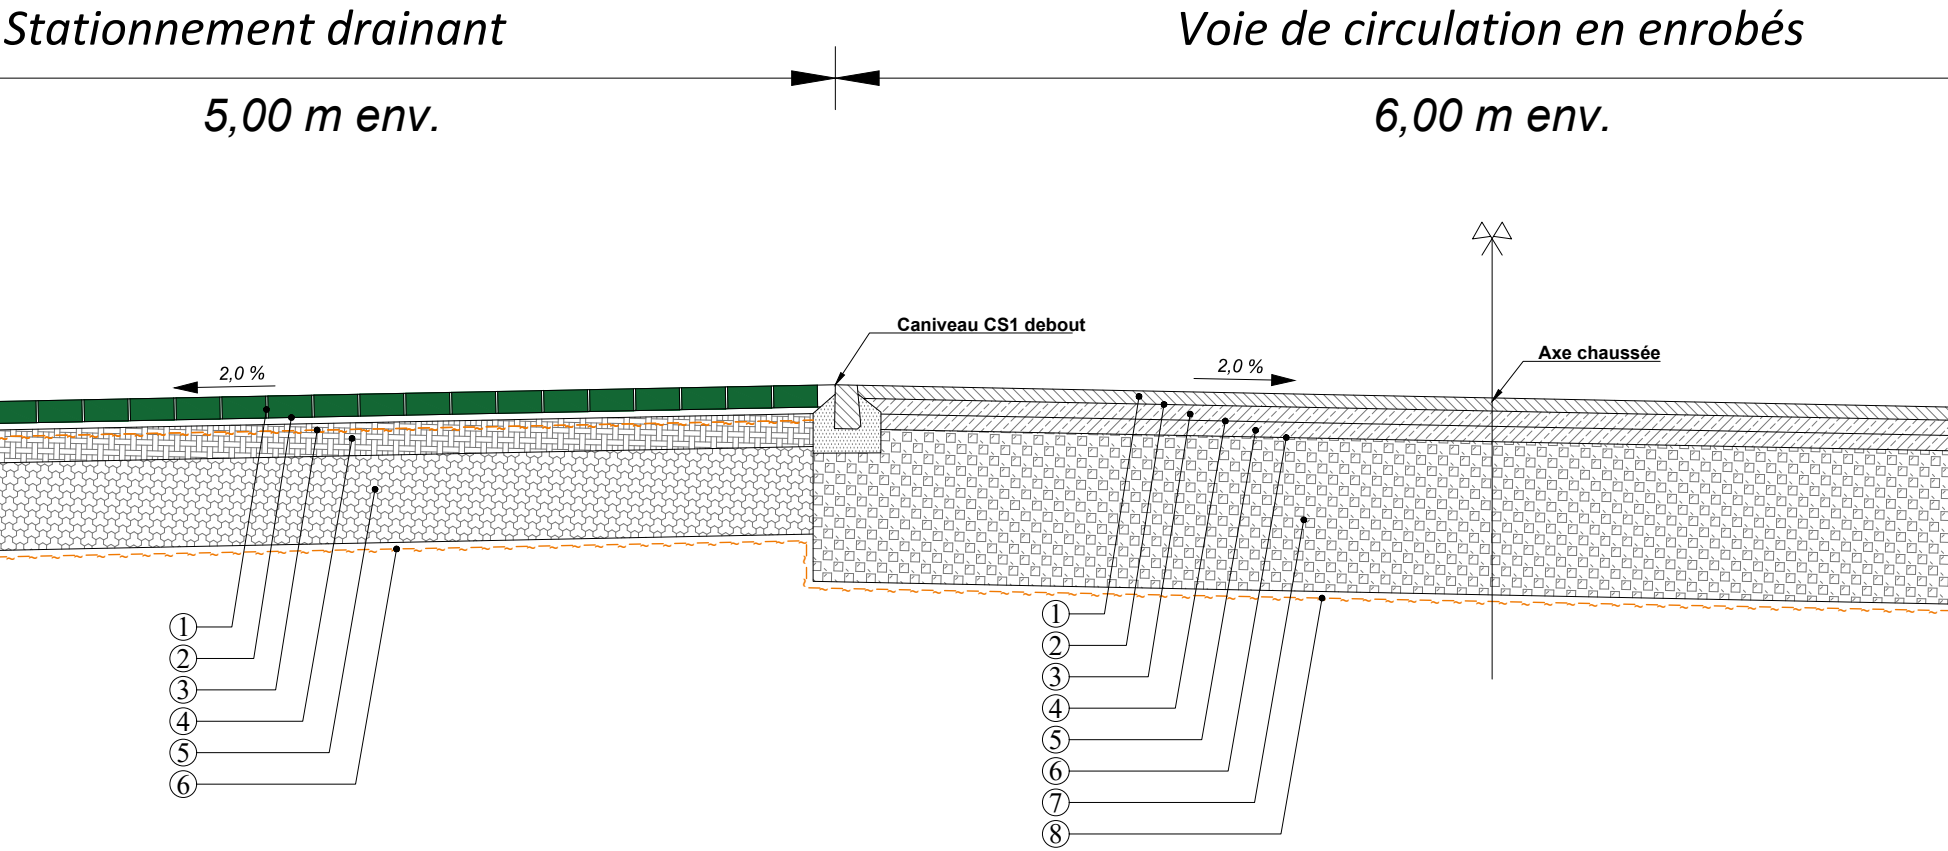
Stationnement drainant
Voie de circulation en enrobés
5,00 m env.
6,00 m env.
Caniveau CS1 debout
Axe chaussée
2,0 %
2,0 %
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8

SOUS VOIE DE CIRCULATION EN ENROBES

1. *Couche de roulement en B.B.S.G. 0/10 granulats porphyres ép. : 0,06 m*
2. *Couche d'accrochage à l'émultion de bitume y compris balayage soignée du support au préalable*
3. *Couche de base en grave bitume 0/14 classe 3 ép. : 0,07 m*
4. *Couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume*
5. *Couche de base en grave bitume 0/14 classe 3 ép. : 0,07 m*
6. *Couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume*
7. *Couche de forme-fondation en matériaux d'apport neuf classe D21 ép. : 0,50 m*
8. *Géotextile (220 g/m² mini.)*

SOUS STATIONNEMENT DRAINANT

1. *Pavés bétons drainants à joints verts (gazon) ép. : 0,10 m y compris lit de pose en sable classe D1 ép. : 0,03 mini. (choix au Maître d'Ouvrage)*
2. *Lit de pose en matériaux drainant ép. : 0,03 m granulométrie 2/4*
3. *Géotextile (220 g/m² mini.)*
4. *Couche d'aveuglement en matériaux d'apport neuf classe D31 ép. : 0,10 m granulométrie 10/20*
5. *Couche de fondation en matériaux d'apport neufs classe D31 ép. : 0,40 m granulométrie 20/60*
6. *Géotextile (220 g/m² mini.)*

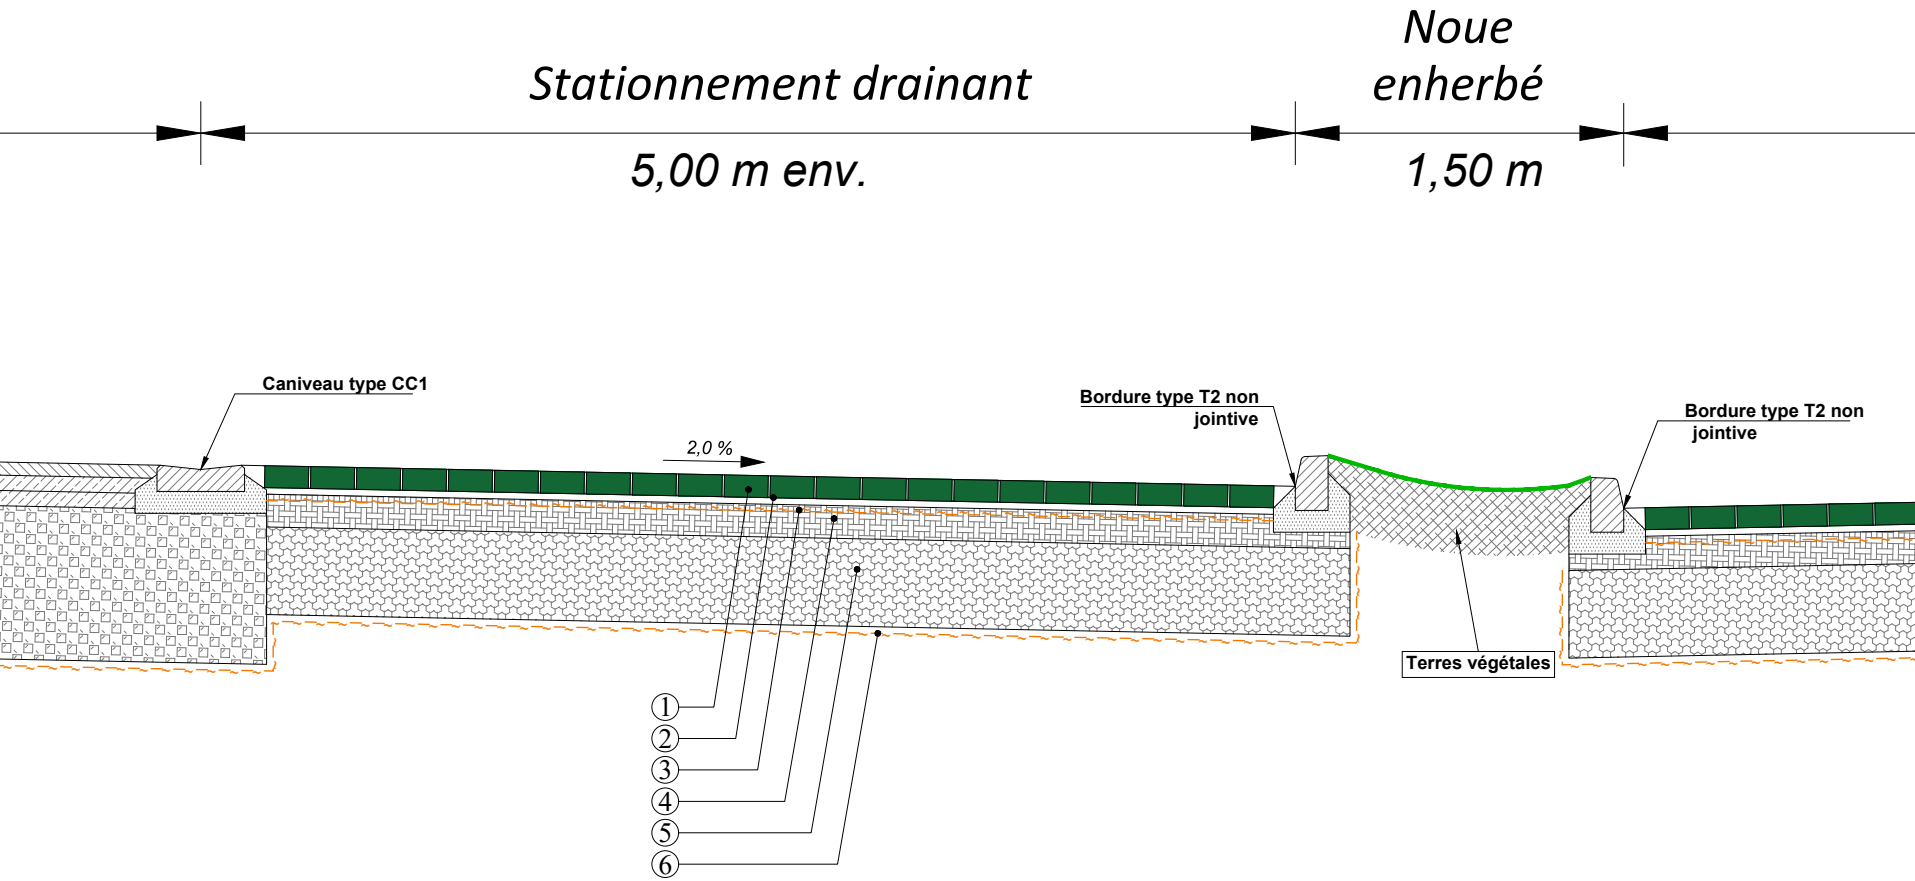
Stationnement drainant
Noue enherbé
5,00 m env.
1,50 m
Caniveau type CC1
2,0 %
Bordure type T2 non jointive
Bordure type T2 non jointive
Terres végétales
1
2
3
4
5
6

SOUS TROTTOIRS EN ENROBES

① *Revêtement en enrobés 0/6 continu*
ép. : 0,05 m

② *Enduit de cure et de protection*

③ *Assises en grave traitée 0/20 ép. : 0,15 m*

④ *Remblais en matériaux d'apport neufs classe D31*
ép. : 0,20 m

⑤ *Géotextile (220 g/m² mini.)*

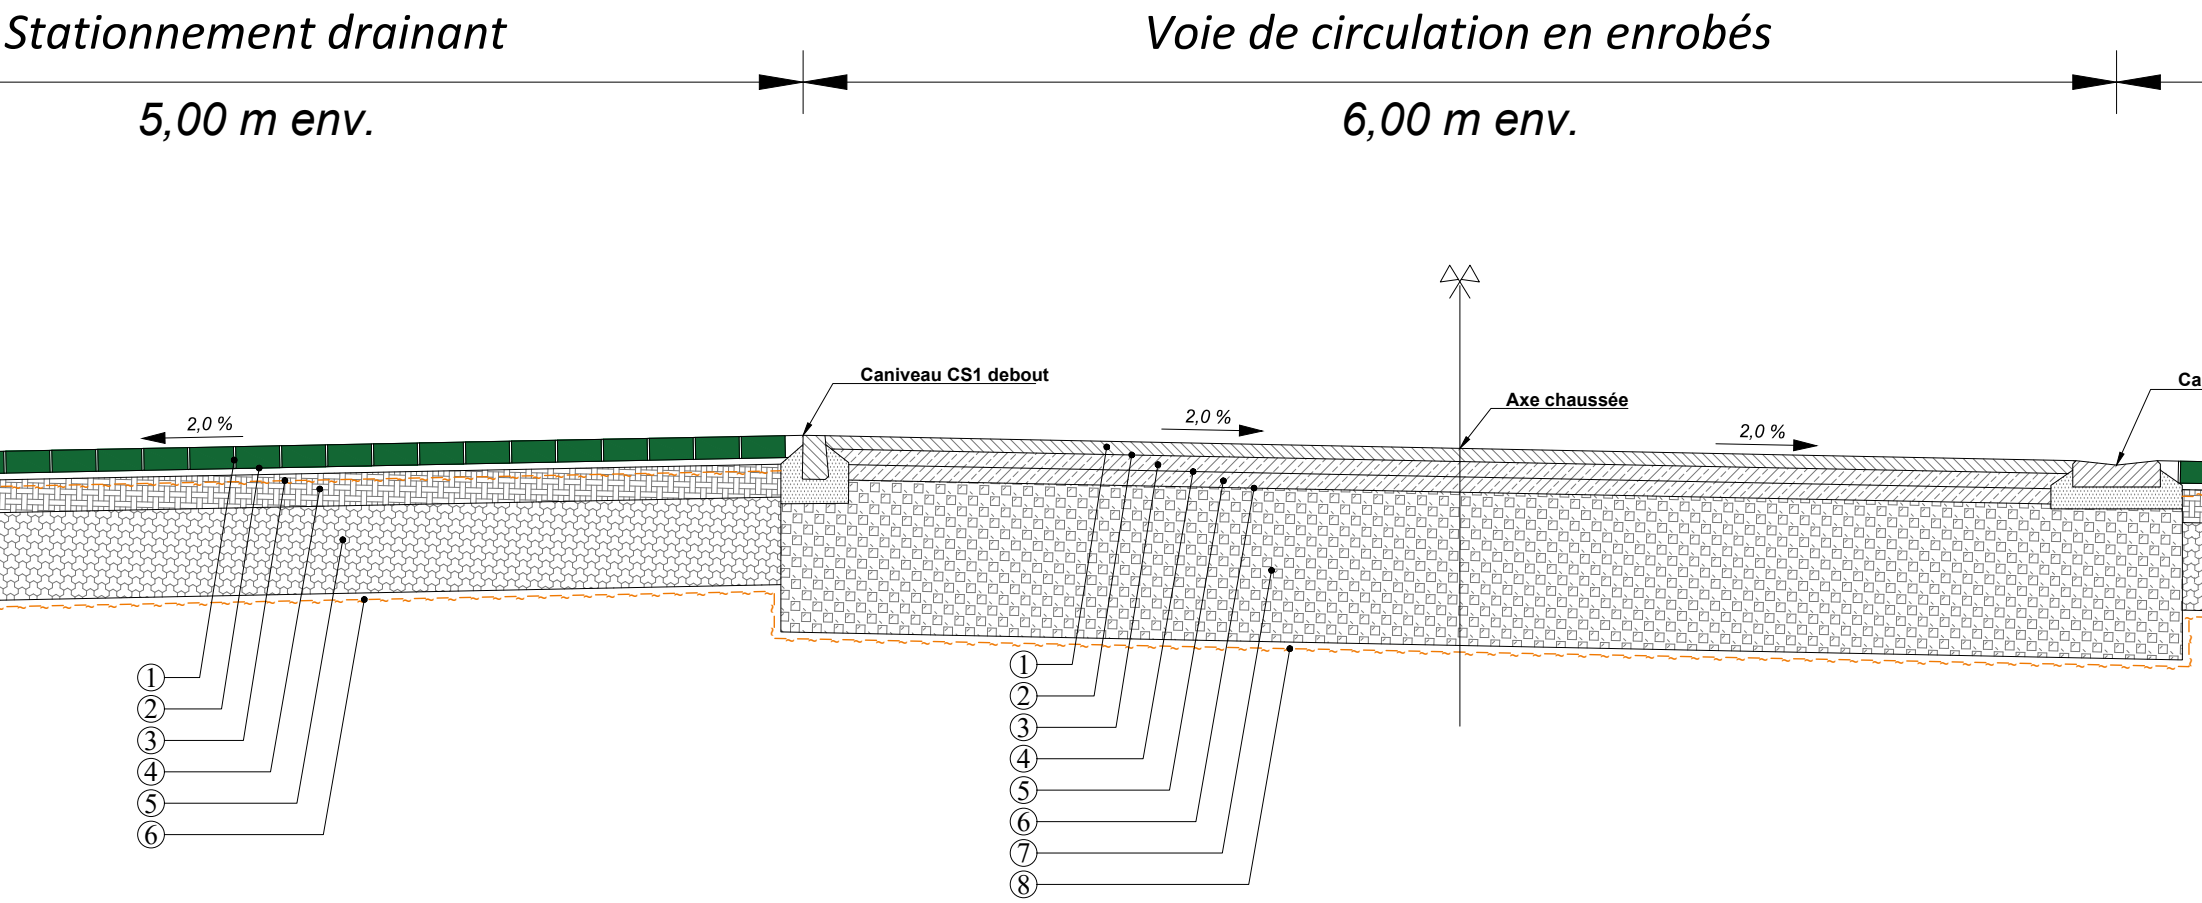

Stationnement drainant
5,00 m env.
Voie de circulation en enrobés
6,00 m env.
Caniveau CS1 debout
Axe chaussée
Ca
2,0 %
2,0 %
2,0 %
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

SOUS VOIE DE CIRCULATION EN ENROBES

① *Couche de roulement en B.B.S.G. 0/10 granulats porphyres ép. : 0,06 m*

② *Couche d'accrochage à l'émultion de bitume y compris balayage soignée du support au préalable*

③ *Couche de base en grave bitume 0/14 classe 3 ép. : 0,07 m*

④ *Couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume*

⑤ *Couche de base en grave bitume 0/14 classe 3 ép. : 0,07 m*

⑥ *Couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume*

⑦ *Couche de forme-fondation en matériaux d'apport neuf classe D21 ép. : 0,50 m*

⑧ *Géotextile (220 g/m² mini.)*

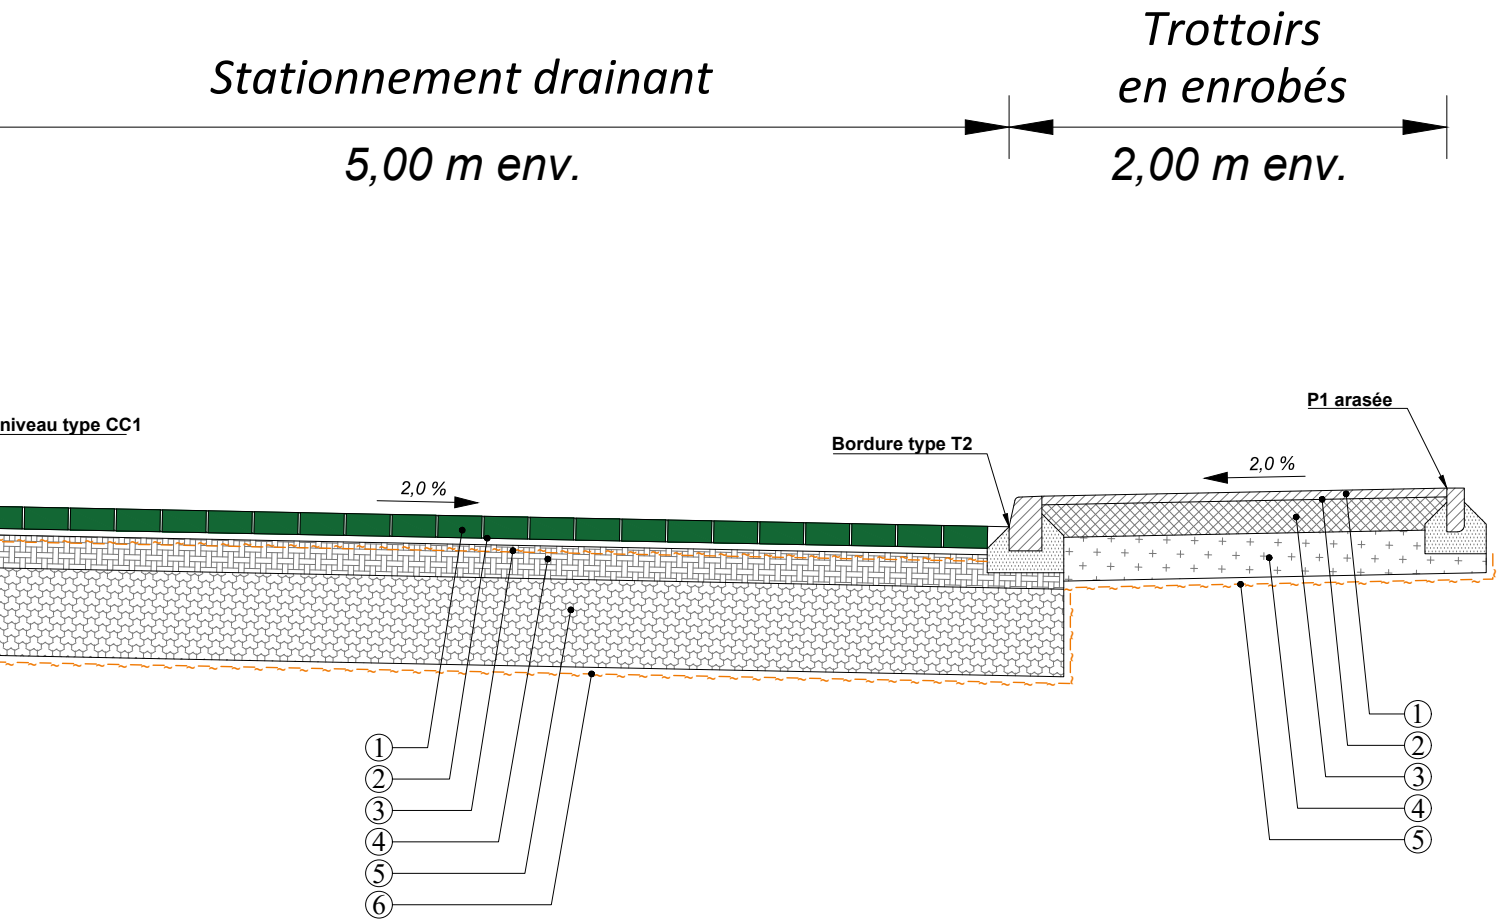
Stationnement drainant
5,00 m env.
Trottoirs en enrobés
2,00 m env.
niveau type CC1
2,0 %
Bordure type T2
P1 arasée
2,0 %
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④
⑤

SOUS STATIONNEMENT DRAINANT

① *Pavés bétons drainants à joints verts (gazon) ép. : 0,10 m y compris lit de pose en sable classe D1 ép. : 0,03 mini. (choix au Maître d'Ouvrage)*

② *Lit de pose en matériaux drainant ép. : 0,03 m granulométrie 2/4*

③ *Géotextile (220 g/m² mini.)*

④ *Couche d'aveuglement en matériaux d'apport neuf classe D31 ép. : 0,10 m granulométrie 10/20*

⑤ *Couche de fondation en matériaux d'apport neufs classe D31 ép. : 0,40 m granulométrie 20/60*

⑥ *Géotextile (220 g/m² mini.)*

SOUS TROTTOIRS EN ENROBES

① *Revêtement en enrobés 0/6 continu ép. : 0,05 m*

② *Enduit de cure et de protection*

③ *Assises en grave traitée 0/20 ép. : 0,15 m*

④ *Remblais en matériaux d'apport neufs classe D31 ép. : 0,20 m*

⑤ *Géotextile (220 g/m² mini.)*