

Postes sources


Parc photovoltaïque de
Caux et Sauzens

SUIVI DES ENR :



Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR qui reste à affecter : 6.4

Quote-Part unitaire actualisée applicable au 01/02/2017	82.42 k€/MW
Attention: la valeur de la capacité réservée a été modifiée sur ce poste	10/24 : trf +32MW adaptation
Capacité réservée aux EnR au titre du S3REnR	45.0
Puissance des projets en file d'attente du S3REnR en cours	34.6

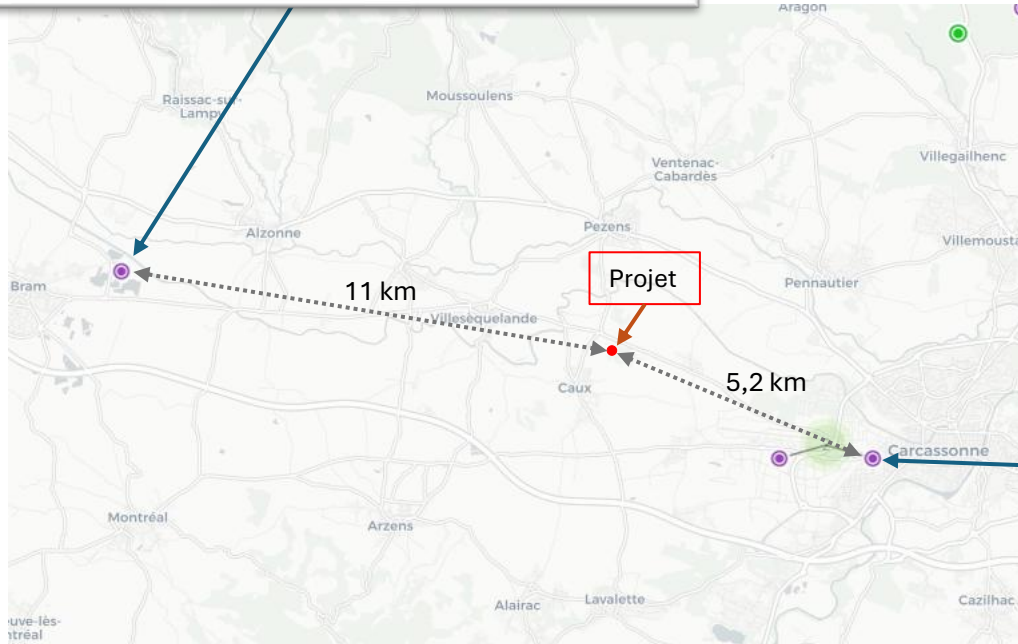

Deux postes sources proche du projet ont de la capacité d'accueil réservée au titre du S3EnR à affecter.


SUIVI DES ENR :



Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR qui reste à affecter : 39.2

Quote-Part unitaire actualisée applicable au 01/02/2017	82.42 k€/MW
Attention: la valeur de la capacité réservée a été modifiée sur ce poste	-
Capacité réservée aux EnR au titre du S3REnR	80.0
Puissance des projets en file d'attente du S3REnR en cours	35.3

Plan de raccordement

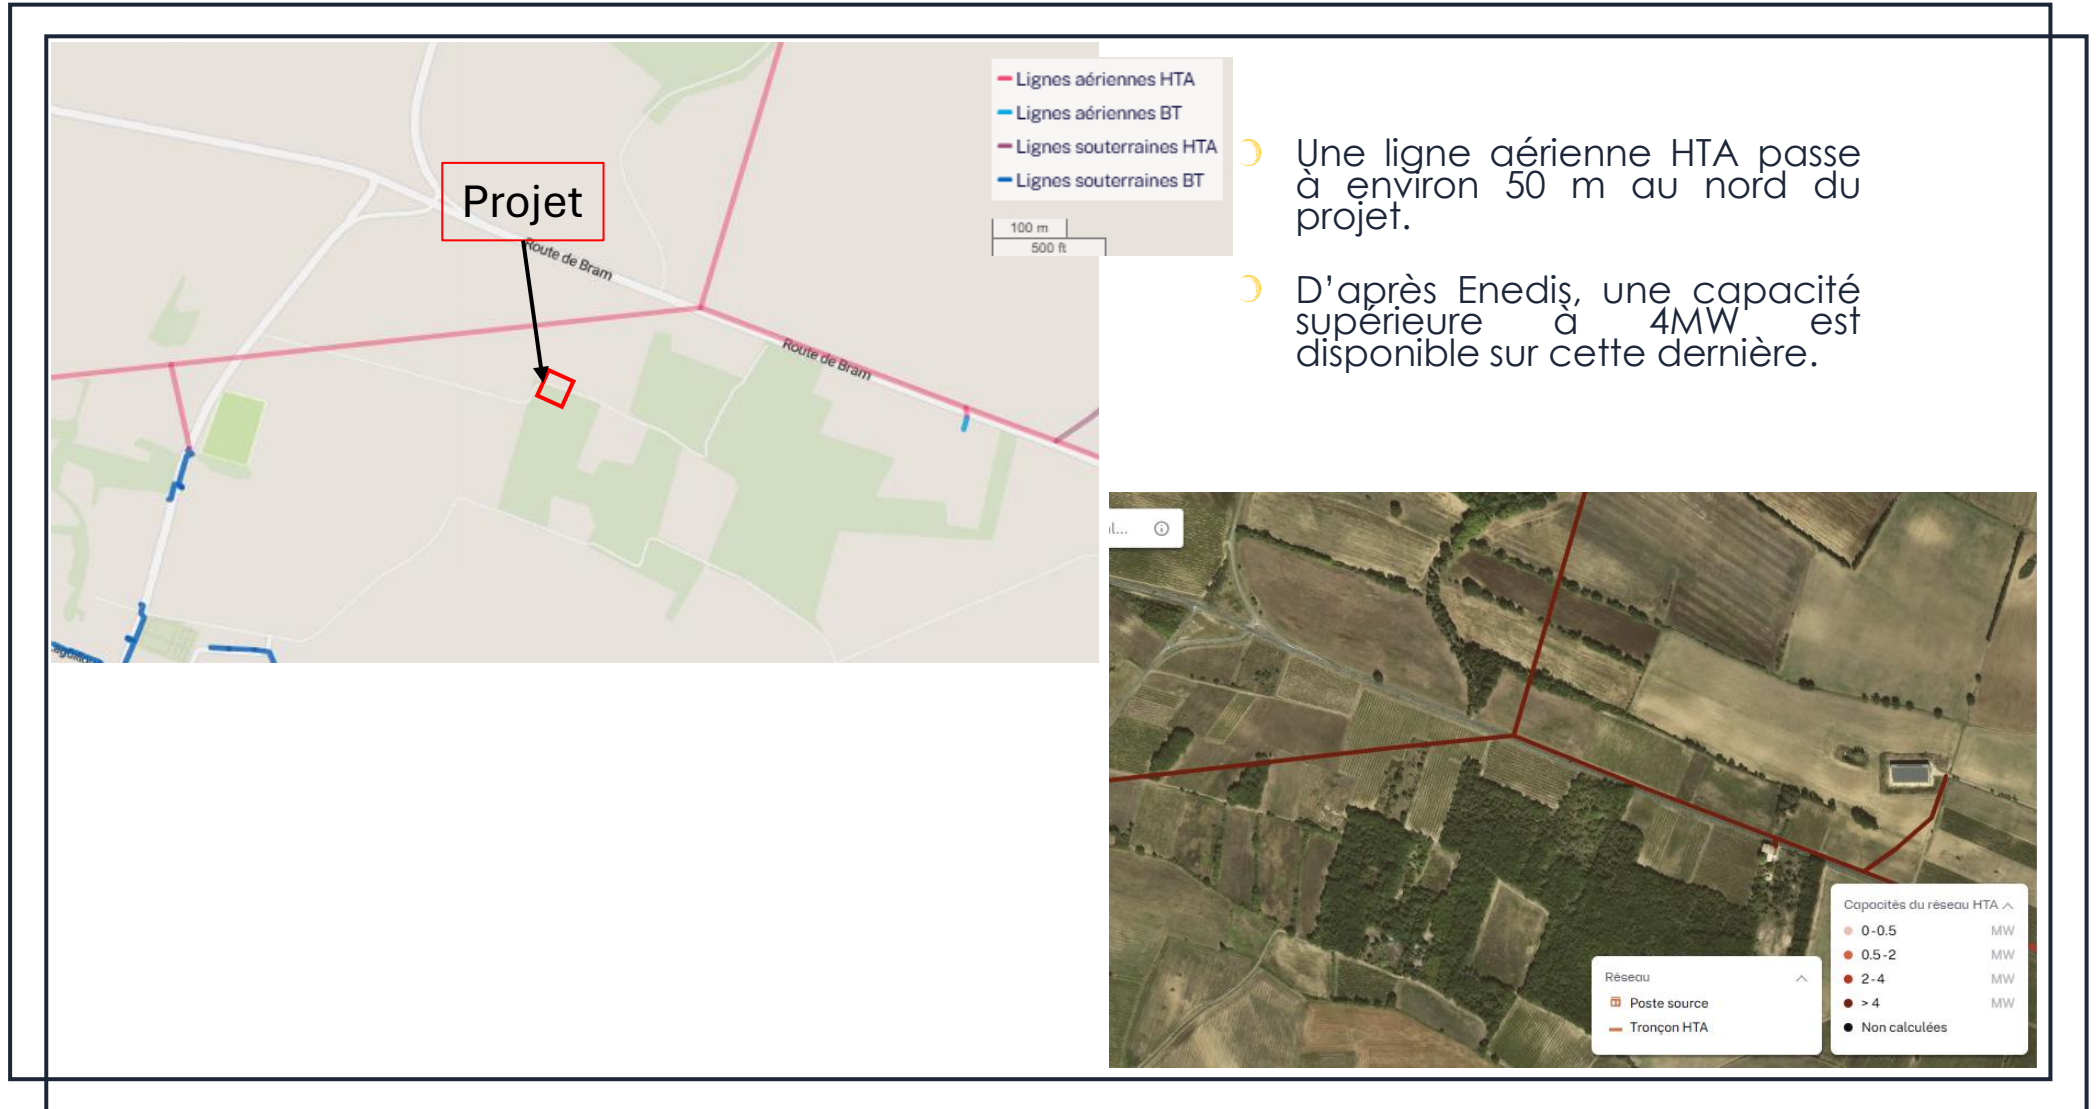


Plan de raccordement



- Le projet étant de petite puissance (inférieure à 1MWc), 3 armoires type jaune d'une capacité unitaire de 250kV permettront de livrer l'électricité à Enedis.
- Cela implique que le projet pourra être raccorder directement sur une ligne HTA, sans avoir à se raccorder directement à un poste source.
- La ligne HTA située au nord du projet pourra donc servir de point d'entrée sur le réseau public.

Source : data.enedis.fr

Plan de raccordement – Hypothèse 1

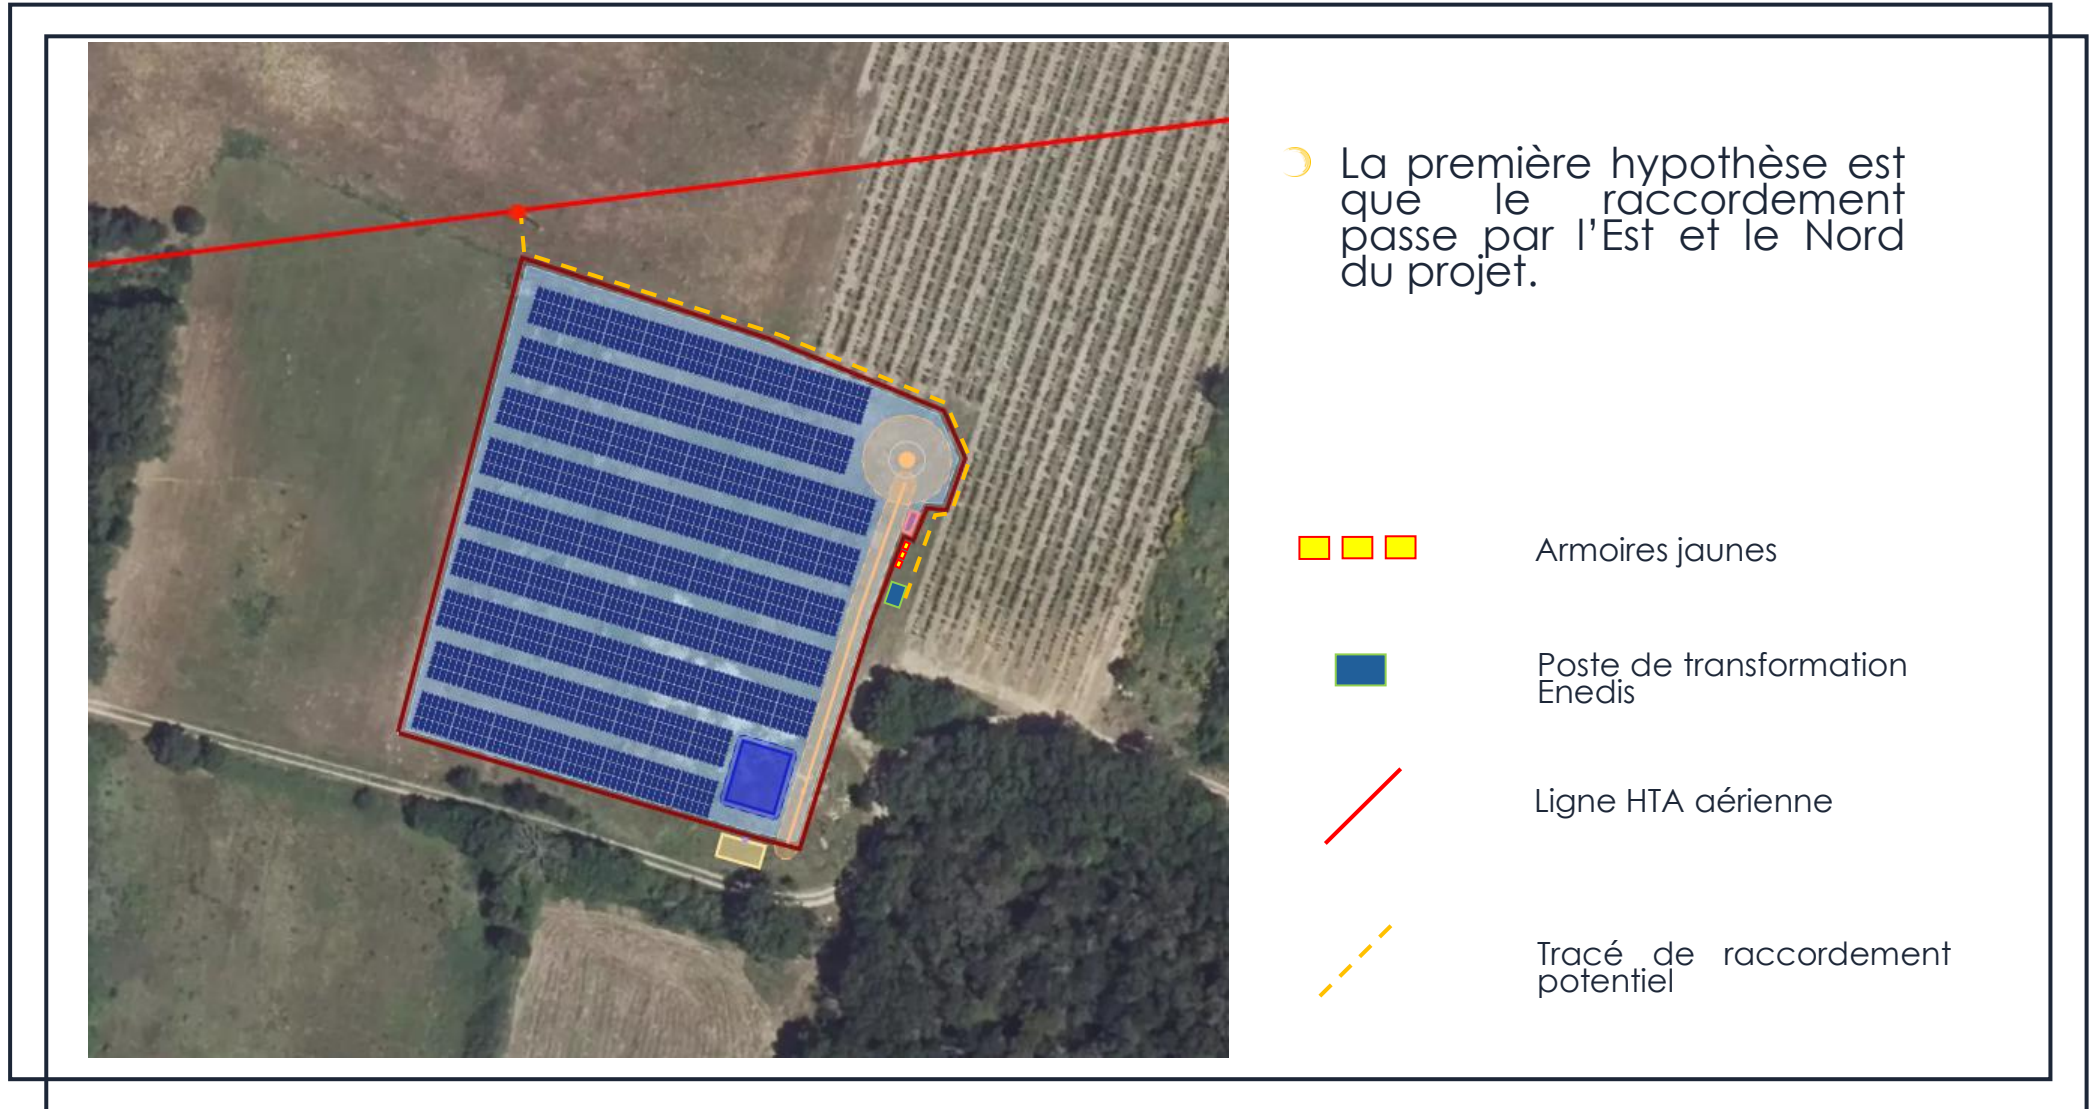


Plan de raccordement – Hypothèse 2



- 2) La seconde hypothèse est qu'Enedis choisisse de passer par le chemin public pour venir se raccorder à la ligne HTA.
- 3) La canalisation de Térega se situe sur les parcelles au sud du chemin. Les câbles seraient hors de la bande de servitudes de la canalisation de gaz.

Armoires jaunes



Source : data.enedis.fr