

Tracé PDL > PDR


 PDL Point de livraison qui sera installé à l'entrée du parc

 Tranchée à réaliser pour se raccorder au transformateur

 PDR

Poste de transformation existant
qui sera remplacé par une PAC
dont la superficie au sol sera de
8,8 m²



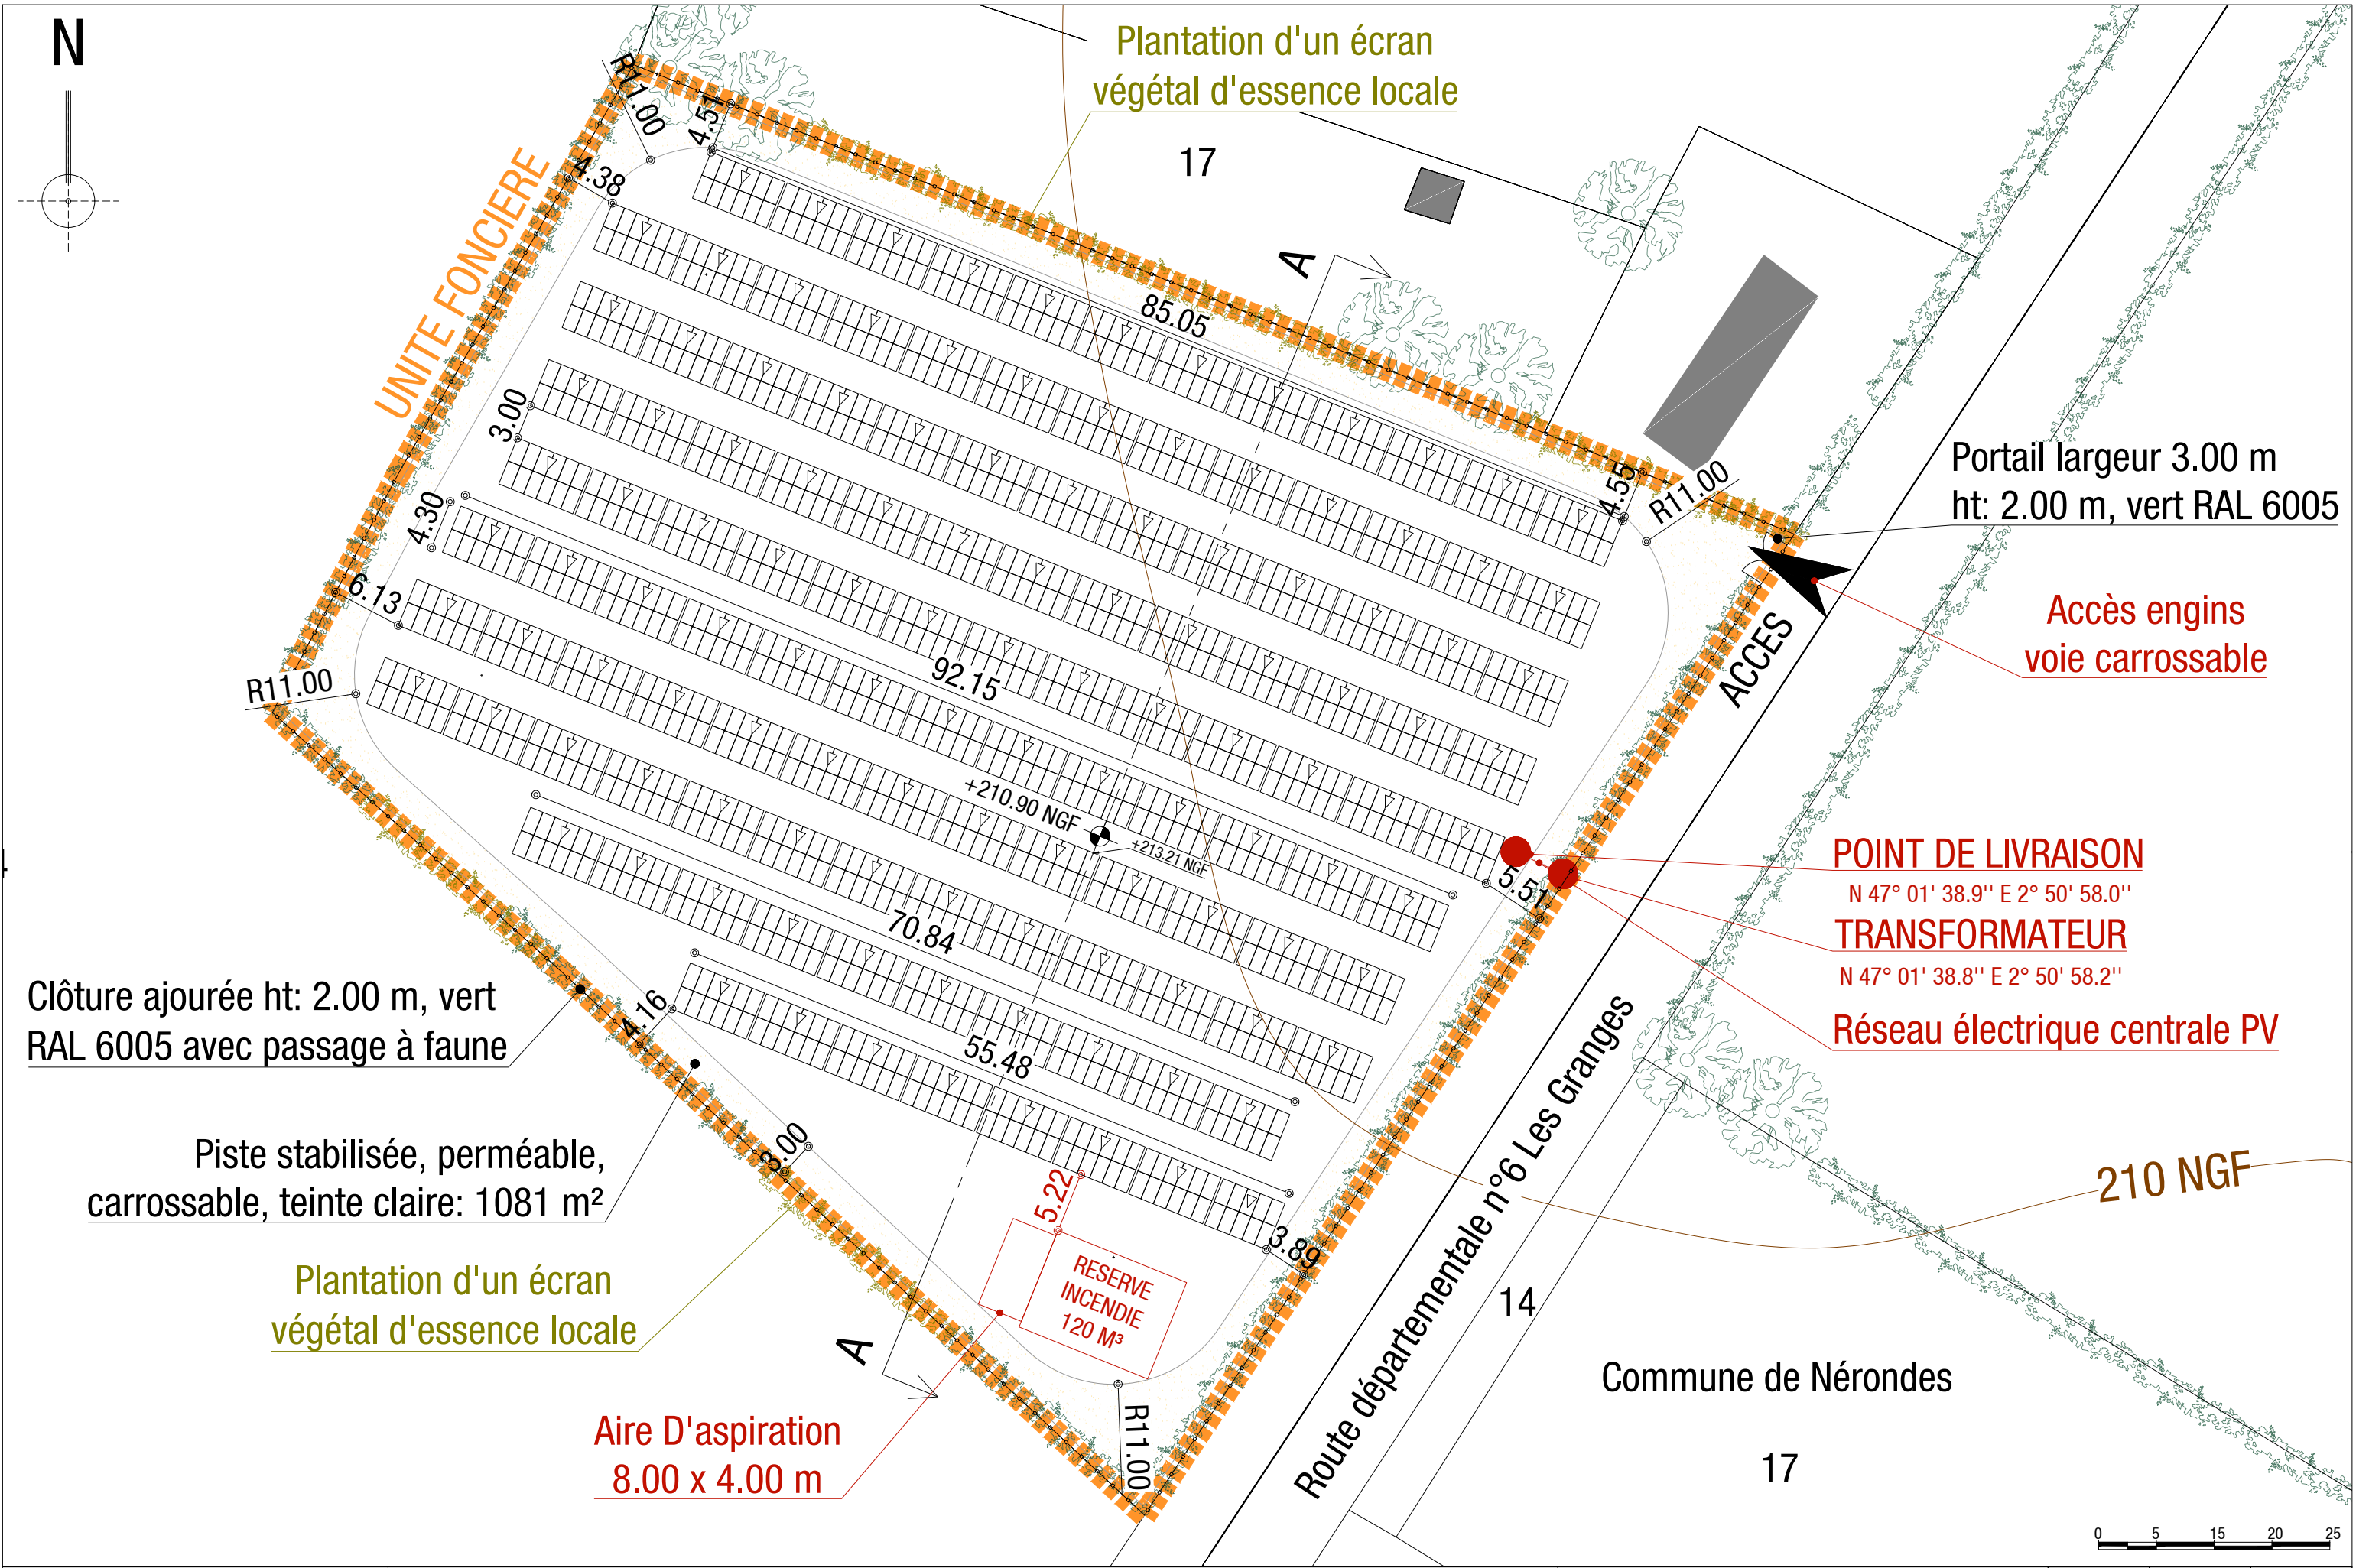

Clôture ajourée ht: 2.00 m, vert RAL 6005 avec passage à faune

Piste stabilisée, perméable, carrossable, teinte claire: 1081 m²

Plantation d'un écran végétal d'essence locale

Aire D'aspiration 8.00 x 4.00 m

Plantation d'un écran végétal d'essence locale

Portail largeur 3.00 m
ht: 2.00 m, vert RAL 6005

Accès engins
voie carrossable

POINT DE LIVRAISON


N 47° 01' 38.9'' E 2° 50' 58.0''

TRANSFORMATEUR


N 47° 01' 38.8'' E 2° 50' 58.2''

Réseau électrique centrale PV


210 NGF

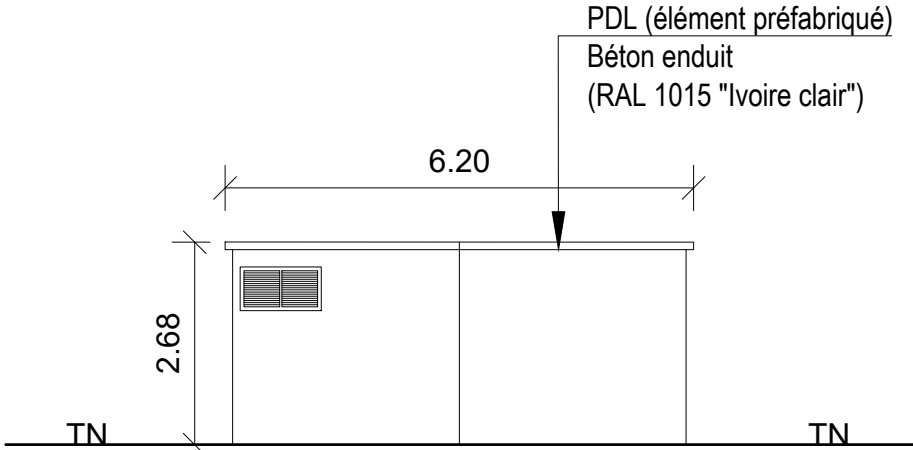


FAÇADE NORD

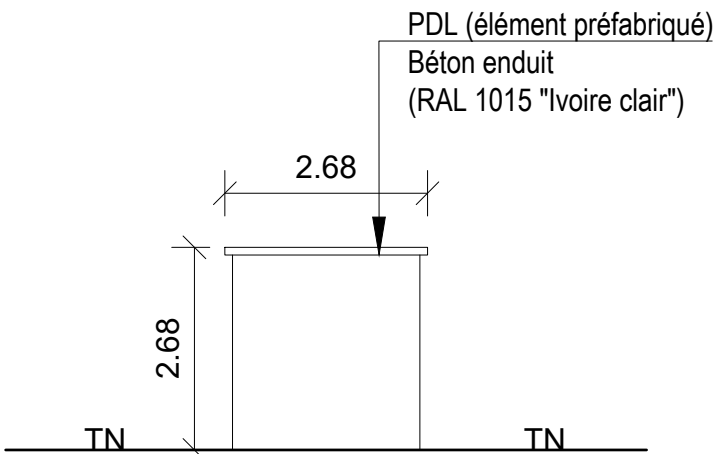

FAÇADE OUEST

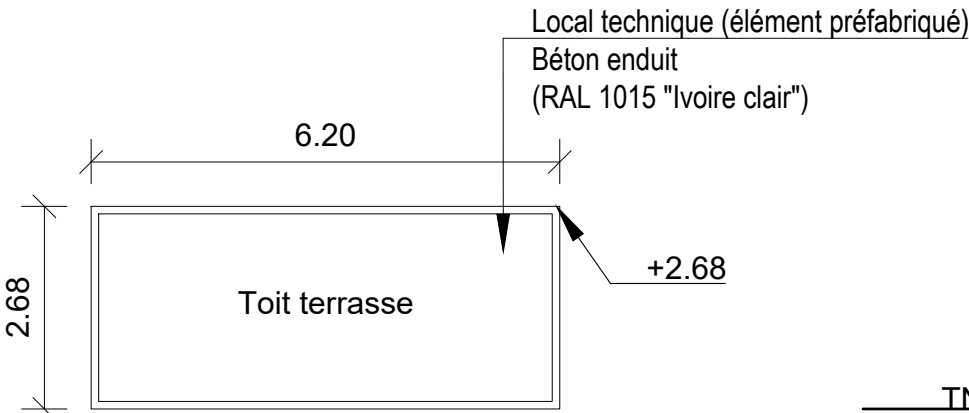

FAÇADE SUD

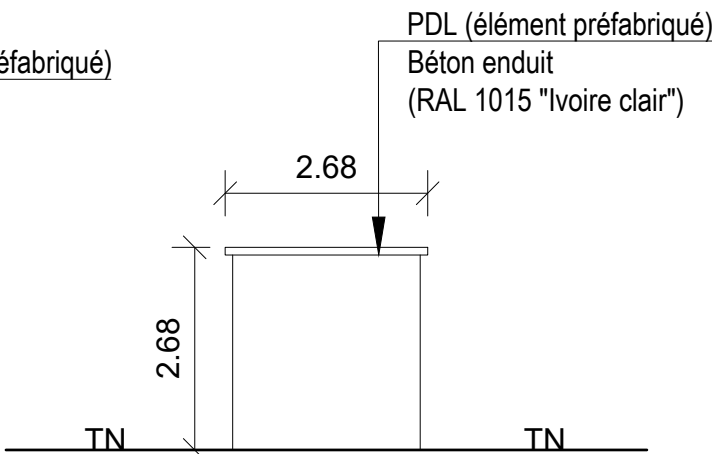

FAÇADE EST

