

1. Plan du projet
2. Plan de façade
3. Mesures paysagères
4. Hypothèses de raccordement

Implantation photovoltaïque sur la commune de Fromentières (53200)


Caractéristique de la centrale	
Types de modules	LONGI/JINKO/JA 66 cells 650 Wc
Types de tables support	4H24 / 4H12 / 4H6
Nombre de tables	77 /24 / 32
Nombre de modules	9 312 modules
Puissance totale	6,053 MWc
Inclinaison	20°
Orientation	10,6° / 30°
Inter-rang table PV	Zones 1/2/3 : 11,5 m - Zone 4 :12,8 m
Emprises projet	
Surface cloturée	135 657 m²
Surface couverte par les panneaux	23 636,5 m² (projeté 20°)
Surface couverte par les tables	24 138,8 m² (projeté 20°)
Surface voiries lourdes	1 882 m²
Surface voiries légères	12 296 m²
GCR moyen décret agrivoltaïque	Zones 1/2/3 : 29,8 % - Zone 4 : 29,6 %

LEGENDE

- Existant
- Clôtures existantes
-
- Haies à renforcer

A créer

								Table 4H24
								Table 4H12
								Table 4H6
No.	4H12	4H24	4H6	Modules	Module power, Wp	Azimuth, °	Capacity, kWp	Covered Area, m²
1	9	34	12	3984	650	10.579	2589.600	10327.604
2	3	10	4	1200	650	10.579	780.000	3110.679
3	5	33	10	3648	650	10.579	2371.200	9456.781
4	7	-	6	480	650	30.000	312.000	1243.736
Total	24	77	32	9312			6052.800	24138.8

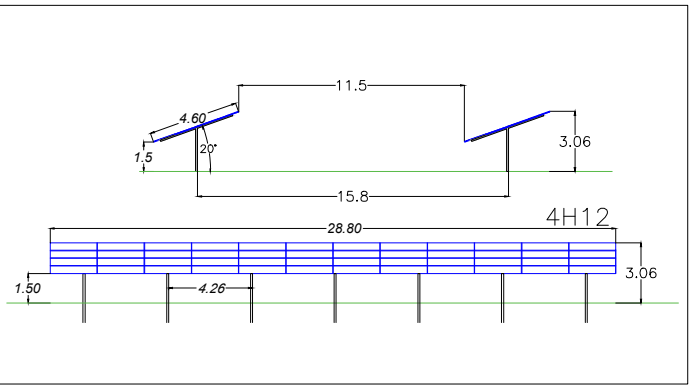

Client : Adresse du projet :
Commune de Fromentières 53200

Schéma d'implantation photovoltaïque d'un parc au sol


Bureau d'étude:


sog SOLAR
16 Rue Saint Joseph
85000 Mouilleron-le-Captif
Tél: 02 52 43 02 03
contact@sogsolar.com

Créé par: **Dylan F.**
Contrôlé par: **Dylan F.**
Format: **A3**
Echelle: **1:XXXe**
Scénario: **S2**


Révision plan		Phase	Folio
REV 01	13/10/2025	APS	1/1
REV 02	31/10/2025		
REV 03	14/11/2025		
REV 04	06/01/2026		

Confidentiel. Ne pas diffuser.
Ce document ne constitue pas un engagement contractuel de la part de SOG SOLAR.

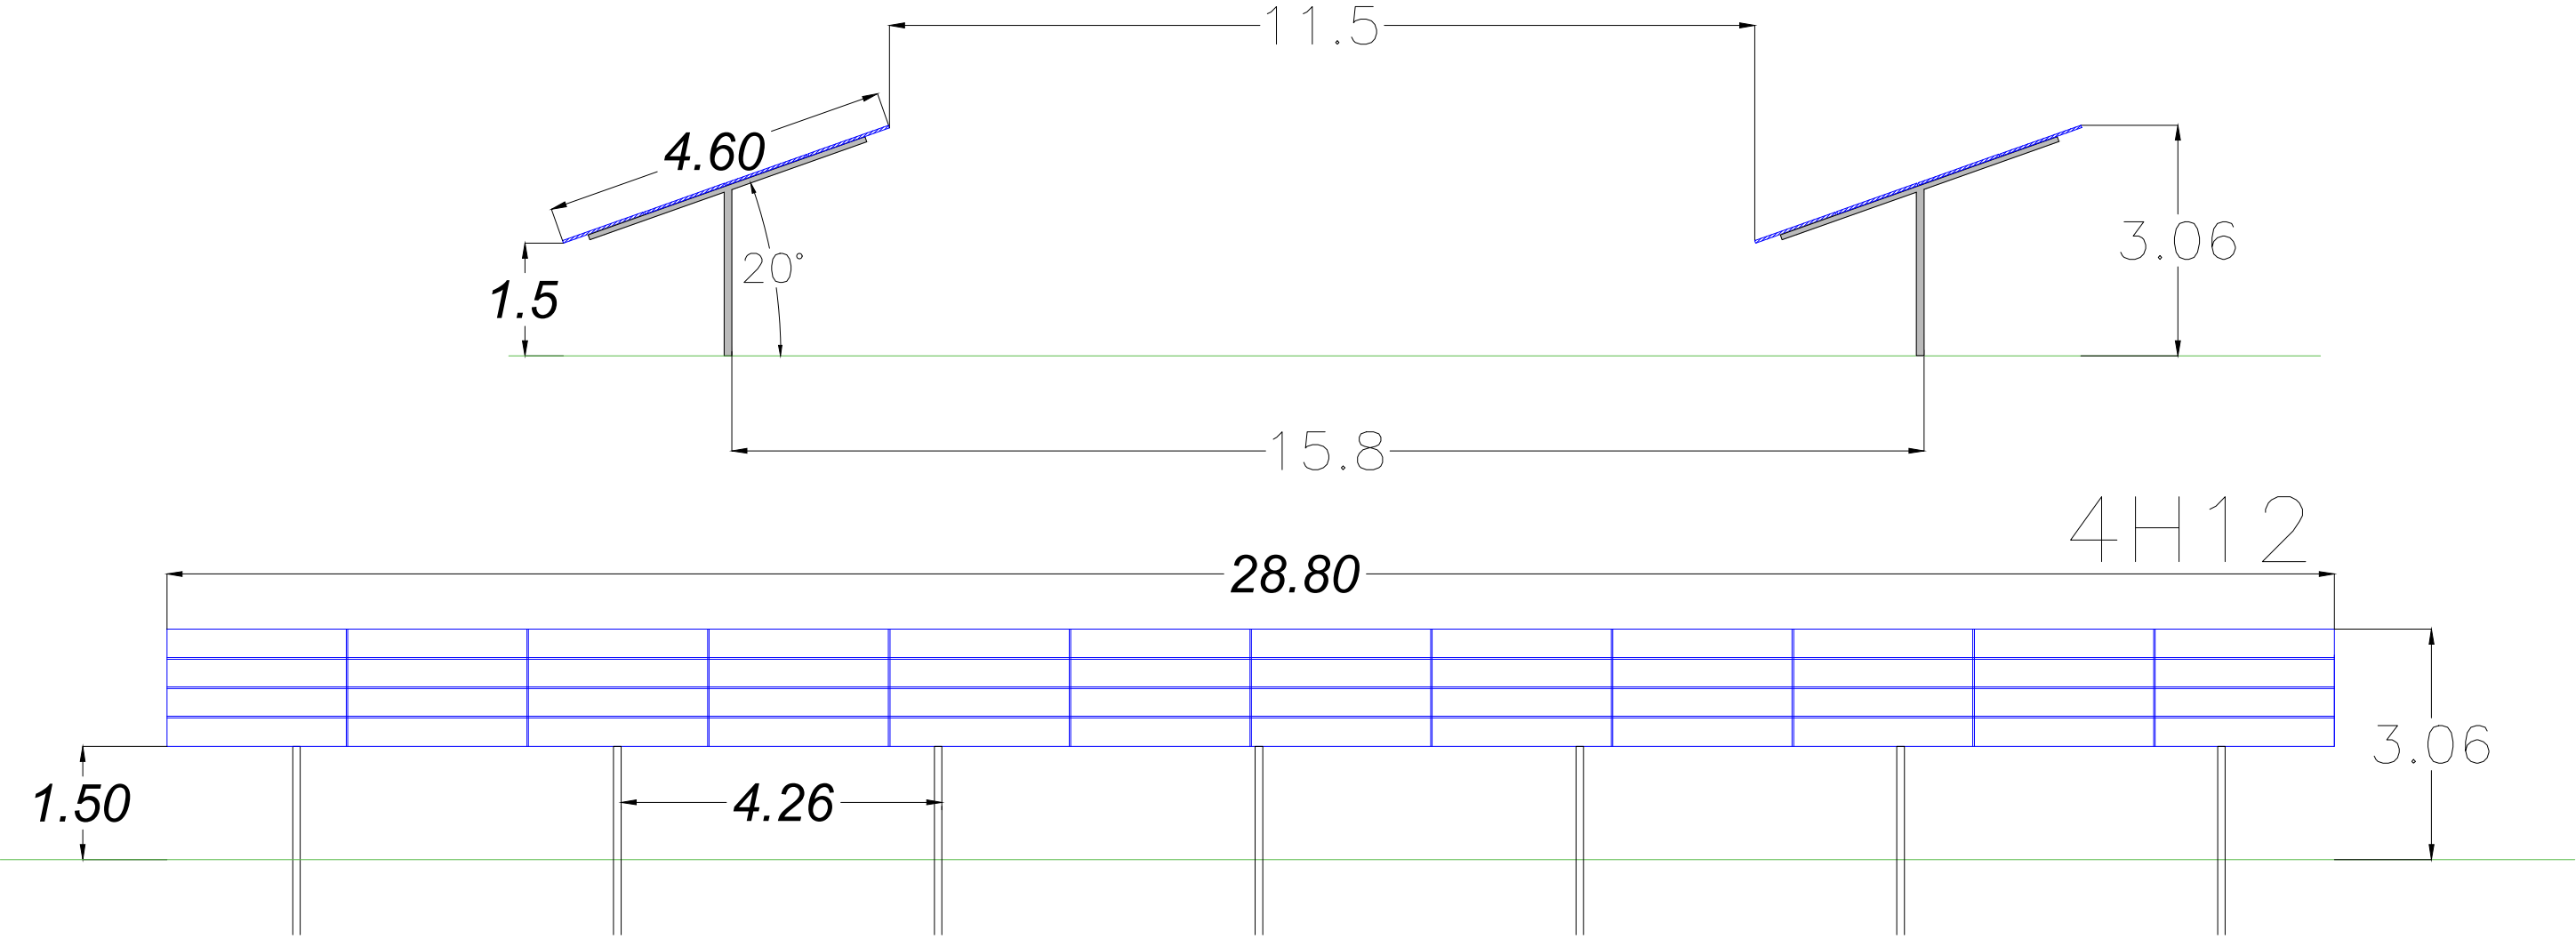

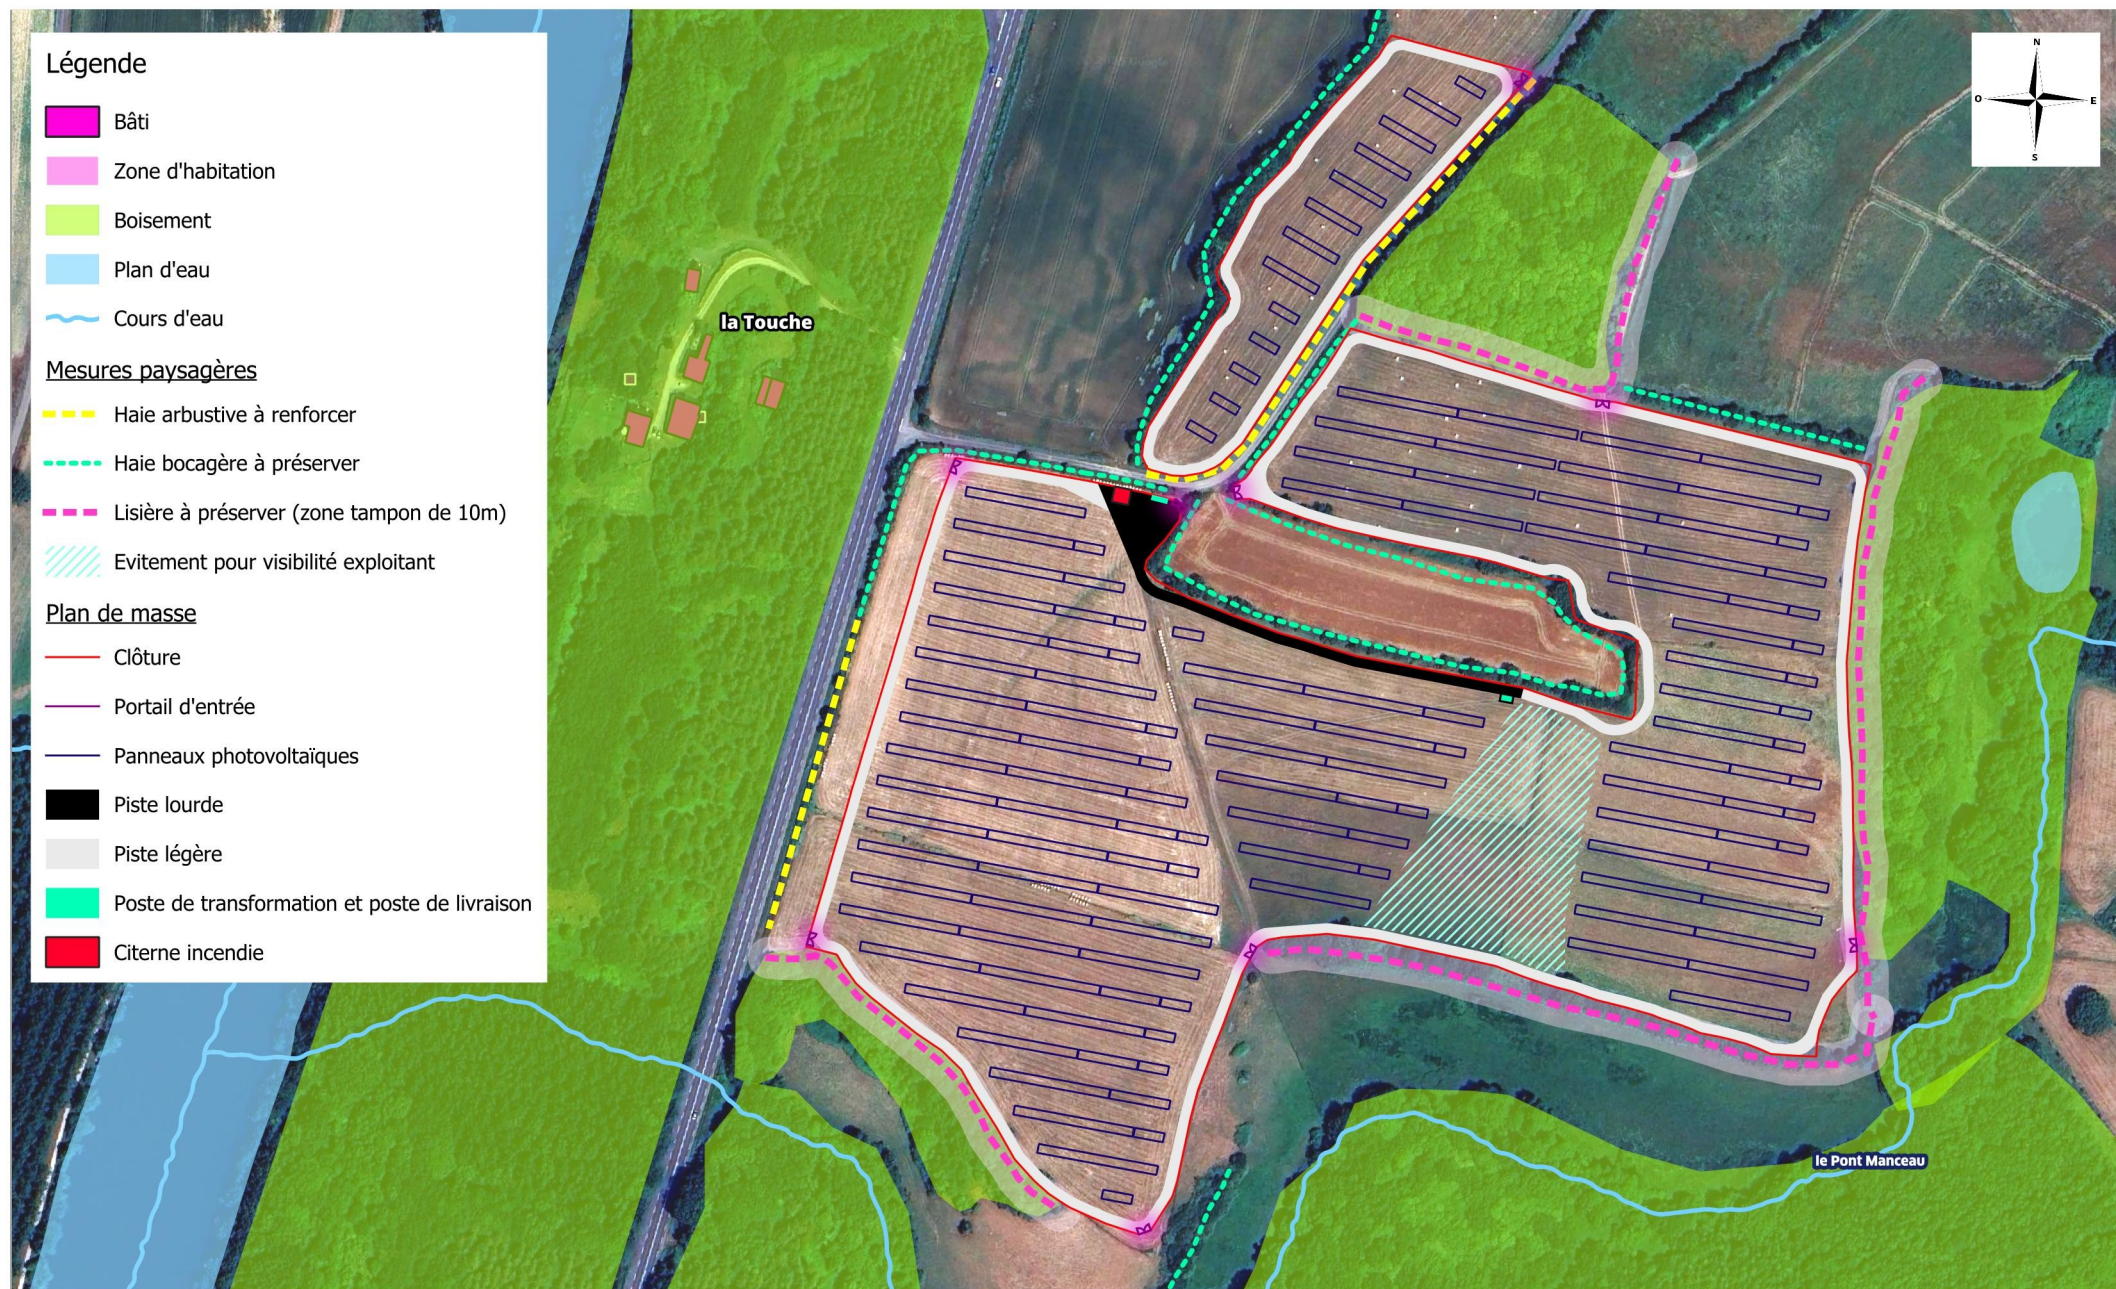

Source : Anova



ANOVA
15 rue de la
Pentecôte
44880 Sautron

Mesures paysagères

Projet agrivoltaïque
Fromentières (53)

Echelle : Cf. ci contre

Cliant : SNC ALTA TERRA 24-05

Fromentières (53)

Rapport : 25 ERE 013

Décembre 2025

Dessiné par : MLD

Hypothèses de raccordement externe

