



Reconstruction du poste électrique aérien 225 000 Volts de RUNGIS En Poste Sous Enveloppe Métallique (PSEM) en bâtiment

**Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation
éventuelle d'une évaluation environnementale**

Annexes obligatoires

ANNEXE 5 : UN PLAN DU PROJET ET UN PROJET DE TRACES

Du fait du peu d'alternatives raisonnables à l'extension visée pour le poste de Rungis et des faibles enjeux du projet sur le milieu naturel et le milieu humain, un seul emplacement est envisagé.

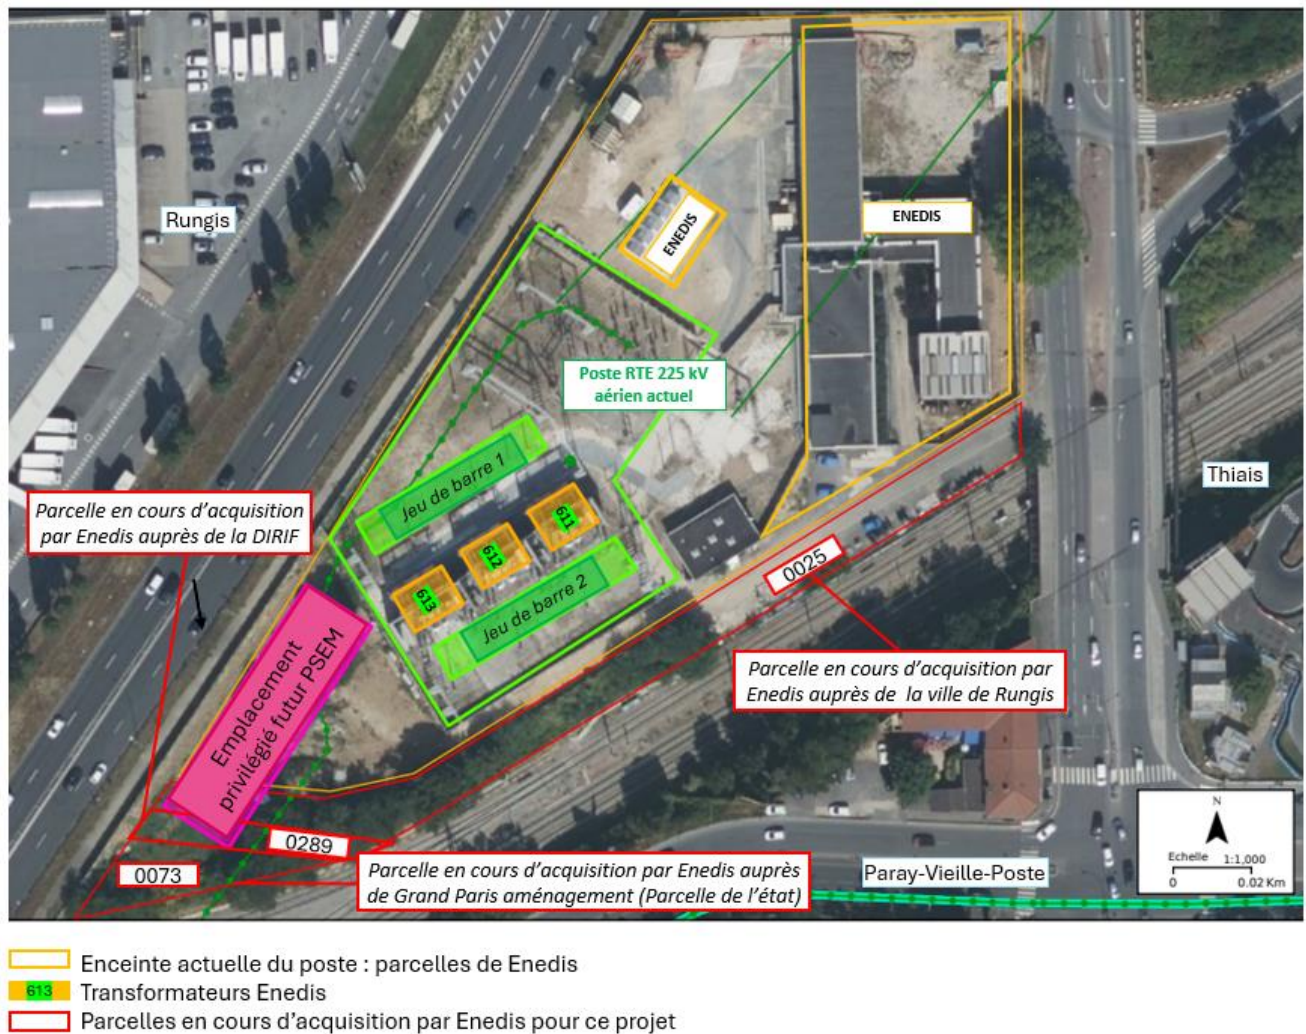


Figure 1 : Proposition d'Emplacement du futur PSEM 225 kV de Rungis


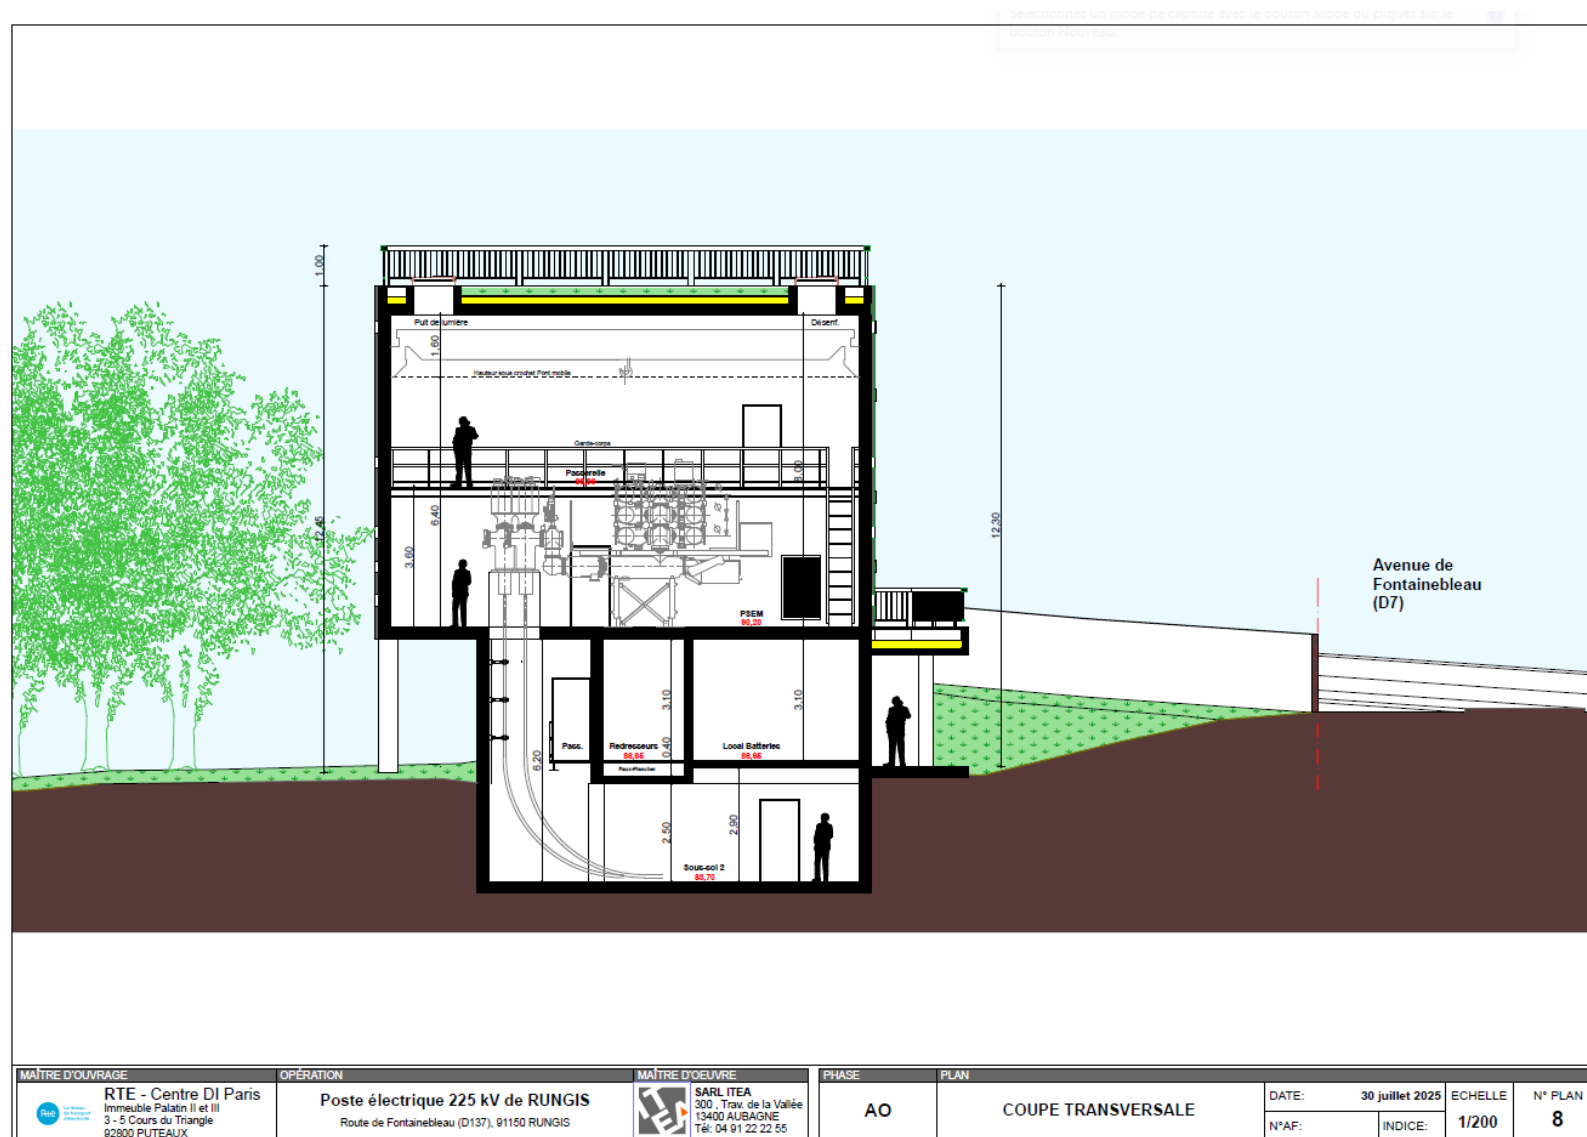


Figure 2 : Implantation 3D du futur PSEM 225 kV de Rungis



Vue depuis l'entrée du site

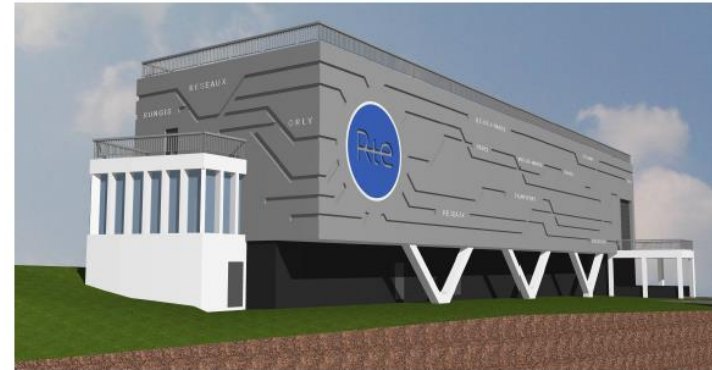

Vue depuis le fond du site



Vue depuis l'avenue de Fontainebleau



Parkings extérieurs

MAÎTRE D'OUVRAGE	OPÉRATION	MAÎTRE D'ŒUVRE	PHASE	PLAN	DATE:	30 juillet 2025	ECHELLE	N° PLAN
 RTE - Centre DI Paris Immeuble Palatin II et III 3 - 5 Cours du Triangle 92800 PUTEAUX	Poste électrique 225 kV de RUNGIS Route de Fontainebleau (D137), 91150 RUNGIS	 SARL ITEA 300 - Tr. de la Vallée 13400 AUBAGNE Tél: 04 91 22 22 55	AO	PERSPECTIVES Vues d'ensemble à hauteur d'homme	N°AF:	INDICE:		12

Figure 3 : Vues d'ensemble 3D du futur PSEM 225 kV de Rungis