

Corsica Sole
85 rue Marcelle Conrad
Parc Technologique d'Erbajolo
20600 Bastia

Direction Régionale de
L'Environnement, de
L'Aménagement et du
Logement Corse
Centre administratif
Paglia orba
Lieu-dit la croix
D'Alexandre
20090 Ajaccio
Fait à Bastia,
Le 03/03/2026

Objet : Réponse de Corsica Sole à la demande de pièces complémentaires correspondant au dossier d'études au cas par cas référence N_0013166KKP

Madame, Monsieur, dans le cadre de la demande d'examen au cas par cas (référence N_0013166KKP) demandé par la société Corsica Sole pour un projet d'extension d'une centrale photovoltaïque existante, vos services ont émis une demande de pièces complémentaires. Vous trouverez ci-dessous les réponses apportées par Corsica Sole.

I. Une étude paysagère est attendue

Le projet ne sera pas visible depuis les sites classés les plus proches, à savoir le village de Lama et le pont génois de Ponte-Leccia. Une visibilité n'est établie que depuis les hauteurs du village de Pietralba.

Une étude paysagère confirme cette covisibilité à travers quatre prises de vue réalisées depuis différents points de ce village. Toutefois, Corsica Sole précise que les modules étant orientés vers le sud, tandis que Pietralba se situe à l'ouest, aucun reflet ne sera perceptible depuis le village. Cela limite considérablement l'impact paysager du projet.

II. Il est nécessaire d'indiquer les modalités de raccordement

Corsica Sole n'est pas en mesure de déterminer la capacité du réseau électrique existant à absorber cette puissance. Une demande d'étude « PRAC » (Proposition de Raccordement Avant Complétude) a été effectuée auprès d'EDF SEI. Cependant, le gestionnaire de réseau nous a informés que l'étude n'était pas réalisable en l'état. De nouvelles analyses seront menées ultérieurement.

Le projet présentant une puissance relativement faible, environ 1,7 MWc, nous estimons probable que le raccordement puisse s'effectuer directement sur la ligne électrique la plus proche, plutôt qu'au poste source de Morosaglia.

Est joint en annexe : le tracé de raccordement estimé jusqu'à la ligne la plus proche (environ 450 m). Le tracé n'entraîne d'impact environnemental notable, dans la mesure où il emprunte des voiries déjà existantes.

III. Le site se situe en partie au sein de la zone sensible archéologique de « San Michele »

Des fouilles archéologiques préventives seront mises en œuvre sur l'intégralité du site avant le début de la construction. Elles seront réalisées sous le contrôle de la DRAC par l'INRAP (ou un opérateur agréé). Des actions similaires ont déjà été entreprises par Corsica Sole, notamment sur le site de la centrale de Giurone en partenariat avec l'INRAP. Le calendrier et les modalités des travaux seront ensuite adaptés en fonction des résultats de ces fouilles.

IV. Projet d'activité d'élevage

Corsica Sole ne connaît pas encore de manière précise l'activité d'élevage qui sera installée sur le site. Cependant, de multiples contacts ont déjà été établis avec plusieurs exploitants de la zone, notamment un éleveur bovin.

La conception de l'installation sera adaptée au type d'élevage qui prendra place sur le site.

Pièces jointes :

Annexe n°1 : Etude paysagère depuis le village de Pietralba ;

Annexe n°2 : Trajet estimé du raccordement jusqu'à la ligne électrique la plus proche.



Vue prise depuis la route de Teto, sur les hauteurs du village



Vue prise depuis la devanture de l'église San Roccu




Vue prise depuis la route de Teto, sur les hauteurs du village



Vue prise depuis la Strada di a Funtanella

Réalisation d'un projet agrivoltaïque sur la commune de Pietralba	 Produire, stocker, réinventer l'énergie	Annexe n°1 : Etude paysagère	MAITRE D'OUVRAGE CORSICA SOLE Village, 20251 PANCHERACCIA www.corsicasole.fr
Lieu-dit Peri Rossi 20270 PIETRALBA	Demande d'examen au cas par cas Pièces complémentaires		

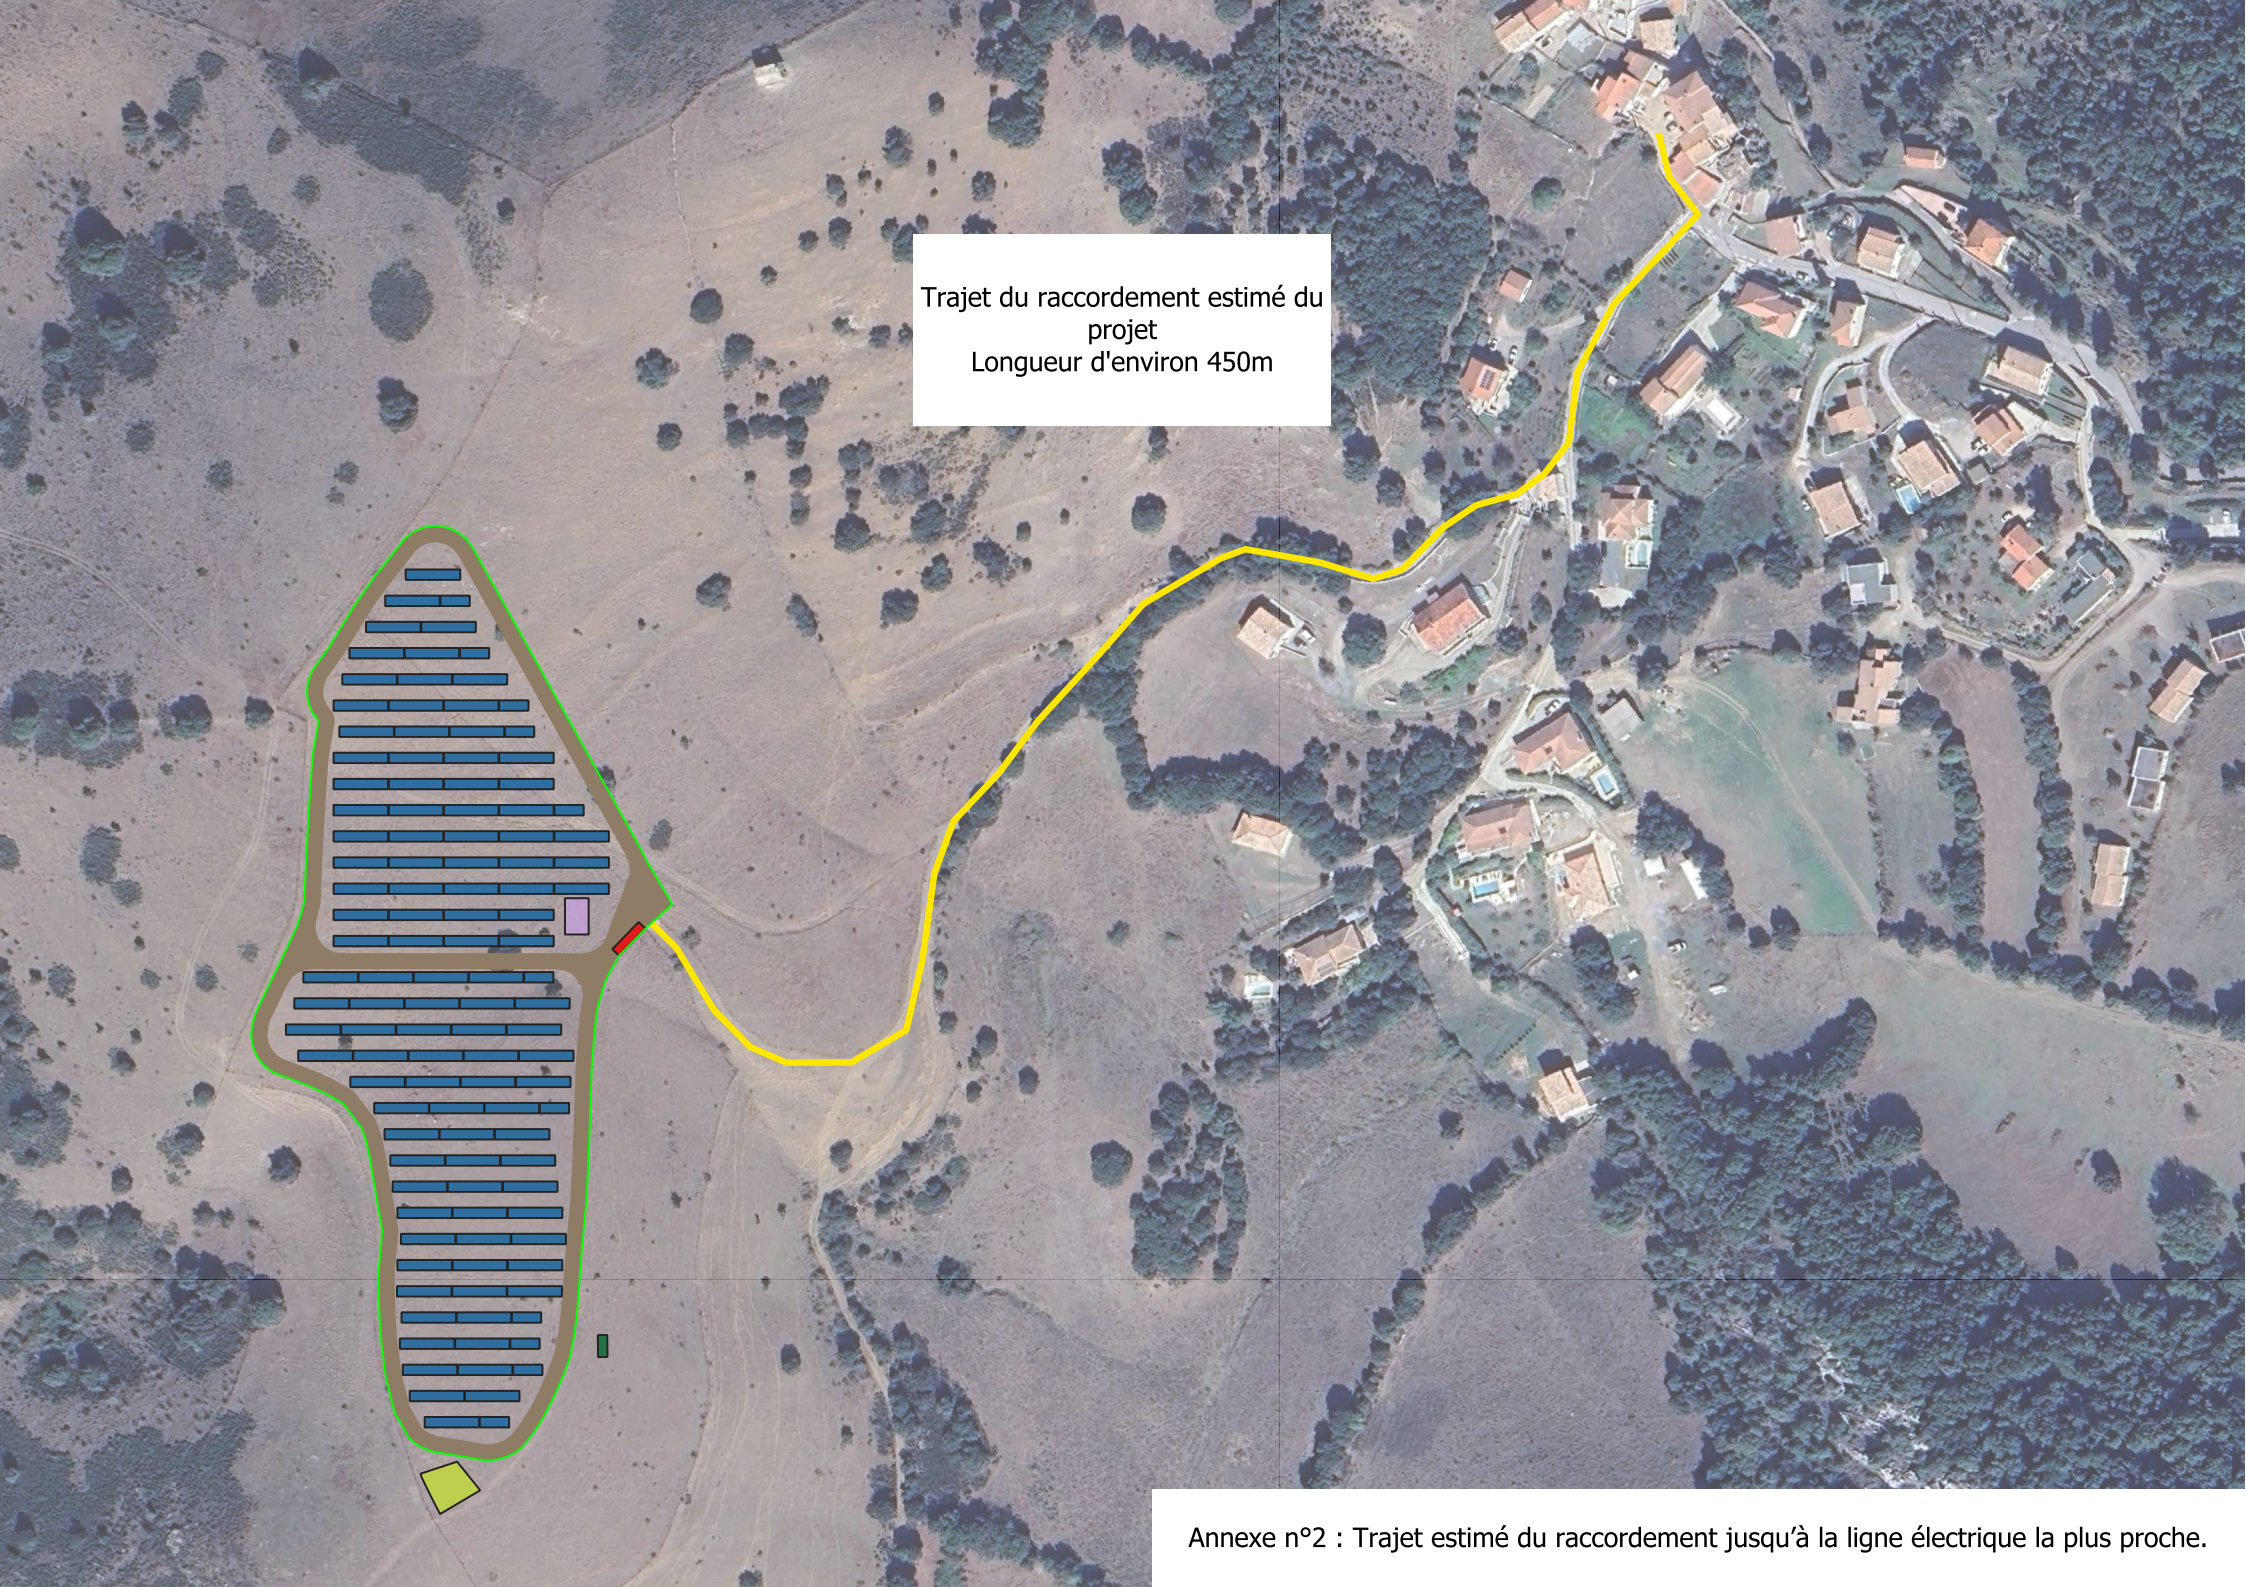

Trajet du raccordement estimé du
projet
Longueur d'environ 450m