


Annexe 9 : Raccordement de la centrale

Commune de Jegun (32)

One
MW

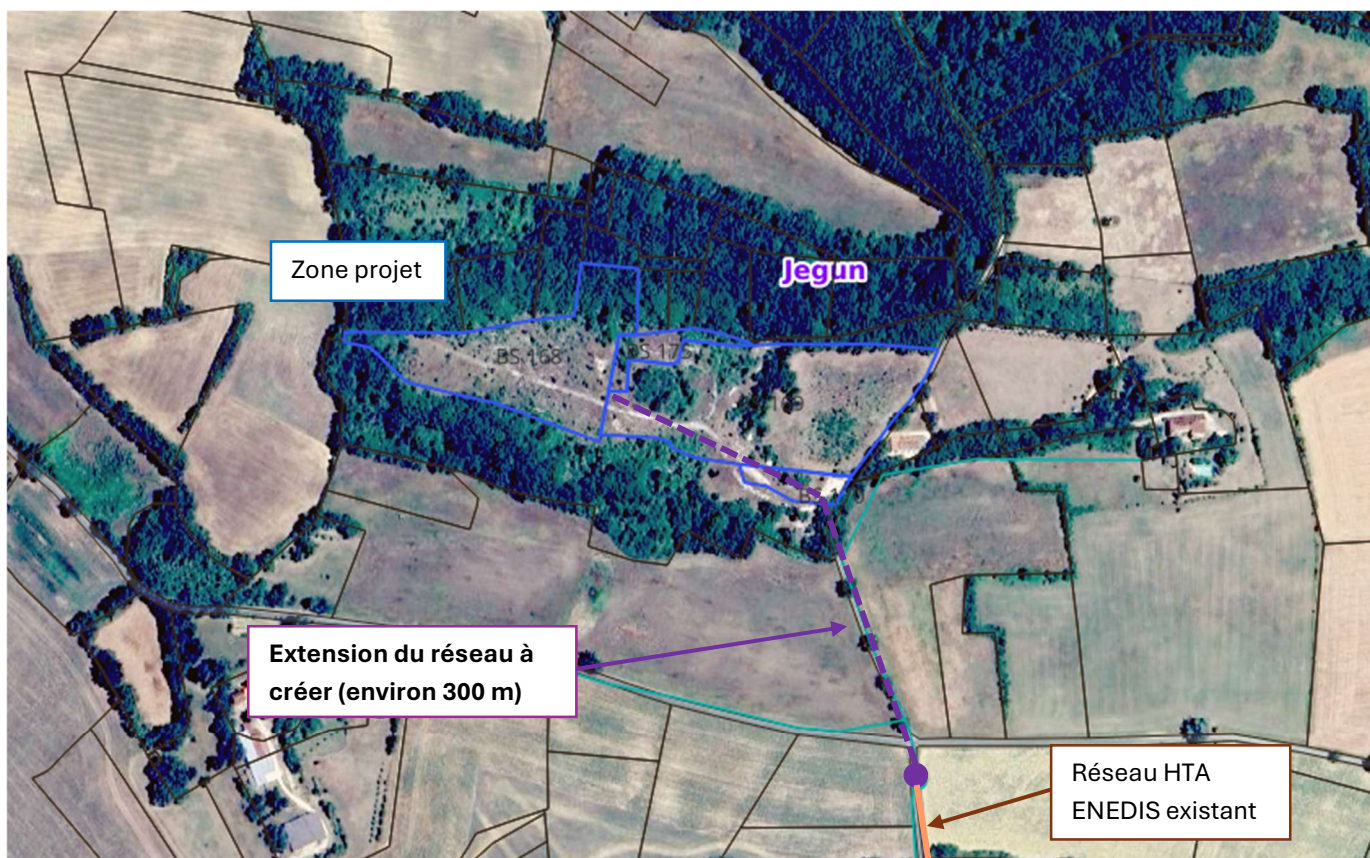

Cartographie des capacités du réseau de distribution (source : cartographie des capacités - Enedis)

Raccordement :

Nous estimons que le projet nécessitera une extension de réseau de 300 environ, pour aller chercher la ligne HTA et le poste de transformation existant qui dispose de la capacité technique pour accepter notre projet. Cette extension aura un impact limité du fait de sa faible distance, et de sa réalisation en bordure de voie communale sans traverser d'espace naturel, forestier ou agricole.

Date : 04/03/2026