



Projet Photovoltaïque Commune de Fontaine-sur-Somme

AVRIL 2026


ENRIA SAS, au capital de 5 000 Euros
RCS PARIS 894 245 257
company_management@enria.fr
Tel : +33 3 25 47 14 60

Antenne locale – Normandie
3 Place Jean Nouzille
14 000 Caen



Plan de coupe – Tables photovoltaïques

Caractéristiques de l'installation

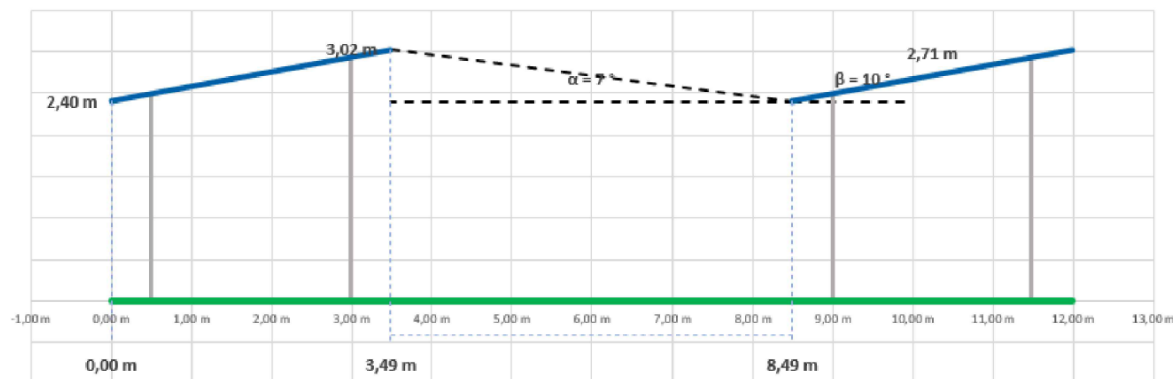


Caractéristiques du champ PV

Désignation	Unité	Valeur
Puissance crête installée	kWc	989,40
Puissance d'injection <u>MWac</u> sur le réseau de distribution d'électricité	kVA	800,00
Tension de raccordement sur le réseau de distribution d'électricité	kV	20 000
Technologie des modules		monocristallin / bi-face – bi-verre
Dimension d'un panneau	1,762 x 1,134m	1,998 m ²
Nombre de panneaux		2 040
Nombre de tables		85
Type de table	-	2V12
Hauteur minimale des structures	m	2,4
Hauteur maximale des structures	m	3,02
Inclinaison des structures	°	10,0
Distance entre deux lignes de structures	m	4,25
Dimension d'un poste de livraison	2,60 x 6,50 m	16,90
Nombre de poste de livraison		1
Nombre de poste(s) de conversion		0
Nombre de citerne(s)		1
Surface Plancher créée (Service public ou d'intérêt collectif)	m ²	16,90



Plan de coupe – Poste de transformation

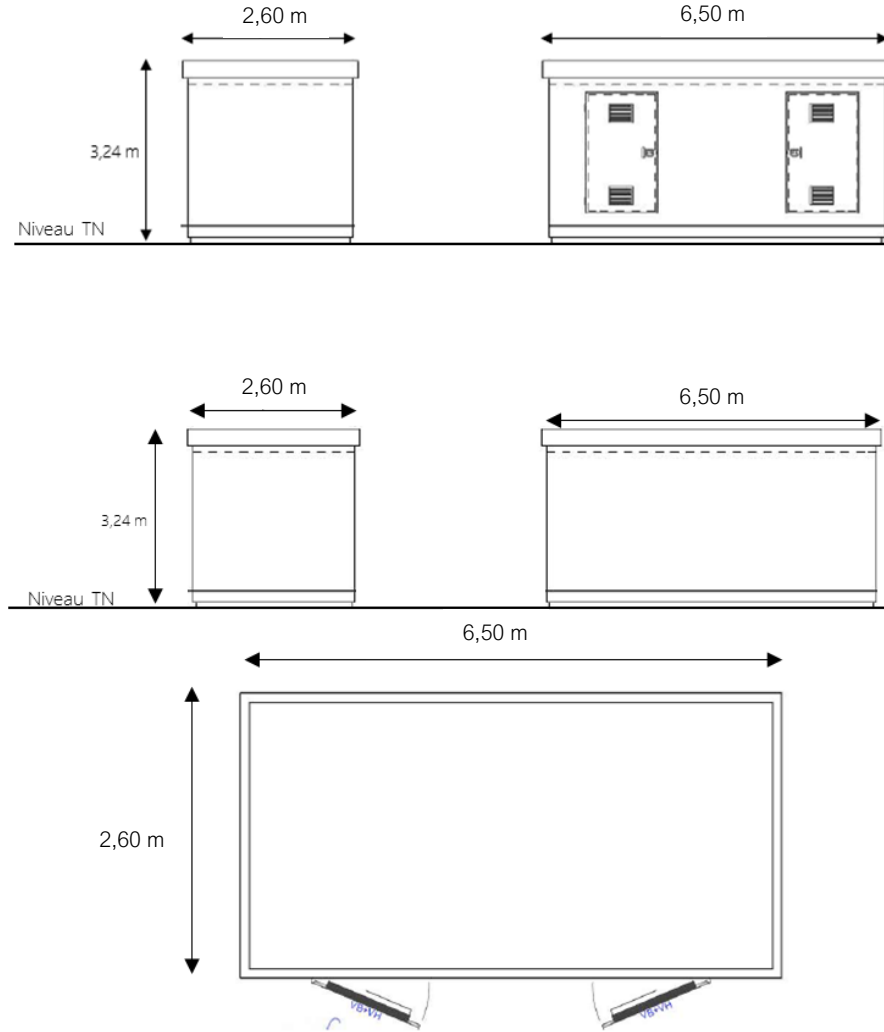




Plan de coupe – clôture & portail

Détail sur clôture

Portail pivotant à double vantaux d'une largeur de 7m gris anthracite type RAL 7016.

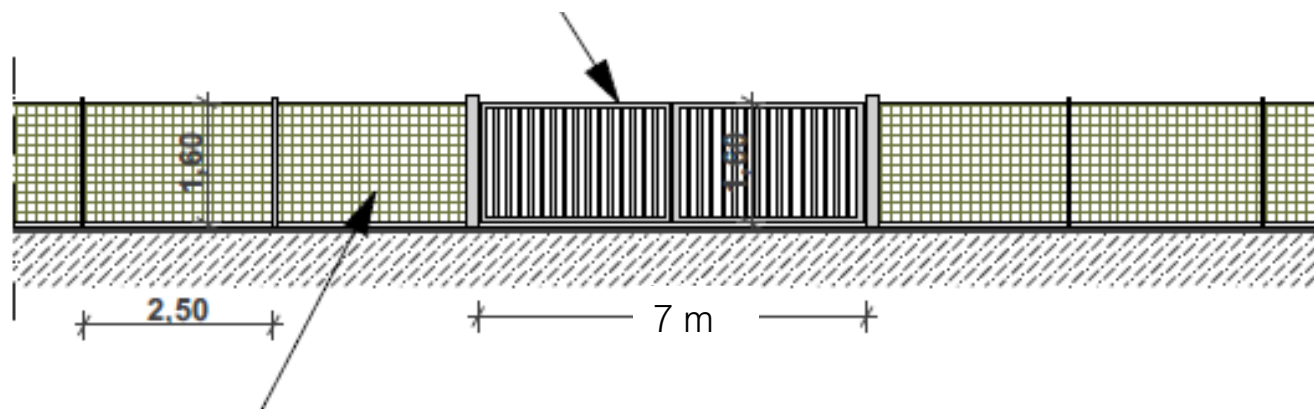


Une clôture rigide d'une hauteur de 1,6 m sera constituée d'un grillage maillé en acier galvanisé et soutenue par des piquets en acier galvanisé espacés de 2,5 m les uns des autres.
Tous les 50 m au niveau des clôtures, des encoches de 20 cm x 20 cm seront placées pour permettre le passage de la petite faune avec un rehaussement d'environ 15 cm.



Plan de coupe – Citerne à eau

Détail sur citerne

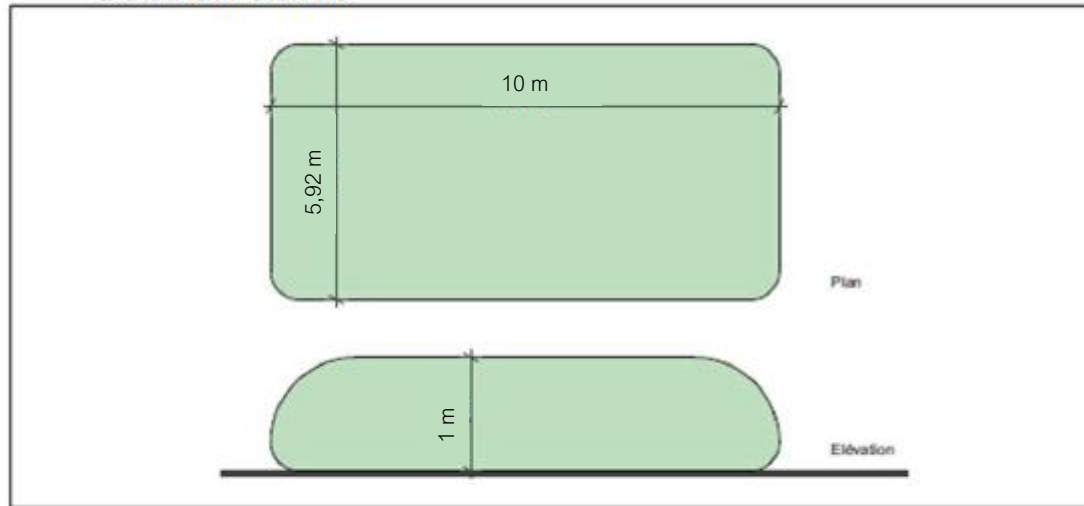

PHOTOGRAPHIE D'ILLUSTRATION

