

Liste des différentes dimensions demandées

Portail :

	Portail
Hauteur (m)	2
Longueur (m)	4,25

Routes :




	1	2	3	4	5
Longueur +/- (m)	48	101	65	70	39,5
Largeur (m)	4	4	4	4	4

Dimensions cercles de rotation (6) :

	6
Diamètre (m)	25,8
Surface (m ²)	521,98


Dimensions Local transformateur :

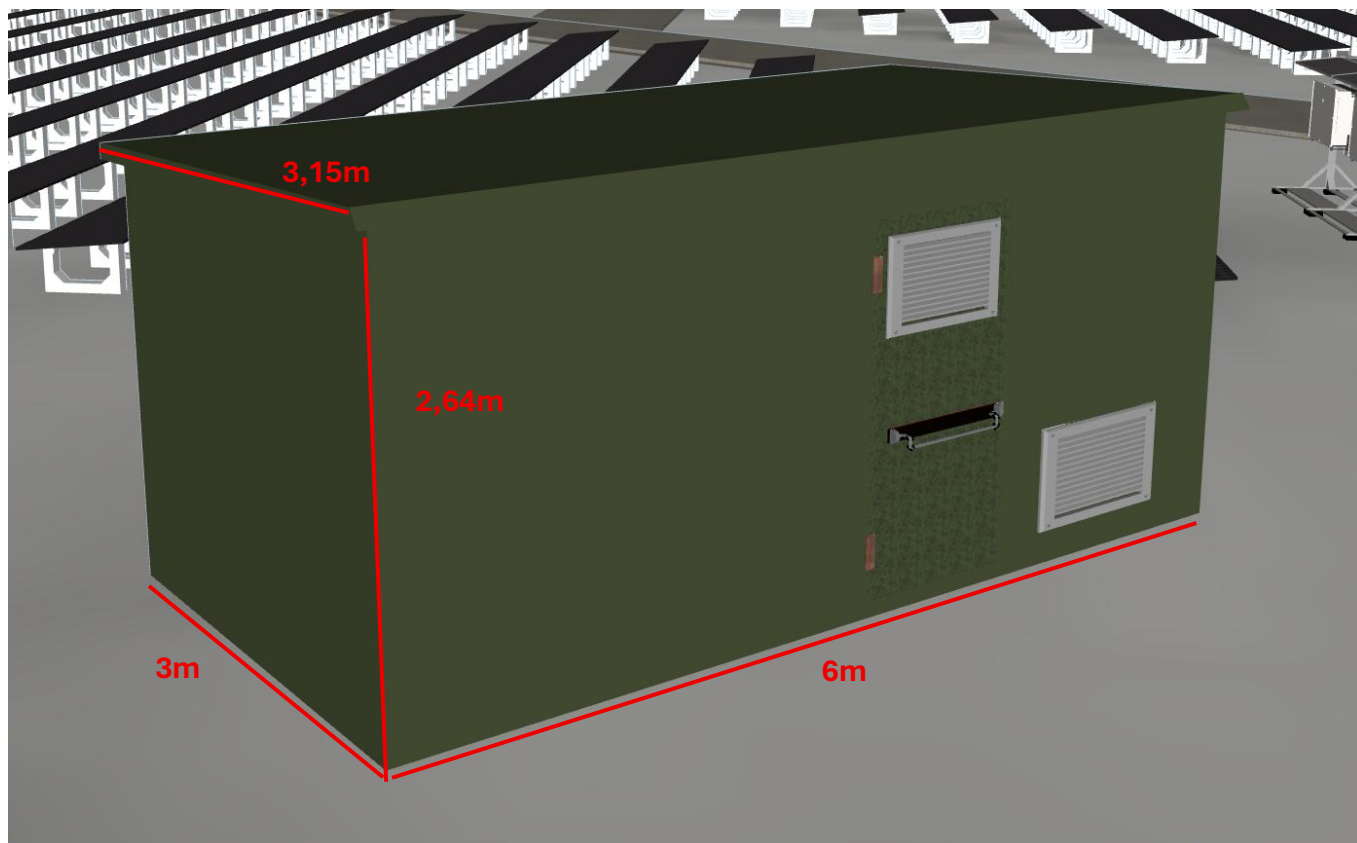

Les dimensions du local transformateur sont à titre indicatif et seront données par le gestionnaire de réseau SRD lors de son étude pour le raccordement de cette centrale au réseau électrique.

Dimensions et m3 de la cuve :

Le volume de la cuve est de 147,63 m³. Ces dimensions sont données à titre indicatif et une étude complémentaire sera nécessaire afin de déterminer les véritables dimensions nécessaires aux besoins de la centrale.

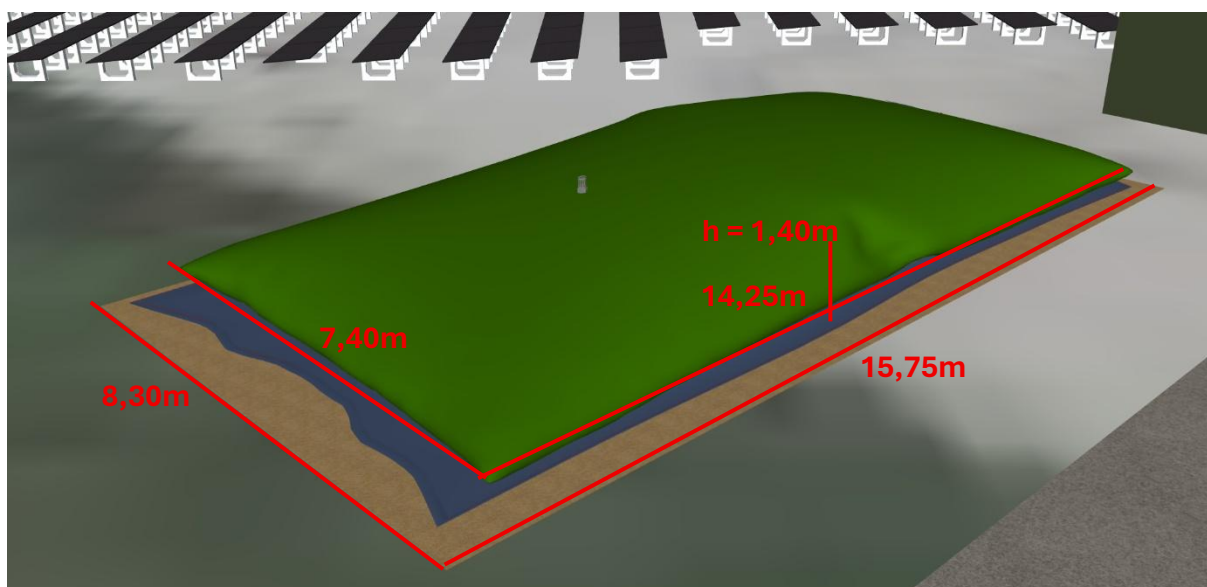

Dimensions clôture :

