


ANNEXE 9

se rapportant à la partie 5. du CERFA

Création d'un lotissement communal au lieudit "La Rochette" sur la commune de Fontcouverte-La Toussuire (73)

- page 22 -

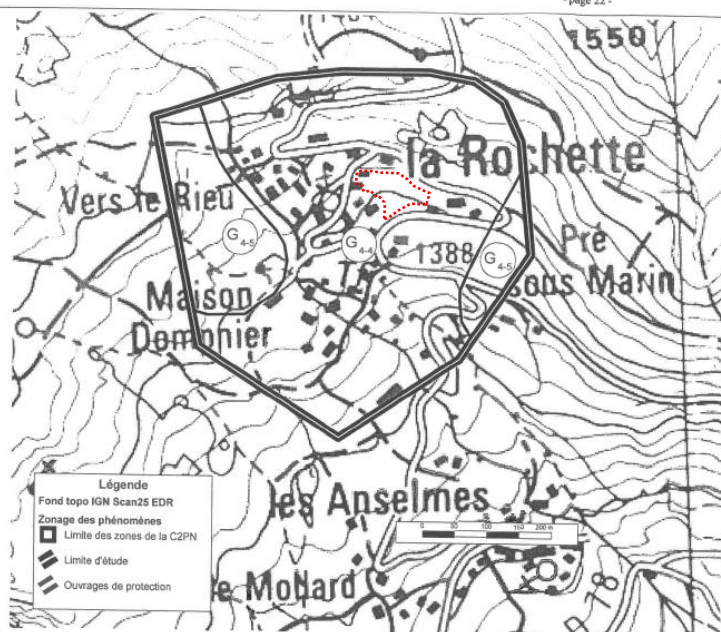

Secteur G : La Rochette

Phénomène : Glissements de terrain

Planche 1 sur 2 pour ce secteur

Description du site :

Le hameau de la Rochette est bâti sur une ancienne coulée de glissement, à l'échelle des temps géologiques. Ce mouvement commence vers la Toussuire et concerne également le Chef-lieu et la Bise.

D'autre part, le site fait également partie du glissement de la Cullaz, assez actif au début du siècle, qui part de la même origine pour descendre vers le Merderel à la Cullaz, sans concerner le Chef-lieu.

Ces mouvements d'ensemble paraissent actuellement peu actifs, mais on peut y observer des instabilités plus localisées, notamment dans et autour du hameau de la Rochette. Ces instabilités concernent autant les matériaux de couverture que le flysch sous-jacent et sont donc superficielles à semi-profondes.

On trouve des exemples de mouvements actifs ou récents de part et d'autre du hameau, au dessus de l'embranchement de la route de la Rochette ou dans la combe du Rieu, mais le hameau lui-même semble concerné par des mouvements lents qui fissurent de nombreuses habitations.

Historique des événements marquants :

- Printemps 1906 : Un bâtiment s'effondre à la Rochette. « *Un moitié des maisons du village commencent [...] à se déloger* » (Mougín, 1914).

De nos jours encore, de nombreux bâtiments sont fissurés, parfois gravement comme la Chapelle ou d'anciennes maisons abandonnées et proches de la ruine.

Phénomène de référence :

La combe du Rieu à l'ouest, et les pentes sous les Trois Croix à l'est du hameau sont le siège de mouvements incompatibles avec l'urbanisation.

Le reste du hameau se prête à l'extension de l'urbanisation, moyennant prescriptions qui concerneront autant les instabilités de couverture que celles du substratum. Compte tenu de l'échelle de représentation, il est cependant possible d'y trouver des zones de dimensions réduites ne se prêtant pas à la construction.

PPR de Fontcouverte-La Toussuire - Note de présentation

Extrait de la note de présentation du PPRn de Fontcouverte approuvé le 22 juillet 2002 Secteur G8 La Rochette – localisation schématique du projet en pointillé rouge

Glissements de terrain, Affaissements, Ravinement

Activité du phénomène	a) Nul : 0	Potentiel : 1	a) Très peu actif : 2	b) Peu actif : 3	c) Moyennement actif : 4	d) Très actif : 5
-----------------------	------------	---------------	-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------

Le degré de pondération, pour ces phénomènes, propose deux chiffres. Le premier chiffre indique le degré d'activité du phénomène constaté au moment de la réalisation de la carte ; le second chiffre est utilisé pour indiquer le degré d'activité que pourrait atteindre le phénomène à court ou moyen terme.

a, b, c, d : l'intensité — ou l'activité pour les cas particuliers des glissements de terrains, des affaissements et du ravinement — du phénomène est estimée en se référant à un bâtiment dit "bâtiment - référence" présentant les caractéristiques géométriques suivantes : emprise au sol de 10 m x 10 m, 2 niveaux + toit, sans référence aucune à la fréquence pour les phénomènes autres que les glissements de terrain, les affaissements et le ravinement.

a : le "bâtiment - référence" peut être construit librement.

b : le "bâtiment - référence" peut être construit en mettant éventuellement en œuvre des recommandations au caractère non obligatoire.

c : le "bâtiment - référence" peut être construit en mettant en œuvre des prescriptions.


d : le "bâtiment - référence" ne peut être construit.

e : aucune manifestation du phénomène n'est visible sur le site, alors qu'un ou plusieurs des paramètres nécessaires à sa surveillance existent.

Pour les glissements de terrain, affaissements et ravissements, le bâtiment référence sert à déterminer le degré d'activité présent (premier chiffre) et le degré d'activité futur (deuxième chiffre)



Plan de Prévention de Risques de Fontcouverte-La Toussuire - Documents graphiques



**Extrait du document graphique et règlement
du PPRn de Fontcouverte approuvé le 22 juillet 2002, secteur 8 La Rochette
Localisation schématique du projet en pointillé rouge**

- Page 12 -

Déformations liées aux mouvements du sol

référence du plan : 2.02

La lecture de la présente fiche doit être précédée de celle des § 3.1 à § 3.3.6.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent à celles définies au § 3.4

Prescriptions d'urbanisme :

- Zone constructible ; Aménagement et extension possible du bâti existant.

Bâti futur

Prescriptions :

- Préalablement à la réalisation du projet, une étude devra être réalisée, définissant les mesures constructives à mettre en œuvre pour assurer la stabilité de ses structures vis-à-vis des risques de déformation du sol.
- Les aménagements futurs liés à la gestion individuelle des flux liquides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales) devront être conçus de façon à ne pas entraîner de déstabilisations, même à long terme, des terrains, tant sur le site même de mise en œuvre de ces aménagements qu'à leur périphérie.

Bâti existant

Bâti existant en l'état et projets d'aménagement sans changement de destination :

Recommandations :

- Préalablement à la réalisation du projet, une étude pourra être réalisée, définissant les mesures constructives à mettre en œuvre pour assurer la stabilité de ses structures vis-à-vis des risques de déformation du sol.
- Les aménagements existants liés à la gestion individuelle des flux liquides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales) pourront être modifiés si nécessaire de façon à ne pas entraîner de déstabilisations, même à long terme, des terrains, tant sur le site même de mise en œuvre de ces aménagements qu'à leur périphérie.

Projets d'aménagement avec changement de destination et projets d'extension :

Prescriptions :

- Préalablement à la réalisation du projet, une étude devra être réalisée, définissant les mesures constructives à mettre en œuvre pour assurer la stabilité de ses structures vis-à-vis des risques de déformation du sol.
- Les aménagements futurs liés à la gestion individuelle des flux liquides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales) devront être conçus de façon à ne pas entraîner de déstabilisations, même à long terme, des terrains, tant sur le site même de mise en œuvre de ces aménagements qu'à leur périphérie.