


ANNEXE COMPLÉMENTAIRE 4 - Risques identifiés à proximité du site


Carte de l'exposition au retrait-gonflement des argiles en France

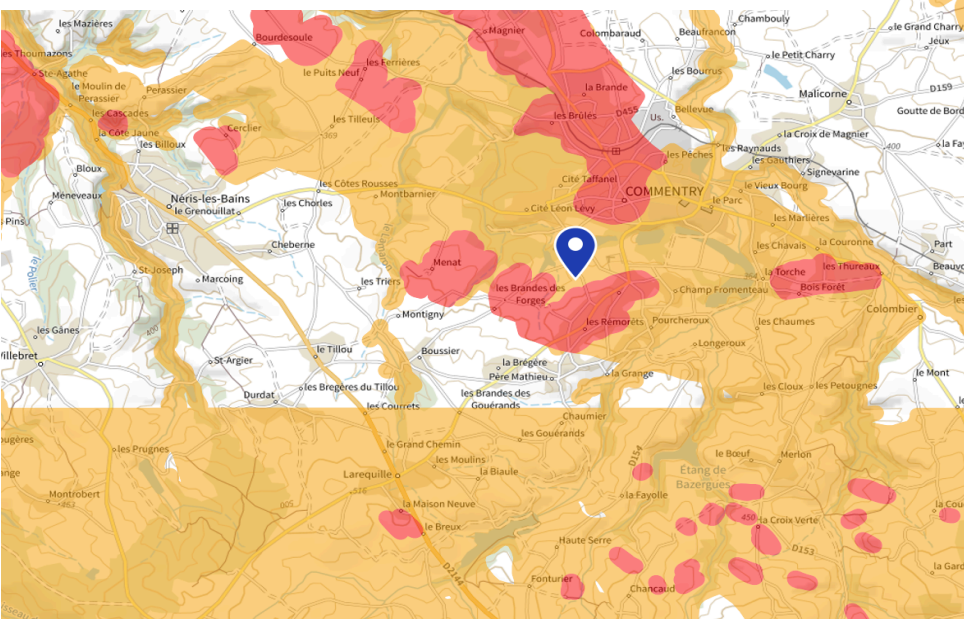

Légende :

- Exposition forte
- Exposition moyen
- Exposition faible


Risques liés aux remontées de nappe

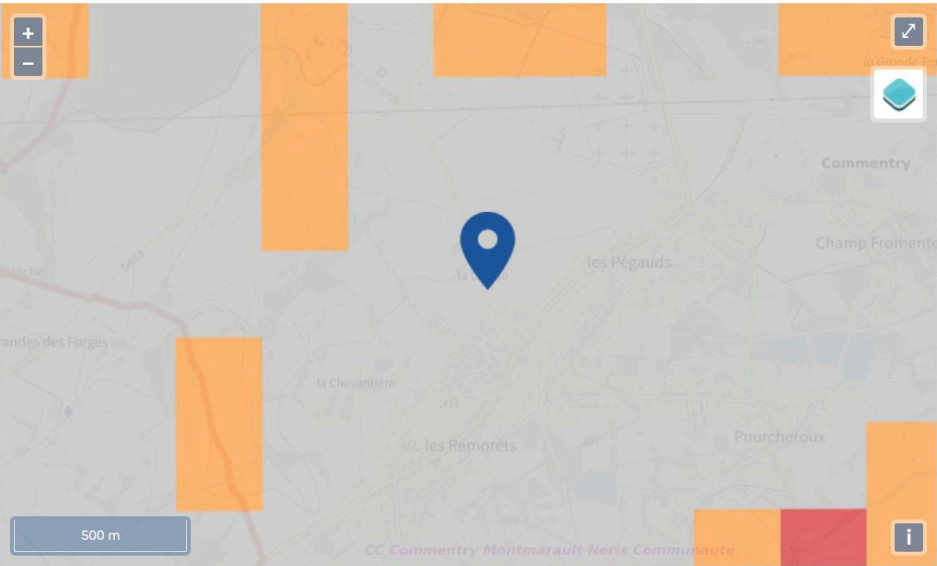

Légende :


Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE	Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE	Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE	Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE	Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE	Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE	Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE	Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE	Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

Source: www.georisques.gouv.fr

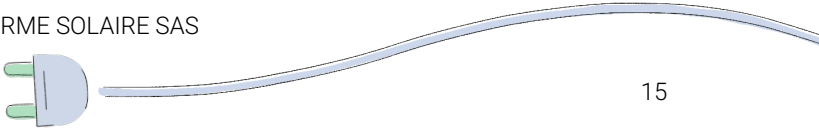

ANNEXE COMPLÉMENTAIRE 4 - Risques identifiés à proximité du site


Carte de l'aléa sismique en France

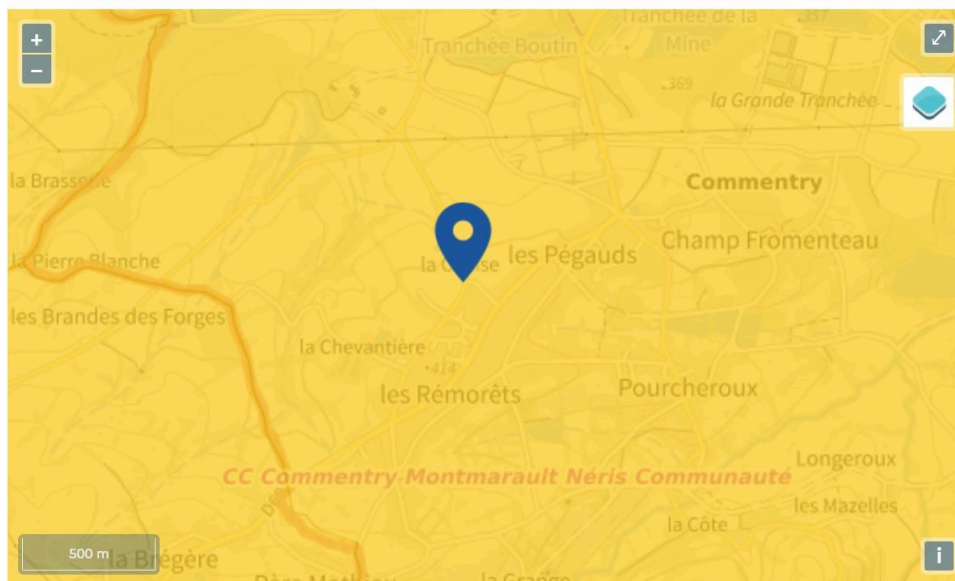

Légende :



Carte du potentiel radon par commune

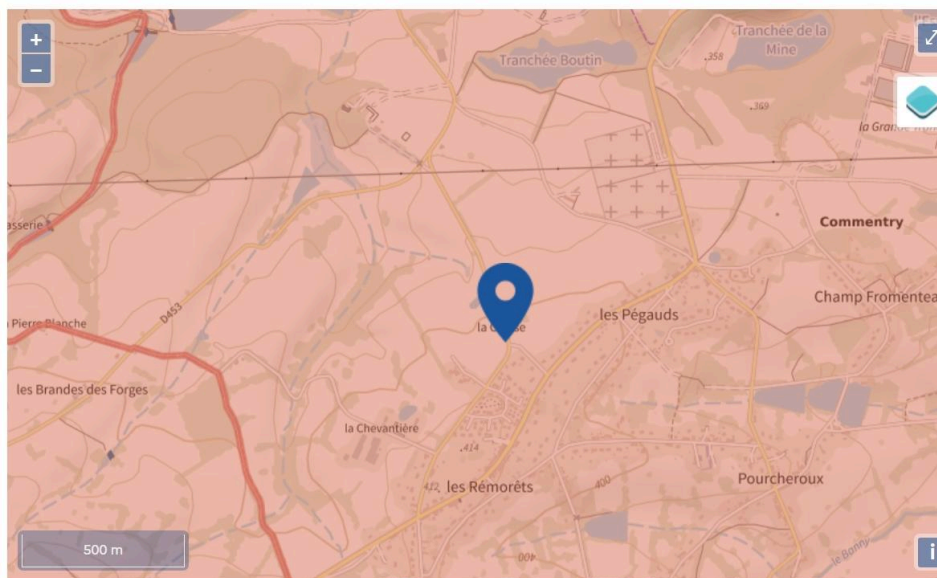

Légende :



Source: www.georisques.gouv.fr

Demande d'examen au cas par cas: Projet de microcentrale photovoltaïque au sol - Commune de Commentry (03600) - FERME SOLAIRE SAS

