


Possibilités de raccordement



Des lignes HTA aériennes (20kv) passent à proximité du projet, sur laquelle il serait possible de se raccorder. Néanmoins, la solution de raccordement finale sera validée avec ENEDIS, une fois l'accord d'urbanisme obtenu.

Tracé potentiel du raccordement V1

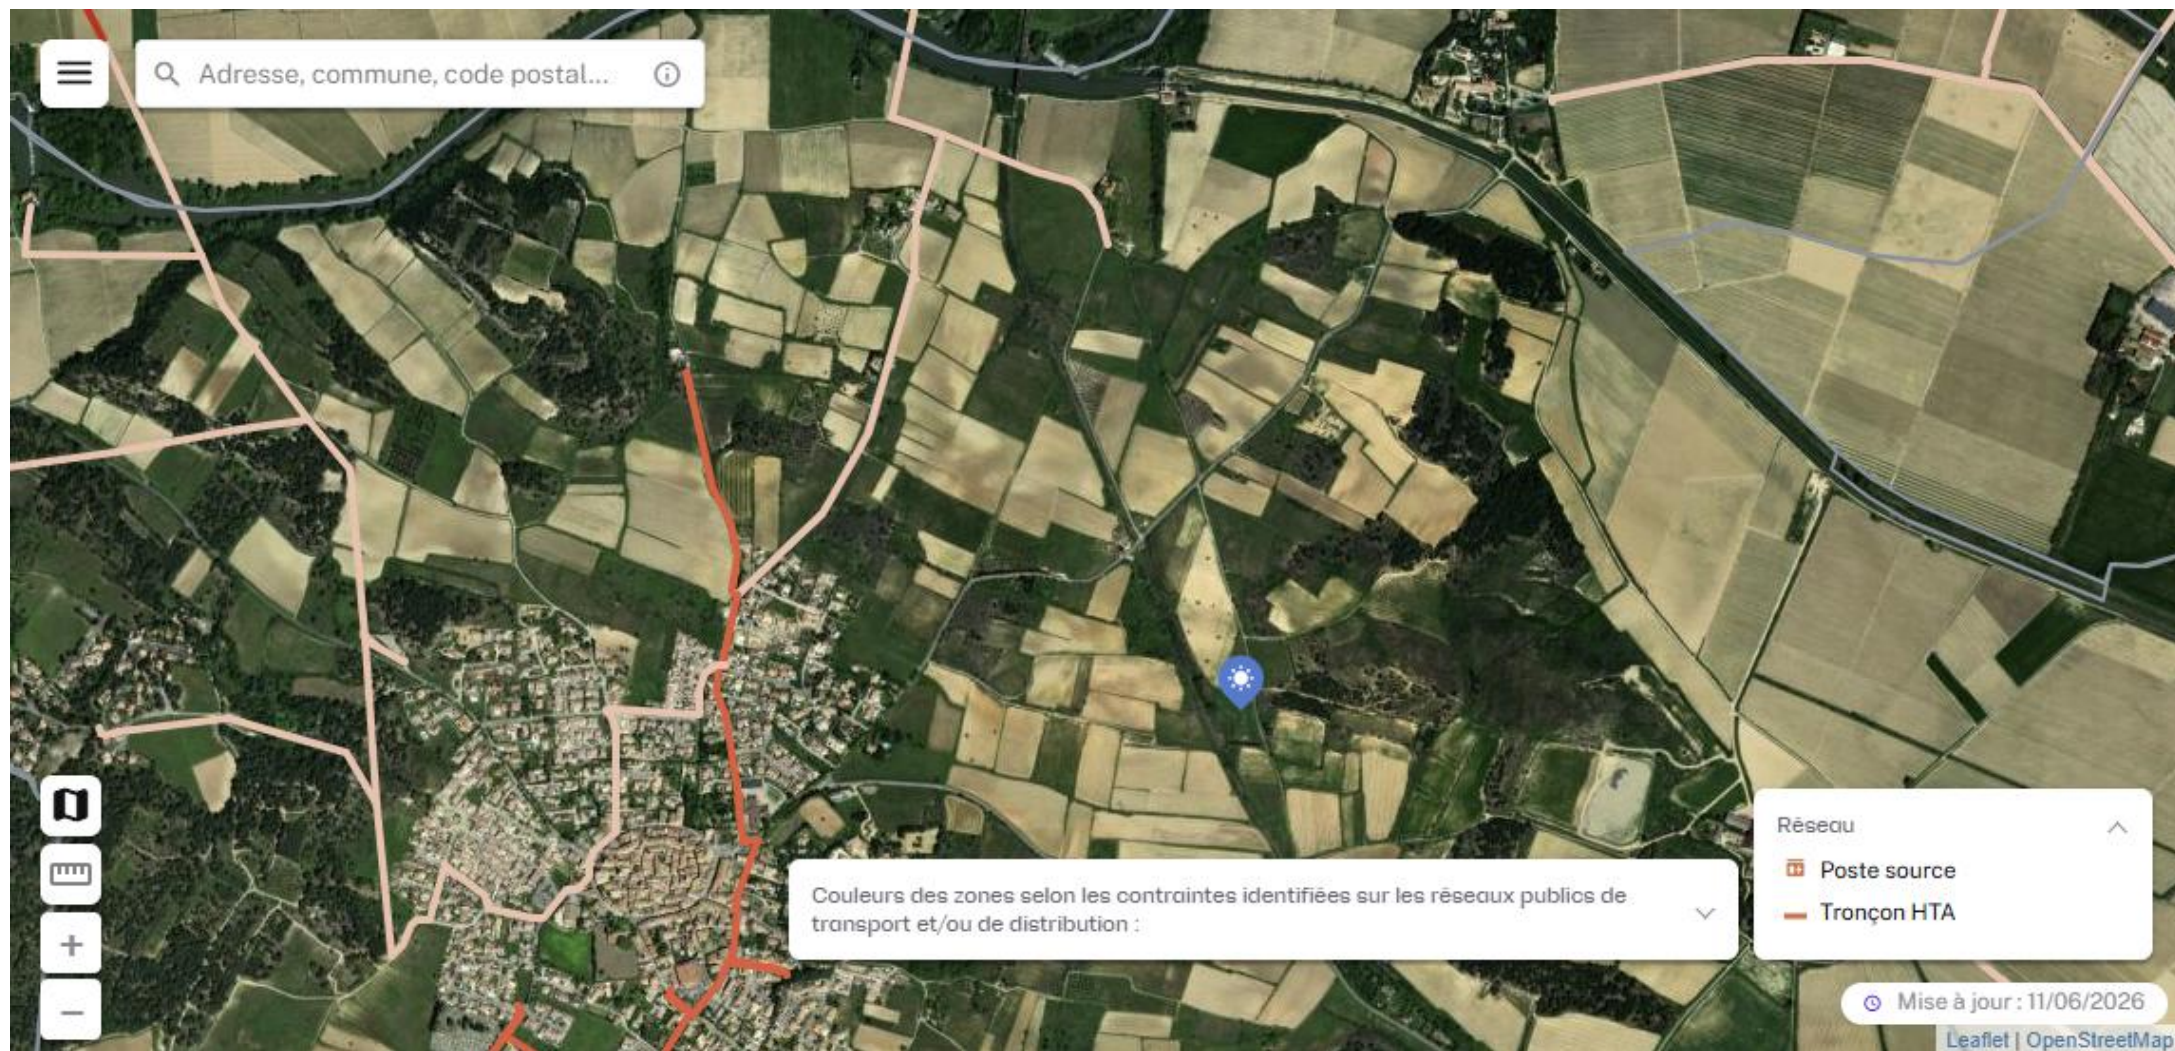

Légende

- Point de livraison type armoire jaune (80x40cm)
- Zone d'étude
- Point de raccordement potentiel 1
- Raccordement potentiel 1
- Lignes aériennes HTA

Une ligne HTA souterraine (20kv) passe à proximité immédiate du projet, à l'Ouest, sur laquelle il serait possible de se raccorder.

Néanmoins, la solution de raccordement finale sera validée avec ENEDIS, une fois l'accord d'urbanisme obtenu.

Ce potentiel raccordement a une longueur d'environ 1,3 km.

Un local technique de 6m² est prévu ainsi qu'une citerne incendie de 60m³.

Tracé potentiel du raccordement V2



Légende

-  Point de livraison type armoire jaune (80x40cm)
-  Zone d'étude
-  Point de raccordement potentiel 2
-  Raccordement potentiel 2
-  Lignes aériennes HTA

Une autre possibilité serait de se raccorder par le Nord.

Néanmoins, la solution de raccordement finale sera validée avec ENEDIS, une fois l'accord d'urbanisme obtenu.

Ce potentiel raccordement a une longueur d'environ 800 m.