

Simulation N° 7053574

lancée le 25/08/2026

Type et mode de simulation :

HTA Simulation haute tension

Numéro de simulation :

7053574

Numéro de calcul :

7053575

Nombre de postes client :

1

A propos de cette simulation de raccordement

Le simulateur permet d'estimer la complexité d'un raccordement au réseau électrique. Les résultats sont indicatifs, sans aucune valeur contractuelle ou engageante pour Enedis.

Le coût indicatif affiché est calculé selon le barème de raccordement en vigueur. Il ne vaut que pour les zones où Enedis assure le rôle de maître d'ouvrage des travaux réalisés. Dans l'hypothèse où une collectivité organisatrice de la distribution d'électricité assure le rôle de maître d'ouvrage des travaux réalisés, c'est son barème local en vigueur qui s'applique et le coût du raccordement résultant pourra différer du coût indicatif affiché par le simulateur.

Les coûts affichés ne prennent pas en compte les éventuelles mutualisations des coûts dans le cadre d'une demande de raccordements groupés.

Poste client 1

Résultat de la simulation


Statut :

Etude complémentaire

Le raccordement de ce point peut engendrer des travaux sur le réseau. La longueur d'extension de réseau et les travaux à réaliser seront déterminés lors du traitement de la demande de raccordement.

Longueur de raccordement :

24 m

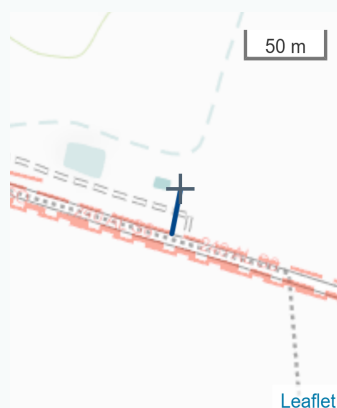

Informations sur le poste client

Type d'usage

Production

Puissance de production

2000 kw

Coordonnées GPS (Latitude, Longitude)

49.829308 ; 2.735273

Poste client 1 test

Informations sur le poste source

Nom du poste

VAUVILLERS

Coordonnées GPS (Latitude, Longitude)

49.846315 ; 2.685678

Capacités du poste source

Capacité réservée aux EnR au titre du
S3REnR :

21.6 MW

Capacité réservée au titre du S3REnR,
restante sans travaux

2.6 MW

Précisions sur les paramètres de calcul

Valeur $\tan(\Phi)$ utilisée

-0.35

Les calculs ont été réalisés sans prise en compte de la file d'attente sur le départ HTA concerné. Une vérification est effectuée au regard de la capacité disponible au poste source.

Les calculs ont été réalisés à partir des informations disponibles sur le site capareseau.fr