

Plan de masse du projet

- Portail
- Citerne SDIS
- PDL
- Tables_2V_580Wc
- RACC_Enedis
- Cloture
- Cheminement SDIS1

Zone libre pour de
stockage et le
stationnement des engins
de transport et TP en
phase de construction

0 25 50 m




Le projet sera composé d'environ:


- **1664 modules** de 600 Wc, et
- de dimension 1134mm x 2158mm.

*Ces paramètres (puissance, dimensions)
sont susceptibles de changer légèrement
en fonction des disponibilités le jour de la
commande*

Raccordement envisagé

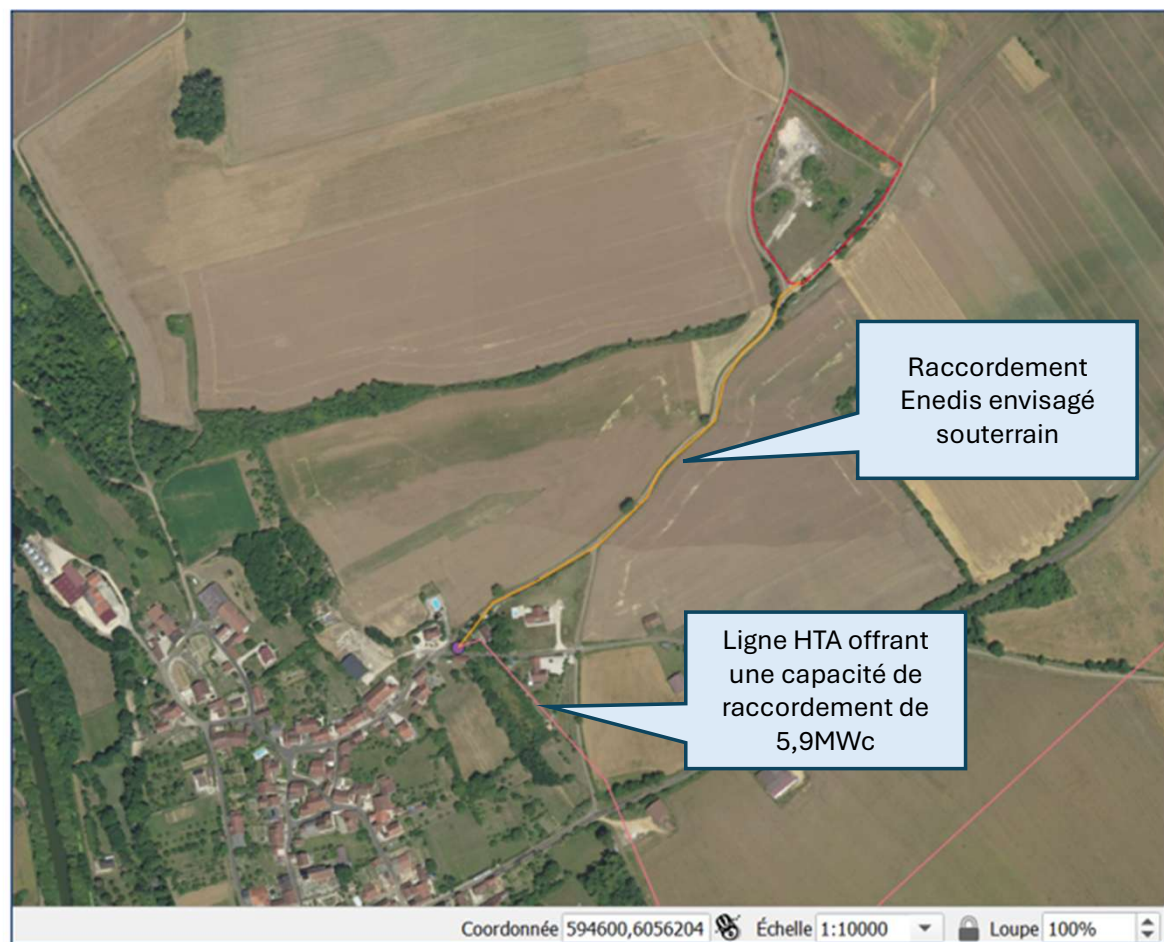

Tracé envisagé pour le raccordement Enedis

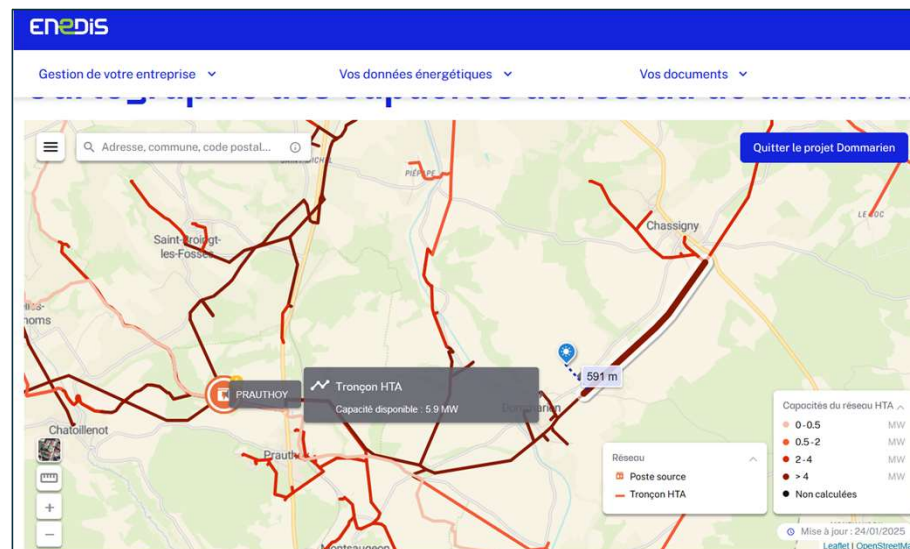

La capacité de raccordement au droit envisagé est de 5,9 MW, bien suffisant pour le présent projet de 1 MWc.


Caractéristiques du projet

Exemple de modules pouvant être installé.

A titre indicatif et selon disponibilités au moment de la commande



Gamme SYN11.227BT-ST



- **600 Watts**
- 2278x1134x30 mm
- 144 cellules
- Monocristallin/Type-N/TOPCon
- Bifacial

