Réseau de transport d'électricité

GESTIONNAIRE DU RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE

Centre Développement et Ingénierie Nancy

GMR Champagne Morvan

Ligne aérienne à 225 kV

MAROLLES - REVIGNY Z FRAISES

PLAN AU 1/10 000

Du poste de Marolles au support n°31 et du support n°24N au futur poste client de Fraises

DEPARTEMENT DE LA MARNE (51)

Légende

—·—·—	Axe ligne
—·–·–	Ligne d'énergie existante
— — —	Réseau Télécom
–·–·–	Gaz et Oléoduc
▬ ▬ ▬	Liaison Cable Optique projetée
– – –	Limite commune
▨	Servitude aérodrome
①	Numéros de traversées

Indice : C-1	Format : 1.79 x 0.297 Surface : 0.53m²
Date : 11/11/24	Vérifié le: 11/11/24 Par : T.PARIS

GEIE AE
(EQOS ENERGIE & ATLANTIQUE ETUDES)
25 Chemin du chapitre
31100 TOULOUSE

EQOS ENERGIE
ATLANTIQUE ETUDES

PLAN N° E-EM-MAROLL61REVIGZFRAI-LA10-MAROL-31-C-1

INDICE	DATE	MODIFICATION	DEMANDEE	EXECUTEE	VERIFIEE
A-1	23/09/14	Création du plan au 1/10 000e du support n° 1N au n° 27N.	CDI Nancy	INGEDIA	INGEDIA
A-2	06/11/14	Report réseaux GRT Gaz et Trapil	CDI Nancy	INGEDIA	INGEDIA
A-3	19/06/15	Répartition v003	CDI Nancy	INGEDIA	INGEDIA
A-4	01/10/15	Répartition v004	CDI Nancy	INGEDIA	INGEDIA
A-5	21/10/15	Reprise mises en page sans soufflet pour APD	CDI Nancy	INGEDIA	INGEDIA
A-6	05/01/16	Mise a jour numérotation supports	CDI Nancy	NOX Energie	NOX Energie
A-7	23/03/16	Déplacement du 6N de 21m vers le 7N	CDI Nancy	NOX Energie	NOX Energie
A-8	18/04/16	Report répartition v005	CDI Nancy	NOX Energie	NOX Energie
A-9	25/04/16	Déplacement 12N et 13N et renumérotation	CDI Nancy	NOX Energie	NOX Energie
A-10	15/06/16	Déplacement 10N et 11N	CDI Nancy	NOX Energie	NOX Energie
A-11	01/09/16	Déplacement 12N,13N et 14N	CDI Nancy	NOX Energie	NOX Energie
A-12	20/10/16	Rectification de la limite de commune au niveau du support 26N	CDI Nancy	NOX Energie	NOX Energie
A-13	20/01/17	Déplacement 7N, 8N, 12N, 21N, 22N	CDI Nancy	PB Omexom Nîmes Ing.	SB Omexom Nîmes Ing.
B	21/08/17	Mise à jour après travaux du support n°4att4 au n°30	CDI Nancy	AB Omexom Nîmes	PV Omexom Nîmes
C	31/10/18	Rajout du tronçon commun avec la ligne 225kV Creney-Marolles	GMR CM	CC EETD	JB EETD
C-1	11/11/24	Création d'un piquage raccordement client sur la ligne 225kV Marolles - Révigny	CDI Nancy	EQOS Energie	EQOS Energie

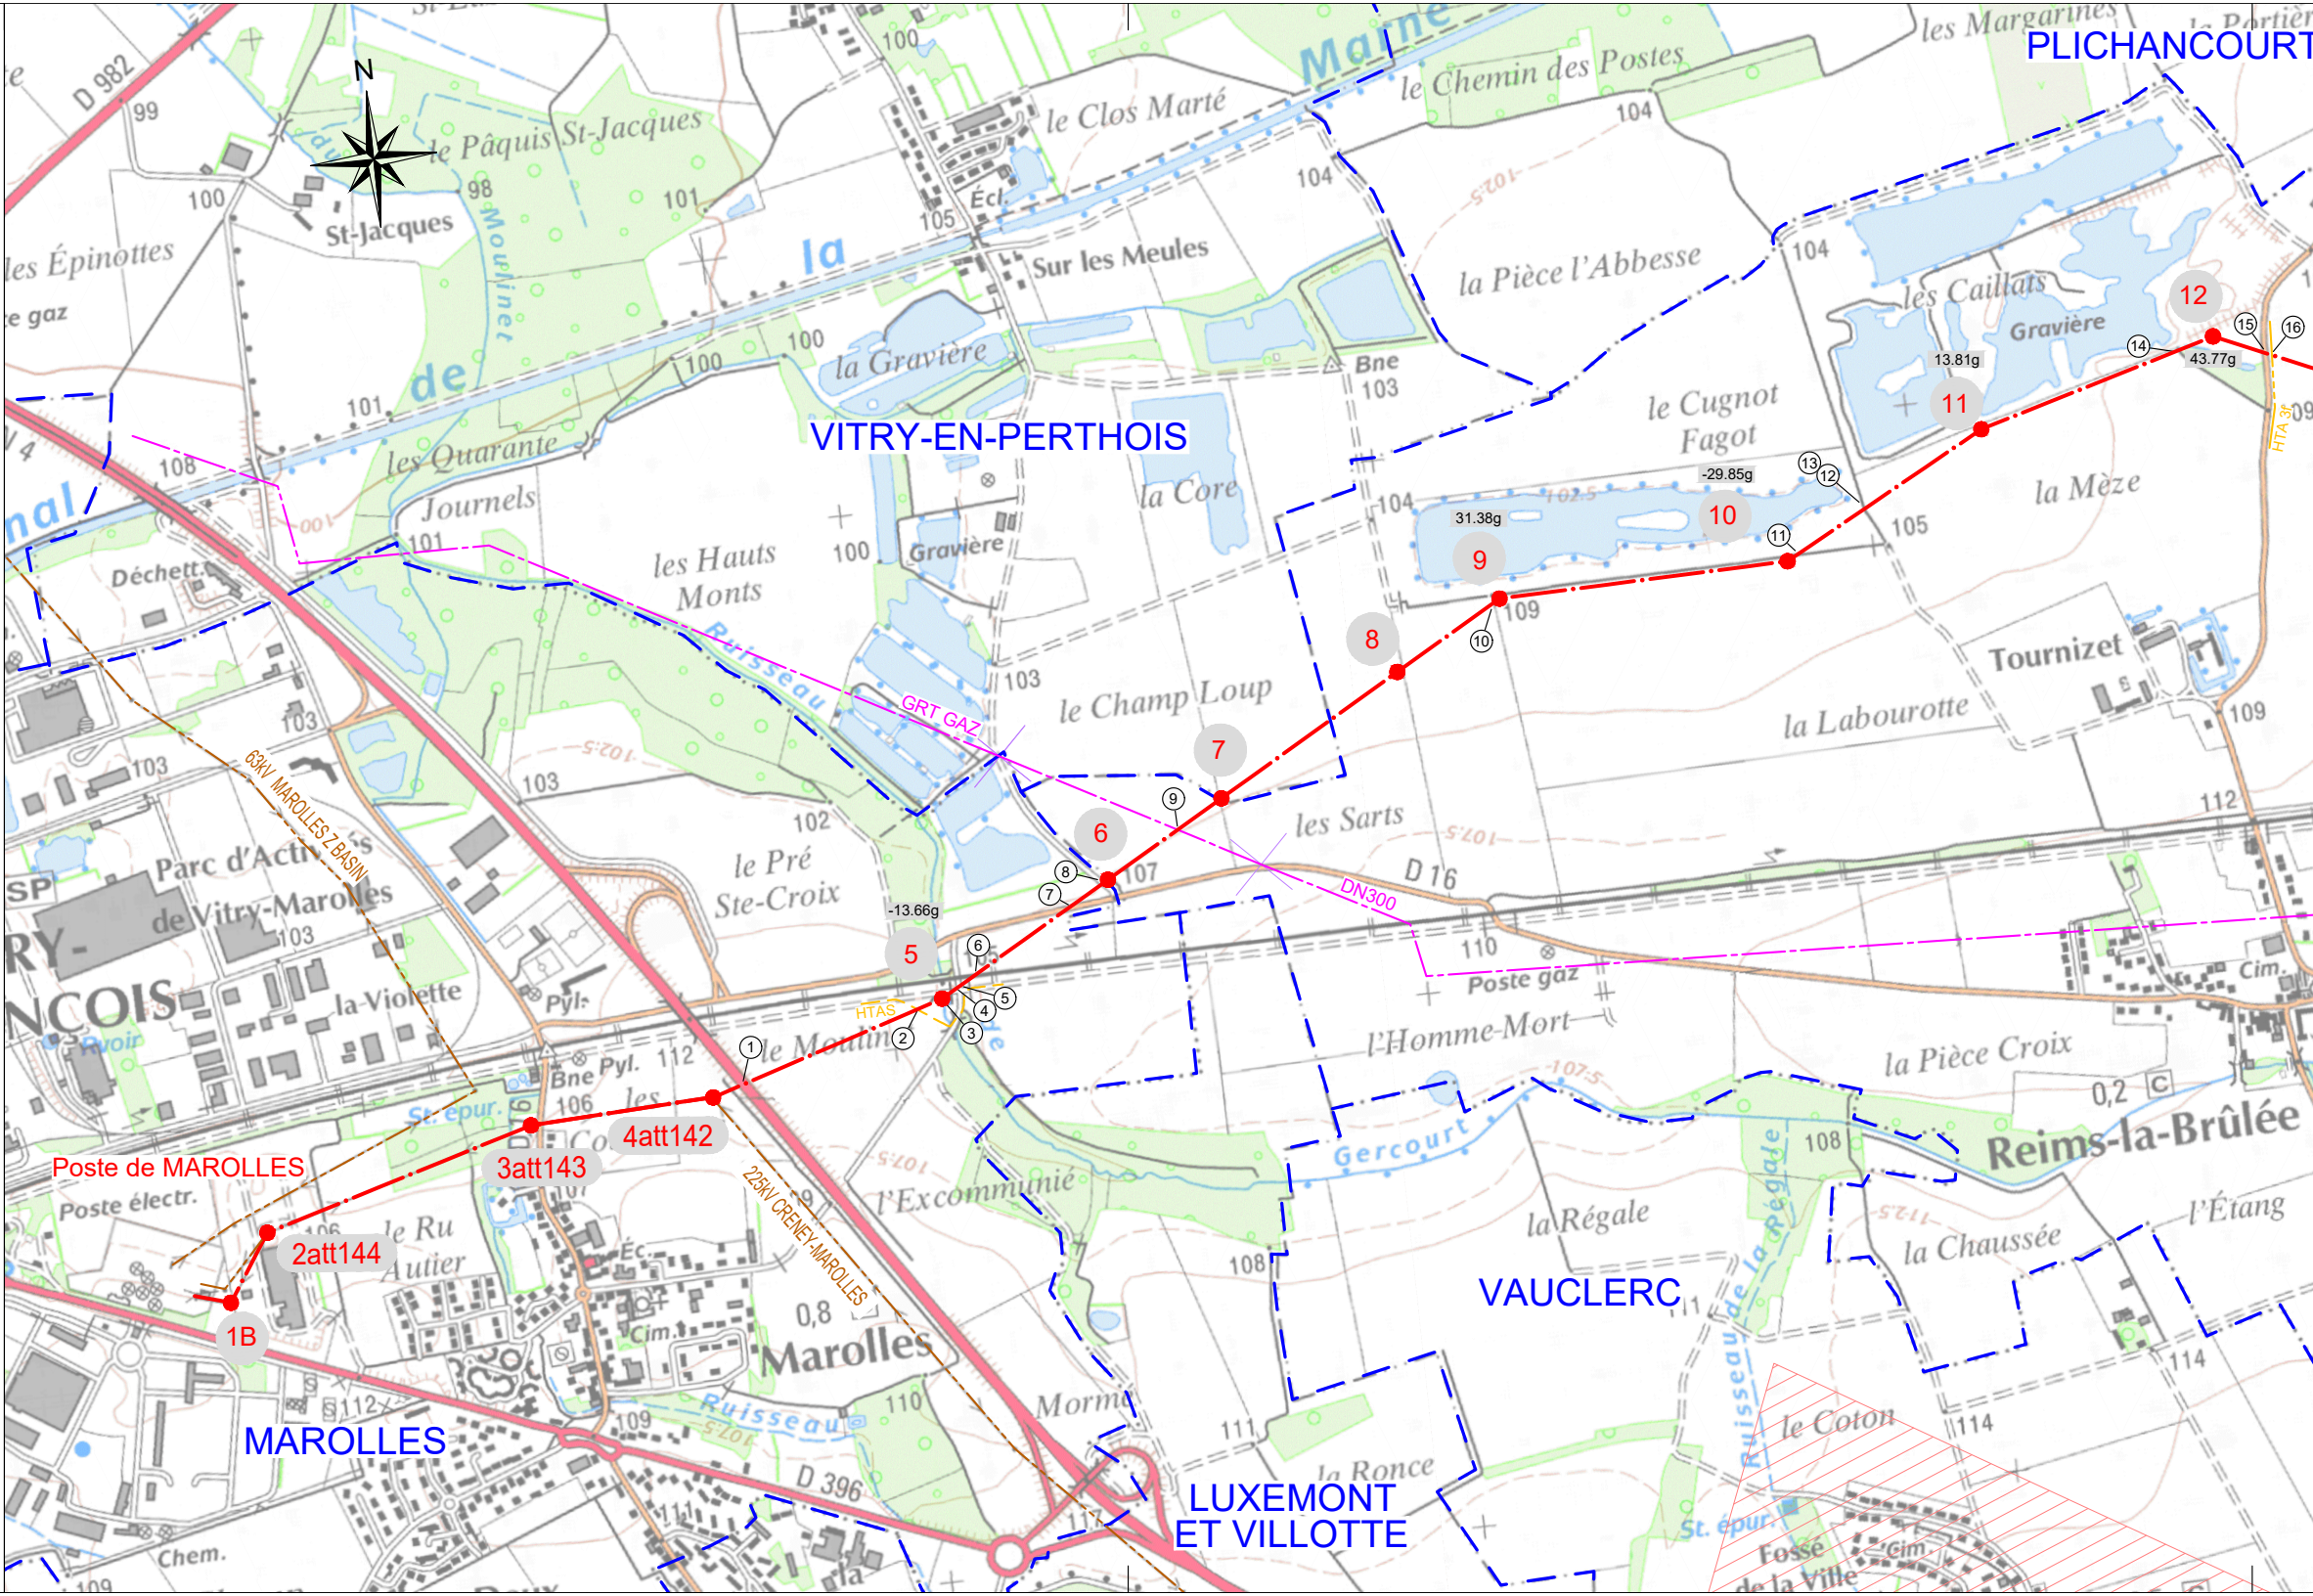
N
PLICHANCOURT
VITRY-EN-PERTHOIS
VAUCLERC
MAROLLES
LUXEMONT
ET VILLOTTE
Poste de MAROLLES
1B
2att144
3att143
4att142
5
6
7
8
9
10
11
12
-13.66g
31.38g
-29.85g
13.81g
43.77g
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
GRT GAZ
DN300
HTAS
HTA 3f
63kV MAROLLES Z.BASIN
225kV CRENEY-MAROLLES
le Pâquis St-Jacques
St-Jacques
les Épinottes
le Clos Marté
le Chemin des Postes
les Margarines
Sur les Meules
la Gravière
la Pièce l'Abbesse
les Caillats
Gravière
le Cugnot
Fagot
la Core
les Quarante
Journels
les Hauts
Monts
le Champ Loup
la Labourotte
Tournizet
la Mèze
les Sarts
le Pré
Ste-Croix
Parc d'Activités
de Vitry-Marolles
la Violette
Poste électr.
le Ru
Autier
Marolles
l'Excommunié
l'Homme-Mort
Poste gaz
la Pièce Croix
Reims-la-Brûlée
l'Étang
la Chaussée
la Régale
Gercourt
le Coton
la Ronce
Ruisseau
Déchett.
D 982
D 16
D 396
Marne
la
de
Moulinet
Bne
Pyl.
St. épur.
Cim.
Chem.
Fossé
de la Ville
100
101
103
104
105
107
108
109
110
112
114

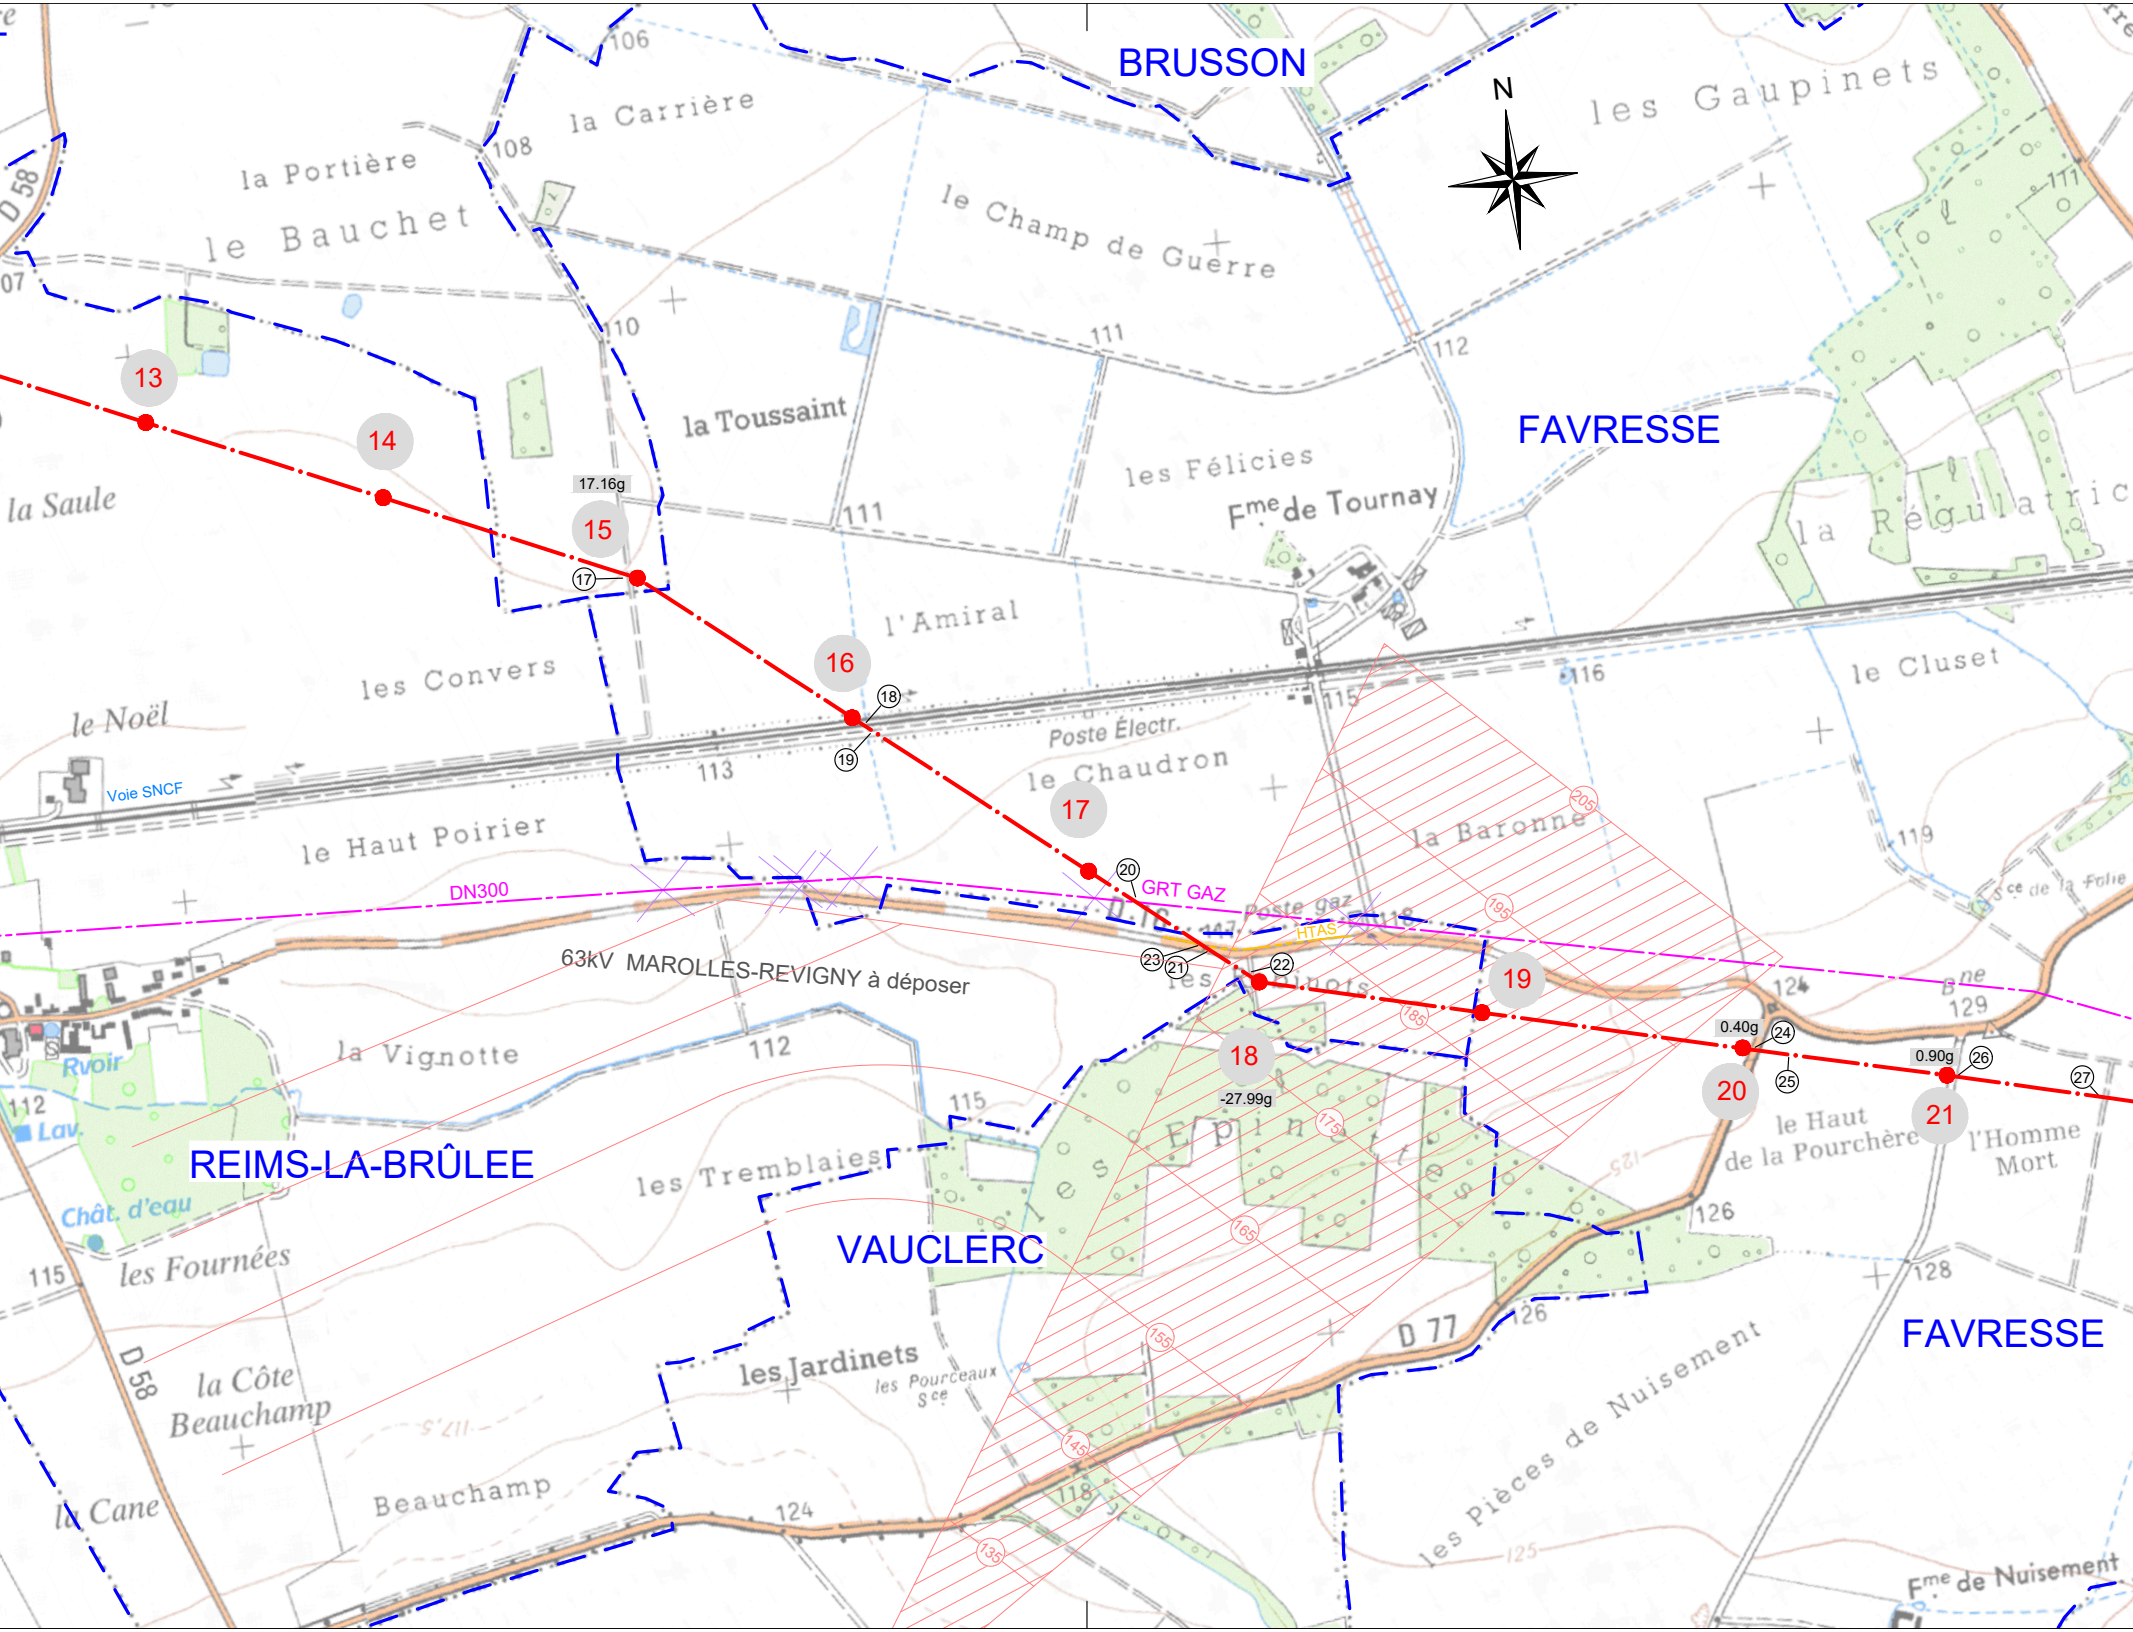
BRUSSON
N
la Carrière
les Gaupinets
la Portière
le Bauchet
le Champ de Guerre
la Toussaint
les Félicies
Fme de Tournay
FAVRESSE
la Régulatrice
la Saule
13
14
15
17.16g
16
17
18
19
20
21
0.40g
0.90g
-27.99g
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
l'Amiral
les Convers
le Noël
Voie SNCF
le Cluset
Poste Électr.
le Chaudron
la Baronne
le Haut Poirier
DN300
GRT GAZ
Poste gaz
HTAS
Sce de la Folie
63kV MAROLLES-REVIGNY à déposer
la Vignotte
Rvoir
Lav.
REIMS-LA-BRÛLEE
Chât. d'eau
les Fournées
les Tremblaies
les Epinettes
VAUCLERC
le Haut de la Pourchère
l'Homme Mort
FAVRESSE
D 58
D 77
D 15
la Côte Beauchamp
les Jardinets
les Pourceaux Sce
Beauchamp
la Cane
les Pièces de Nuisement
Fme de Nuisement
106
108
110
111
112
113
115
116
117
118
119
124
125
126
128
129
205
195
185
175
165
155
145
135

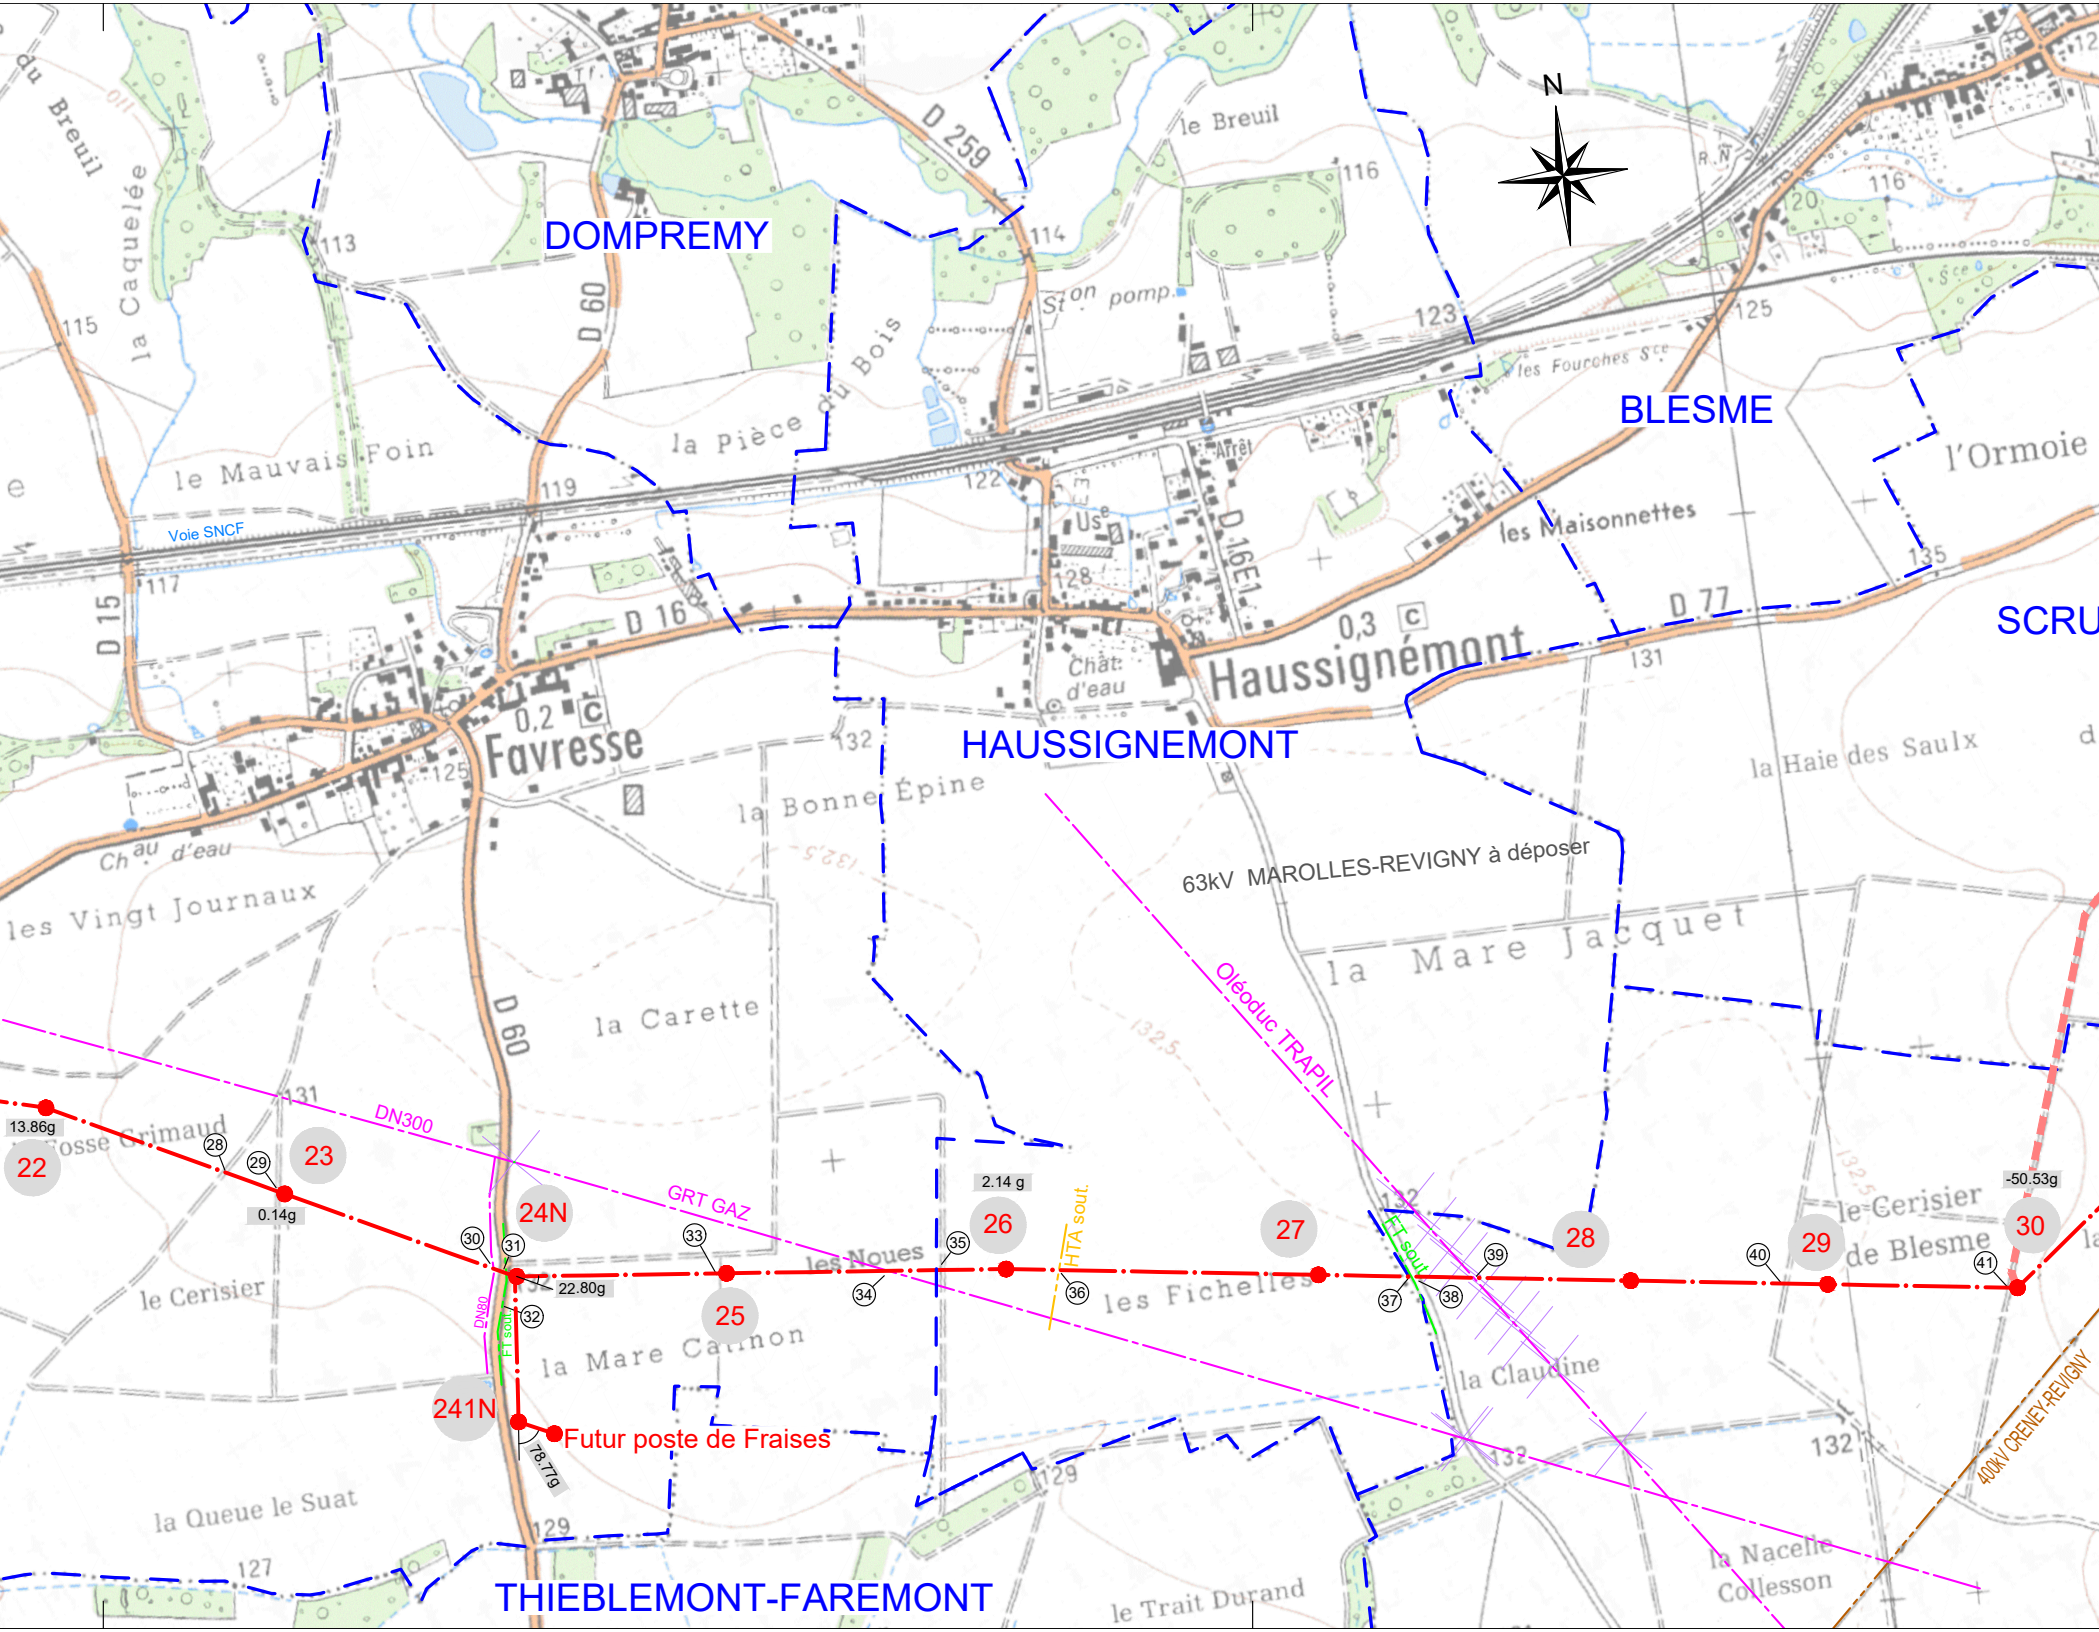

DOMPREMY
BLESME
HAUSSIGNEMONT
SCRU
THIEBLEMONT-FAREMONT
N
Favresse
Haussignémont
Voie SNCF
D 259
D 60
D 16
D 15
D 77
D 16E1
le Breuil
du Breuil
la Caquelée
le Mauvais Foin
la Pièce du Bois
St on pomp.
les Fourches Sce
les Maisonnettes
l'Ormoie
la Haie des Saulx
Chât. d'eau
Ch au d'eau
les Vingt Journaux
la Bonne Épine
la Carette
la Mare Jacquet
la Fosse Grimaud
le Cerisier
la Mare Cannon
les Noues
les Fichelles
la Claudine
le Cerisier de Blesme
la Queue le Suat
le Trait Durand
la Nacelle Collesson
63kV MAROLLES-REVIGNY à déposer
Oléoduc TRAPIL
DN300
GRT GAZ
DN80
FT sout.
HTA sout.
400kV CRENEY-REVIGNY
Futur poste de Fraises
22
23
24N
241N
25
26
27
28
29
30
13.86g
0.14g
22.80g
78.77g
2.14 g
-50.53g
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
0,2
0,3
C
113
115
116
117
119
120
122
123
125
128
129
131
132
135
127

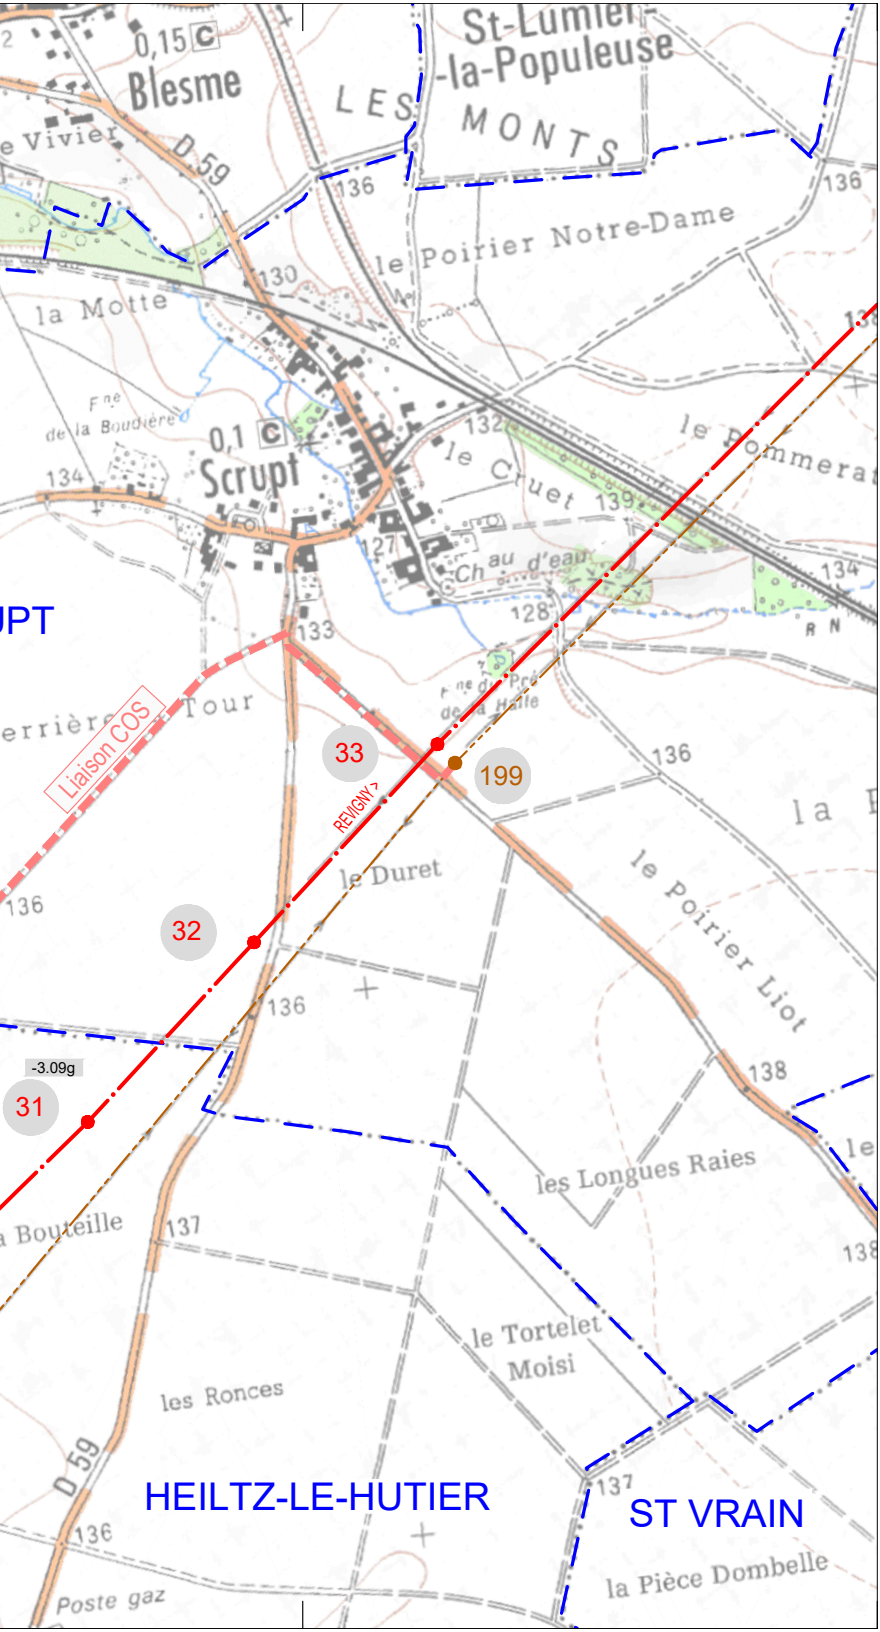
0,15 C
Blesme
e Vivier
D 59
St-Lumier-la-Populeuse
LES MONTS
136
136
le Poirier Notre-Dame
la Motte
130
128
Fme de la Boudière
0,1 C
Scrupt
134
132
le Cruet
139
le Pommerat
134
R N
127
Ch au d'eau
128
PT
133
Liaison COS
errière Tour
Fme du Pré de la Haie
136
la
33
199
REVIGNY >
le Duret
136
32
136
le Poirier Liot
-3.09g
31
138
le
les Longues Raies
a Bouteille
137
138
le Tortelet Moisi
les Ronces
D 59
HEILTZ-LE-HUTIER
137
ST VRAIN
136
Poste gaz
la Pièce Dombelle