


POSTE DE TRANSFORMATION TYPE P10

TABLEAU HTA SIEMENS


TRANSFORMATEUR HUILE 800KVA 20.75KV/400V

CHASSIS BT 3*1250A + 14 DEPARTS FUSIBLES 200A ET 100A gS
REGIME TNC


05				Le présent document est la propriété exclusive de DALKIA ELECTROTECHNICS FAB. Remis a titre confidentiel, il ne peut être communiqué à des tiers,ni utilisé ou reproduit qu'en stricte conformité d'autorisations expresses préalables.			
04							
03							
02							
01							
00	28/05/2024	CREATION DU DOCUMENT			N° PROJET	N° OFFRE	INDICE REV
IND REV	DATE	MODIFICATION	DESSINE PAR			XXXXXX	00




FAÇADE DROITE

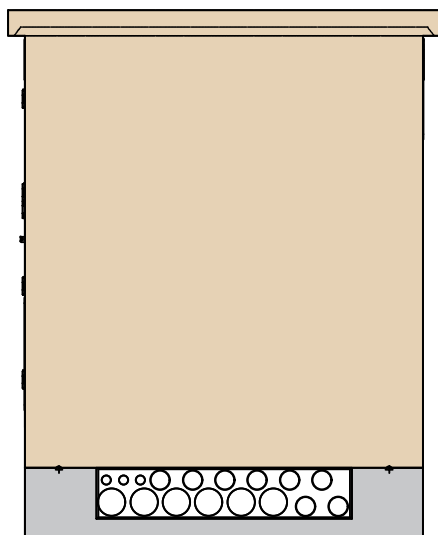


FAÇADE AVANT

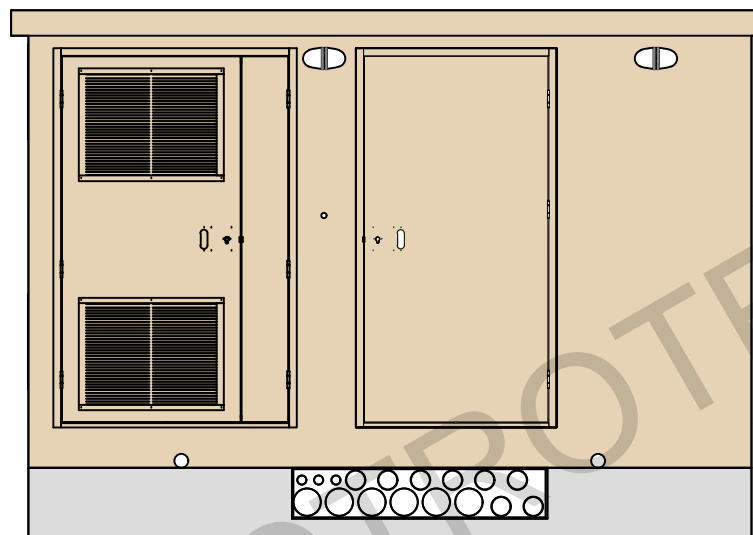

FAÇADE GAUCHE

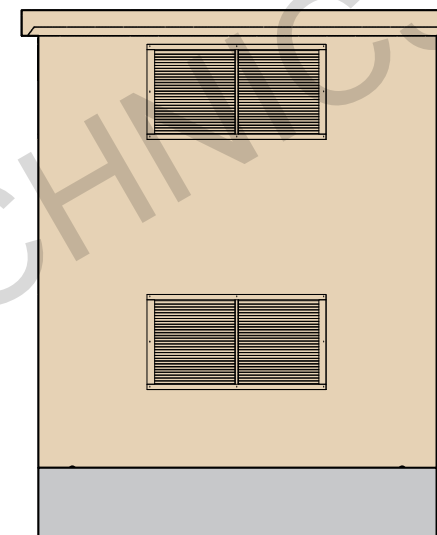


FAÇADE ARRIERE

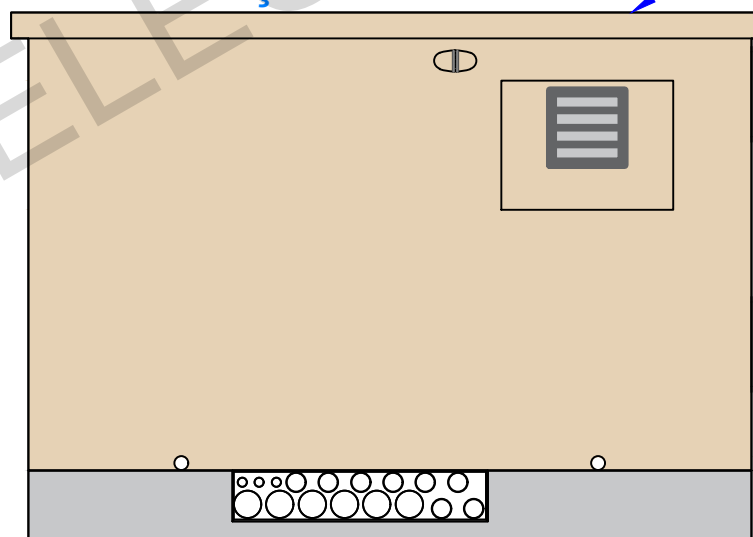

Extracteur 350 mono


RAL 1015

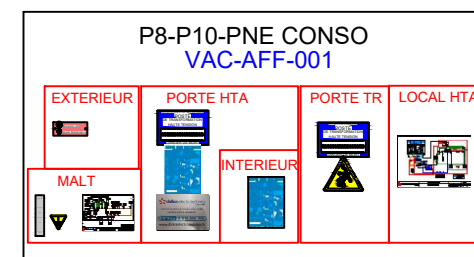

Extracteurs 355
montés sur tole

FAÇADE ARRIERE

FAÇADE GAUCHE

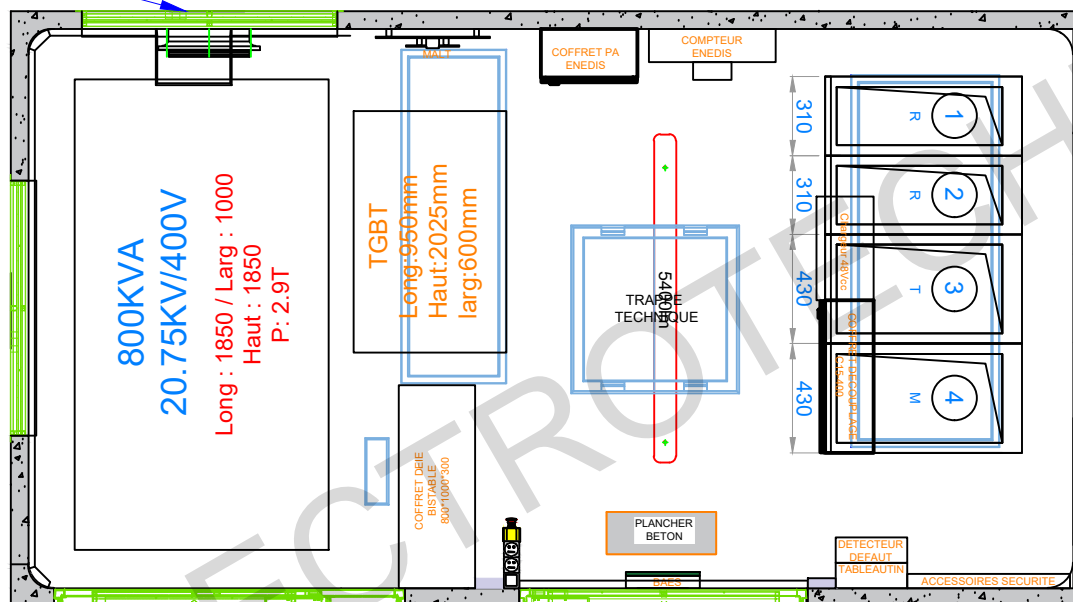


HAÇADE DROIE

- Porte simple peau 1300*2100
- Ventilation basse 800*500
- Ventilation haute 800*500
- Simple canon

- 2 PC
- 1 Baes portatif
- 1 Interrupteur
- 1 Arrêt d'urgence

- Porte simple peau 1050*2100
- Serrure anti-panique 1 point
- Simple canon (PRIVE)

FAÇADE AVANT










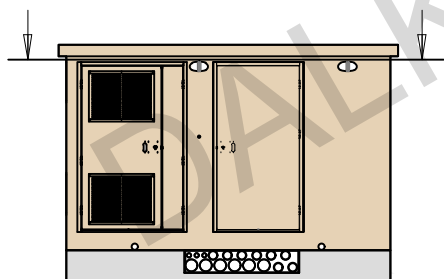


LEGENDE DES VERROUILLAGES:

	PÊNE SORTI, CLE ABSENTE
	PÊNE SORTI, CLE PRESENTE ET LIBRE
	PÊNE RENTRÉ, CLE PRISONNIERE
	VERROUILLAGE MECANIQUE
	PANNEAU OU PORTE

REPERES	NUMEROS
BT1	a definir
TR1	a definir

INTERRUPTEUR R 80JH SIEMENS J08 : 400A 24KV-400A-12.5A/0.7s C13-100	INTERRUPTEUR R 80JH SIEMENS J08 : 400A 24KV-400A-12.5A/0.7s C13-100	MESURE TENSION M 80JH SIEMENS 30KV-200A-12.5A/0.7s 30KV-200A-12.5A/0.7s 3 HPC 24KV - 6.3A C13-100	INTERRUPTEUR FUSIBLES T 80JH SIEMENS J08 : 400A 24KV-200A-12.5A/0.7s HPC 43A UTE VERROUILLAGE C4 C13-100
R01	R02	M03	T04
ARRIVEE C13-100	ARRIVEE C13-100	MESURE TENSION	PROTECTION TRANSFO

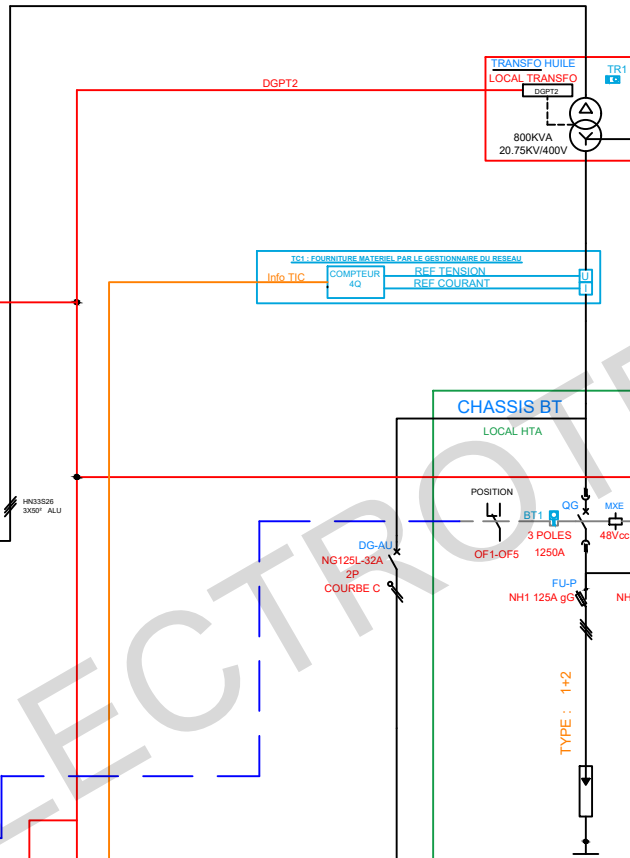

REGIME DE NEUTRE : TNC
SECTION : 4X(3X240)
NATURE CABLE : RVK
MODE DE POSE : SYMETRIQUE

